


دولة فلسطين



وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة

الوثيقة القياسية لمناقصة رقم

(DORA-GSD/JICA/2023/186)

شراء وتوريد وتركيب وتشغيل خلايا شمسية لمراكز خدمتية ضمن مشروع المنحة اليابانية حول " برنامج تحسين مخيمات اللاجئين " في مخيم عسكر القديم في محافظة نابلس لصالح دائرة شؤون اللاجئين

القدس - دولة فلسطين



الملحق: الدعوة إلى المناقصة

الجهة المشترية: دائرة شؤون اللاجئين من خلال مديرية اللوازم العامة.

رقم المناقصة: (DORA-GSD/JICA/2023/186)

اسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب وتشغيل خلايا شمسية لمراكز خدماتية ضمن مشروع المنحة اليابانية حول " برنامج تحسين مخيمات اللاجئين " في مخيم عسكر القديم في محافظة نابلس لصالح دائرة شؤون اللاجئين.

1. تود دائرة شؤون اللاجئين ومن خلال مديرية اللوازم العامة استخدام جزء من مخصصاتها ضمن المنحة اليابانية حول " برنامج تحسين مخيمات اللاجئين " لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد (DORA-GSD/JICA/2023/186) شراء وتوريد وتركيب وتشغيل خلايا شمسية لمراكز خدماتية في مخيم عسكر القديم في محافظة نابلس.

2. تدعو مديرية اللوازم العامة ولصالح دائرة شؤون اللاجئين المناقصين ذوي الأهلية إلى تقديم عطاءات بالطرف المختوم لشراء وتوريد وتركيب وتشغيل خلايا شمسية لمراكز خدماتية في مخيم عسكر القديم في محافظة نابلس.

3. ستتم المناقصة العامة من خلال طلب عطاءات تنافسية محلية وفقاً لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 ولائحته التنفيذية، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي الأهلية، والمؤهلات المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز هي: القدرة المالية والخبرة الفنية في مجال الخلايا الشمسية.

4. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على جميع وثائق المناقصة من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية اللوازم العامة (www.gs.pmf.gov.ps) أو من خلال البوابة الموحدة للشراء العام (www.shiraa.gov.ps) بعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها (300) شيقل لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب رقم (219000/49)، ويتم إرفاق وصل الدفع (فيشة الإيداع) مع العطاء المقدم، كما يمكن للمناقصين الحصول على أي معلومات إضافية لجميع وثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2 مساءً من أيام الأحد إلى الخميس.

5. يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة في موعد أقصاه الساعة (11:30) صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2023/10/11، والعطاءات الإلكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صلاحية العطاءات سارية لمدة 150 يوماً من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.

6. يجب أن يكون مرفق مع العطاء إقرار بضمان للعطاء وفقاً للنموذج المدرج في وثائق المناقصة على أن يكون موقع حسب الأصول من الشخص المخول بالتوقيع عن المناقص ويعتبر هذا الإقرار كبديل الزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء لا يتجزأ من وثائق المناقصة وسيتم رفض أي عطاء لا يحتوي على اقرار الضمان.

7. العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم استبعادها، وسيتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتسليم بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه.

8. رسوم الاعلان في الصحف على من ترسو عليه المناقصة .

9. العنوان المذكور أعلاه هو:

صندوق العطاءات المركزية-دائرة العطاءات

وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة

رام الله، الماصيون، مجمع الوزارات - مبنى القدس / مقابل مكتب رئيس الوزراء ، الطابق السادس .

هاتف: 02- 2987112 / فاكس: 02-2987056

رئيس لجنة العطاءات المركزية



تمهيد

لقد تم تحضير هذه الوثائق القياسية لمناقصة توريد اللوازم من قبل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام لاستخدامها من قبل كافة الجهات المشتريّة وفقاً لأحكام قانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، في شراء اللوازم وفقاً لأسلوب المناقصة العامة، ويمكن تكييف هذه الوثيقة أيضاً مع متطلبات المناقصات الدولية.

من أجل تبسيط إعداد وثائق المناقصات لكافة عمليات شراء اللوازم، تحتوي هذه الوثيقة القياسية على بنود للاستخدام دون تغيير كما في القسم الأول "التعليمات للمناقصين"، والقسم السادس "سياسة الدولة اتجاه ممارسات الفساد والاحتيال"، والقسم الثامن "الشروط العامة للعقد"، ولا يحق للجهة المشتريّة إدخال أية تعديلات أو تغييرات على هذه الأقسام إطلاقاً، أما البيانات والمعطيات الخاصة بكل عملية شراء وعقد فيجب أن توضح باستخدام كل من القسم الثاني "جدول بيانات المناقصة"، والقسم السابع "جدول المتطلبات"، والقسم التاسع "الشروط الخاصة للعقد" لإظهار الظروف والشروط الخاصة بالمناقصة، كذلك يحتوي القسم الرابع "نماذج العطاء" على النماذج المطلوب استخدامها.

لا تعتبر الحروف المطبوعة بالشكل المائل سواءً في مربعات أو بين قوسين أو في الحواشي في هذه الوثيقة جزءاً من النص، فهي تحتوي على توجيهات وتعليمات للجهات المشتريّة لمساعدتها في إعداد وإصدار وثائق المناقصة ولا يجوز أن تبقى في الوثيقة النهائية.

تستخدم هذه الوثيقة في حال عدم حدوث أي تأهيل مسبق قبل طرح المناقصة.



الوثيقة القياسية لمناقصة شراء اللوازم

وصف مختصر

الجزء الأول – إجراءات المناقصة

القسم الأول: التعليمات للمناقصين

يقدم هذا القسم معلومات تساعد المناقصين على إعداد عطاءاتهم، كما يقدم معلومات حول كيفية تسليم العطاءات وفتحها وتقييمها وإحالة العقود، ويجب استخدام أحكام هذا القسم دون أي تعديل.

القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة

يحتوي هذا القسم على معلومات محددة خاصة بكل مناقصة، فهو يكمل ويحدد ويعدل معطيات القسم الأول - التعليمات للمناقصين.

القسم الثالث: معايير التقييم والمؤهلات

يتضمن هذا القسم المعايير المستخدمة في تحديد العطاء الأقل تكلفة ومدى مطابقته للمواصفات واستجابته جوهرياً للشروط، والمؤهلات التي يجب توفرها في مقدم العطاء لإنجاز العقد.

القسم الرابع: نماذج العطاء

يتضمن هذا القسم نماذج تقديم العطاءات، وجداول الأسعار، وكفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء الذي يجب أن يقدم مع العطاء مصحوباً بتفويض من المصنِّع (إن كان مطلوباً).

القسم الخامس: الدول ذات الأهلية

يتضمن هذا القسم معلومات عن الدول ذات الأهلية.

القسم السادس: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

يقدم هذا القسم للمناقصين السياسة المرجعية للدولة فيما يتعلق بمكافحة ممارسات الفساد والاحتيال المتعلقة بالمناقصة.

الجزء الثاني – متطلبات التوريد

القسم السابع: جدول المتطلبات

يتضمن هذا القسم قائمة اللوازم، جداول التسليم والتنفيذ، المواصفات الفنية والمخططات التي تصف اللوازم التي سيتم توريدها.

الجزء الثالث – شروط ونماذج العقد

القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

يتضمن هذا القسم الشروط العامة التي تنطبق على كل عقد، والتي يجب استخدامها دون تعديل.



القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

يتضمن هذا القسم الشروط الخاصة بكل عقد وأحكام محددة تعدل أو تكمل الشروط العامة المدرجة في القسم الثامن وتقوم الجهة المشتريّة بإعداد هذا القسم.

القسم العاشر: نماذج العقد

يحتوي هذا القسم على نماذج خطاب الإحالة (كتاب القبول) واتفاقية العقد واللذان عند استكمالهما يتضمنان التصحيحات والتعديلات على العطاء الفائز والمسموح بها حسب التعليمات للمناقصين والشروط العامة والخاصة للعقد.

في حالة اشتراط تقديمها فإن نموذج "كفالة حسن التنفيذ" و"كفالة الدفعة المقدمة" يتم إكمالها وتقديمها من مقدم العطاء الفائز فقط بعد إحالة العقد.

الملحق: خطاب الدعوة الى المناقصة

يتضمن الملحق نموذج لخطاب الدعوة الى المناقصة.



وثائق المناقصة

لشراء اللوازم

شراء توريد وتركيب وتشغيل خلايا شمسية

رقم المناقصة العامة المحلية: (DORA-GSD/JICA/2023/186)

اسم المناقصة: شراء توريد وتركيب وتشغيل خلايا شمسية لمراكز خدماتية ضمن مشروع
المنحة اليابانية حول "برنامج تحسين مخيمات اللاجئين" في مخيم عسكر القديم في محافظة
نابلس.

الجهة المشترية: دائرة شؤون اللاجئين

تاريخ الإصدار: 2023/9/25

اسم المشروع: برنامج تحسين مخيمات اللاجئين

جهة التمويل: الحكومة اليابانية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي - جاكا



الوثيقة القياسية لمناقصة شراء اللوازم جدول المحتويات

.....	الملحق: الدعوة إلى المناقصة
3	الجزء الأول: إجراءات المناقصة
4	القسم الأول: التعليمات للمناقصين
4	أ. أحكام عامة
8	ب. محتويات وثائق المناقصة
10	ت. إعداد العطاءات
16	ث. تسليم وفتح العطاءات
18	ج. تقييم ومقارنة العطاءات
23	ح. إحالة العقد
25	القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة
30	القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل
31	1. هامش الأفضلية المحلية (الفقرة 33 من التعليمات للمناقصين)
31	2. التقييم (الفقرة 34 من التعليمات للمناقصين)
32	3. التأهيل (الفقرة 36 من التعليمات للمناقصين)
33	القسم الرابع: نماذج العطاء
34	النموذج 1: نموذج معلومات المناقص
35	النموذج 2: نموذج معلومات الشركاء في ائتلاف الشراكة
36	النموذج 3: نموذج خطاب العطاء
36	النموذج 4: نماذج جدول الأسعار
40	النموذج 5: جدول الأسعار والتنفيذ – الخدمات المتعلقة باللوازم
42	النموذج 6: تفويض المصنع

- 43.....النموذج 7: نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية).....
- 44.....النموذج 8: إقرار ضمان العطاء.....
- 45.....القسم الخامس – الدول ذات الأهلية.....
- 46.....القسم السادس. سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال.....
- 48.....الجزء الثاني: متطلبات التوريد.....
- 49.....القسم السابع: جدول المتطلبات.....
- 50.....ملاحظات حول إعداد جدول المتطلبات.....
- 51.....قائمة اللوازم وجدول التسليم.....
- 51.....قائمة الخدمات المتعلقة باللوازم وجدول التنفيذ.....
- 53.....المواصفات الفنية.....
- 55.....المخططات.....
- 74.....الفحوصات والتفتيش.....
- 76.....الجزء الثالث: العقد.....
- 77.....القسم الثامن: الشروط العامة للعقد.....
- 91.....ملحق الشروط العامة للعقد: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال.....
- 93.....القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد.....
- 95.....القسم العاشر: نماذج العقد.....
- 96.....نموذج خطاب الاحالة (خطاب قبول العطاء).....
- 97.....نموذج اتفاقية العقد.....
- 98.....نموذج كفالة حسن التنفيذ.....
- 99.....كفالة بنكية للدفعة المقدمة.....
- 100.....كفالة الصيانة.....



الجزء الأول: إجراءات المناقصة



القسم الأول: التعليمات للمناقصين

أ. أحكام عامة.....	6
1 نطاق المناقصة.....	6
2 مصدر التمويل والدفع.....	6
3 ممارسات الفساد والاحتيال.....	6
4 أهلية المناقصين.....	7
5 أهلية اللوازم.....	8
ب. محتويات وثائق المناقصة.....	8
6 أجزاء وثائق المناقصة.....	8
7 توضيح وثائق المناقصة.....	9
8 تعديل وثائق المناقصة.....	10
ت. إعداد العطاءات.....	10
9 تكاليف إعداد وتقديم العطاء.....	10
10 لغة العطاء.....	10
11 الوثائق التي يتكون منها العطاء.....	10
12 خطاب العطاء وجداول الأسعار.....	11
13 العطاءات البديلة.....	11
14 أسعار العطاءات والخصومات.....	11
15 عملة العطاء.....	13
16 الوثائق التي تؤكد مطابقة اللوازم.....	13
17 الوثائق التي تؤكد أهلية ومؤهلات المناقص.....	13
18 فترة صلاحية العطاءات.....	14
19 ضمان دخول المناقصة.....	14
20 شكل وتوقيع العطاء.....	16
ث. تسليم وفتح العطاءات.....	16



16	إغلاق وتعليم وتسليم العطاءات.....	21
17	الموعد النهائي لتسليم العطاءات.....	22
17	العطاءات المتأخرة.....	23
17	سحب وتعديل وتعديل العطاءات.....	24
17	فتح مظاريف العطاءات.....	25
18	ج. تقييم ومقارنة العطاءات.....	18
18	السرية.....	26
19	توضيح العطاءات.....	27
19	الانحراف والتحفيز والحذف.....	28
19	تحديد استجابة العطاءات لشروط المناقصة.....	29
20	عدم المطابقة، الأخطاء والحذف.....	30
20	تصحيح الأخطاء الحسابية.....	31
21	التحويل إلى عملة واحدة.....	32
21	هامش الأفضلية المحلية.....	33
21	تقييم العطاءات.....	34
22	مقارنة العطاءات.....	35
22	تأهيل المناقصين.....	36
22	حق الجهة المشتريّة في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات.....	37
23	ح. إحالة العقد.....	23
23	معايير الإحالة.....	38
23	حق الجهة المشتريّة في تغيير الكميات عند الإحالة.....	39
23	التبليغ بإحالة العقد.....	40
24	كفالة حسن التنفيذ.....	41
24	توقيع العقد.....	42

أ. أحكام عامة

- 1 نطاق المناقصة
- 1.1 تصدر الجهة المشترية المشار إليها في جدول بيانات المناقصة وثائق هذه المناقصة لتوريد اللوازم المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات، وتم تحديد اسم ورقم هذه المناقصة العامة في جدول بيانات المناقصة، كما يحدد هذا الجدول اسم ووصف وعدد الرزم في حال تم تجزئة المناقصة الى رزم.
- 2.1 عند ورودها في وثائق المناقصة:
- أ. تعبير "خطياً" يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الخطي (اليد، البريد، الفاكس البريد الإلكتروني في حال إقراره من المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام)، مع إثبات استلامها.
- ب. تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح وحسب السياق.
- ت. "اليوم" يقصد به اليوم التقويبي ما لم يحدد بغير ذلك.
- 2 مصدر التمويل والدفع
- 1.2 ترغب الجهة المشترية في استخدام جزء من الأموال المخصصة لها من خلال مصدر التمويل المحدد في جدول بيانات المناقصة لتنفيذ المشروع المحدد في جدول بيانات المناقصة، وذلك لتسديد الدفعات المستحقة والمترتبة عن العقد (موضوع الدعوة).
- 3 ممارسات الفساد والاحتيال
- 1.3 في إطار العقود الممولة و/أو المدارة من قبلها، تلزم دولة فلسطين كافة الجهات المشترية والمناقصين، والموردين، والمقاولين ومزودي الخدمة والمستشارين بالتقيد بأعلى المستويات الأخلاقية خلال كل من عملية تقديم العطاءات وتقييمها وإحالة العقد وتنفيذه كما هو مبين في القسم السادس من هذه الوثائق.
- 2.3 امتثالاً لهذه السياسة، يلتزم المناقصون ويلزموا وكلاءهم (سواء أفصح عنهم المناقصون أم لا) والمقاولين من الباطن، والمستشارين من الباطن، ومزودي الخدمة، والموردين وأي أفراد يتبعونهم، بالسماح للجهة المشترية بفحص جميع الحسابات، والسجلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من المراحل سواء كانت متعلقة بعملية التأهيل المسبق، أو تقديم العطاءات، أو تنفيذ العقد (في حالة الإحالة)، ويكون لها الحق في تدقيقها من قبل أية جهة معينة أو مفوضة من قبل الدولة أو الجهة المشترية.



4 أهلية المناقصين

- 1.4 قد يكون المناقص منشأة فردية، أو شركة/ مؤسسة خاصة، أو شركة مملوكة للدولة تخضع للفقرة 5.4 من التعليمات للمناقصين، أو يكون إنتلafa بين أكثر من شركة/ مؤسسة خاصة إما في إطار اتفاقية قائمة أو بنية إبرام مثل هذه الاتفاقية مصادق عليها من قبل كاتب العدل، وفي حالة الائتلاف يجب أن يكون جميع الأعضاء مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ العقد مجتمعين ومنفردين وفقا لشروط العقد، ويلتزم الائتلاف بتسمية المفوض بتمثيل الائتلاف نيابة عن جميع أعضائه خلال عملية تقديم العطاءات وفي حالة إحالة العقد على الائتلاف وخلال تنفيذ العقد، وليس هناك حد لعدد أعضاء الائتلاف ما لم يذكر غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.
- 2.4 يجب أن لا يكون للمناقص أي تضارب في المصالح، حيث سيتم استبعاد أي مناقص يثبت أنه في حالة تضارب في المصالح، ويعتبر المناقص في حالة تضارب للمصالح مع جهة أو أكثر في إجراءات هذه المناقصة في أي من الحالات التالية:
- أ. يديره مناقص آخر أو يدير هو أي مناقص آخر أو يكون تحت إدارة مشتركة مع مناقص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
- ب. يحصل حاليا أو حصل سابقا على أي دعم من مناقص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
- ت. يشترك مع مناقص آخر بنفس المفوض القانوني لهذه المناقصة.
- ث. لديه علاقة مع مناقص آخر مباشرة أو عن طريق طرف ثالث مشترك، تمكنه من التأثير على عطاء المناقص الآخر، أو التأثير على قرارات الجهة المشترية بشأن هذه المناقصة؛
- ج. يشارك في هذه المناقصة بأكثر من عطاء واحد، وهو ما سيؤدي إلى استبعاد جميع العطاءات التي شارك فيها هذا المناقص، ولكن ذلك لا ينطبق على وجود نفس المورد من الباطن في أكثر من عطاء.
- ح. إذا كان أحد المستشارين الذين شاركوا في إعداد التصميم أو المواصفات الفنية لهذه المناقصة من الجهات التابعة للمناقص.
- خ. قيام أي من الجهات التابعة للمناقص بالتعاقد (أو بصدد التعاقد) مع الجهة المشترية كمهندس للإشراف على تنفيذ العقد.
- د. إذا كان سيقوم بتوفير اللوازم، أو الأشغال، أو الخدمات غير الاستشارية وهو على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمستشار الذي قدم الخدمات الاستشارية لإعداد أو تنفيذ المشروع المحدد في الفقرة (1.2 ت. م) في جدول بيانات المناقصة، سواء كان أحدهما تابع للآخر مباشرة أو كانا تحت إدارة مشتركة.
- ذ. للمناقص علاقة تجارية أو علاقة أسرية وثيقة مع الكوادر الفنية في الجهة المشترية (أو الجهة المخولة بتنفيذ المشروع) الذين: (أ) شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الوثائق أو إعداد المواصفات أو تقييم العطاءات لهذه المناقصة، أو (ب) سوف يشاركون في تنفيذ المشروع أو الإشراف على تنفيذه.
- 3.4 يمكن للمناقص أن يكون من حملة الجنسية لأي دولة باستثناء الدول المشار إليها في الفقرة 7.4 من التعليمات للمناقصين، ويعتبر المناقص حاملا لجنسية دولة ما إذا كان تأسس أو تم تسجيله في تلك الدولة ويعمل بمقتضى قانونها وكما هو مبين في أحكام وثيقة التأسيس (أو ما يعادلها من مستندات التأسيس أو التكوين) ومستندات التسجيل بحسب مقتضى الحال، وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على المتعاقدين والمستشارين من الباطن المحتملين لكل أجزاء العقد



- 4.4 سيتم استبعاد أي مناقص مدرج في قائمة الحرمان (القائمة السوداء) التي يعدها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام من المشاركة في المناقصة لعدم الأهلية، ويكون غير ذي أهلية لإحالة العقد عليه أو للحصول على منفعة (مالية أو غير ذلك) من عقد ممول من المال العام، خلال فترة الحرمان المحددة، وتكون هذه القائمة متاحة على العنوان الإلكتروني المذكور في جدول بيانات المناقصة.
- 5.4 يحق للمناقصين من الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة في فلسطين المشاركة في هذه المناقصة إذا استطاعت إثبات أنها: (أ) مستقلة قانونياً ومالياً، و (ب) تعمل بموجب القانون التجاري، و (ج) ليست شركات أو مؤسسات تابعة للجهة المشتري، ويجب على الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة إثبات أهليتها للجهة المشتري من خلال الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك قانون تأسيسها وغيرها من المعززات التي تطلبها الجهة المشتري.
- 6.4 يجب أن لا يكون المناقص خاضعاً لعقوبة الحرمان من المشاركة في عمليات الشراء العام نتيجة لإخلاله بالشروط الواردة في إقرار ضمان العطاء في مناقصة سابقة.
- 7.4 تنتفي الأهلية عن الشركات والأفراد إذا كانوا من دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في القسم الخامس، بموجب قانون أو لوائح رسمية تحظر العلاقات التجارية مع تلك الدولة.
- 8.4 يجب على المناقص إثبات استمرار أهليته بما يتوافق مع متطلبات الجهة المشتري وكلما طلبت ذلك.

5 أهلية اللوازم

- 1.5 يجب أن لا يكون منشأ أي من اللوازم التي سيتم توريدها بموجب العقد من أي دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في القسم الخامس.
- 2.5 لأغراض هذه الفقرة يشمل تعريف "اللوازم" الأموال المنقولة أياً كان نوعها ووصفها والخدمات المتعلقة بها إذا كانت قيمتها لا تتجاوز قيمة اللوازم نفسها، كما يشمل تعريف "الخدمات المتعلقة بها" خدمات مثل التأمين والتركييب والتدريب والصيانة.
- 3.5 مصطلح "المنشأ" يعني الدولة التي يتم استخراج المواد أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصنيعها منها أو فيها، أو التي تنتج من خلال التصنيع أو المعالجة أو التجميع سلعا تجارية تختلف في صفاتها الأساسية عن مكوناتها.

ب. محتويات وثائق المناقصة

6 أجزاء ووثائق المناقصة

- 1.6 تتكون وثائق المناقصة من ثلاثة أجزاء تحتوي على جميع الفصول المذكورة أدناه، ويجب أن تقرأ هذه الأجزاء مقترنة مع أي ملحق يصدر وفقاً للفقرة 8 من التعليمات للمناقصين.

الجزء الأول - إجراءات المناقصة

القسم الأول: التعليمات للمناقصين.



القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة.

القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل.

القسم الرابع: نماذج العطاء.

القسم الخامس: الدول ذات الأهلية

القسم السادس: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

الجزء الثاني - متطلبات التوريد

القسم السابع: جدول المتطلبات

الجزء الثالث: العقد

القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

القسم العاشر: نماذج العقد

2.6 تعتبر الدعوة الى المناقصة التي تصدرها الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين الدعوة والأجزاء الأخرى لوثائق المناقصة تسود الأخيرة.

3.6 لا تعتبر الجهة المشترية مسؤولة عن اكتمال وثائق المناقصة والرد على طلبات التوضيح وإرسال محضر الاجتماع التمهيدي (إن وجد) أو الملاحق لوثائق المناقصة ما لم يتم الحصول على هذه الوثائق من الجهة المشترية مباشرة.

4.6 على المناقص أن يقوم بدراسة وفحص جميع التعليمات والنماذج والشروط والمواصفات الموجودة في وثائق المناقصة، وأن يقدم في عطائه كافة المعلومات والوثائق المطلوبة في هذه الوثائق.

7 توضيح وثائق المناقصة

1.7 على المناقص مخاطبة الجهة المشترية خطياً على العنوان المذكور في جدول بيانات المناقصة في حالة الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة، وعلى الجهة المشترية أن ترد خطياً على أية استفسارات ترد إليها قبل الموعد النهائي لاستلام الاستفسارات المحدد في جدول بيانات المناقصة، وعلى الجهة المشترية إرسال نسخة عن الرد على تلك الاستفسارات لكل من حصل على وثائق المناقصة مباشرة منها بما في ذلك وصف الاستفسار دون بيان مصدره، وعلى الجهة المشترية نشر هذه التوضيحات والردود على الموقع الإلكتروني المذكور في جدول بيانات المناقصة، وإذا تطلب الأمر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذه الاستفسارات، فعلى الجهة المشترية أن تقوم بذلك وفقاً للإجراءات المذكورة في الفقرة 8 والفقرة 22.2 من التعليمات للمناقضين.



8 تعديل وثائق المناقصة

- 1.8 للجهة المشترية تعديل وثائق المناقصة، عن طريق إصدار ملحق بها في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات.
- 2.8 يصبح أي ملحق يصدر عن الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة، ويرسل خطياً إلى كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشترية وفقاً للفقرة 6.3، وتقوم الجهة المشترية بنشر الملحق على البوابة الموحدة للشراء العام.
- 3.8 للجهة المشترية تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للفقرة 22.2 من التعليمات للمناقصين، وذلك لإعطاءهم فرصة لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار، ويتم إشعار كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشترية خطياً بهذا التأجيل، والإعلان عن هذا التأجيل على البوابة الموحدة للشراء العام.

ت. إعداد العطاءات

9 تكاليف إعداد وتقديم العطاء

- 1.9 يتحمل المناقص كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم عطاءه، ولن تتحمل الجهة المشترية بأي حال من الأحوال مسؤولية أي من هذه التكاليف بغض النظر عن نتائج المناقصة.

10 لغة العطاء

- 1.10 يجب أن يكون العطاء وجميع الوثائق والمراسلات المتعلقة به باللغة العربية ما لم يتم تحديد لغة أخرى في جدول بيانات المناقصة، ومن الممكن أن تسلم الوثائق المعززة والمواد المطبوعة بلغة أخرى، شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة معتمدة باللغة المذكورة في جدول بيانات المناقصة، ولغايات تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.

11 الوثائق التي يتكون منها العطاء

- 1.11 يتكون العطاء الذي يسلمه المناقص من الوثائق التالية:

- أ. خطاب العطاء معبأ وفق الفقرة 12 من التعليمات للمناقصين،
- ب. جدول أو جداول الأسعار معبأة وفق الفقرة 12 و 14 من التعليمات للمناقصين،
- ت. كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفق الفقرة 19 من التعليمات للمناقصين،
- ث. العطاءات البديلة إن كان مسموحاً بها وفق الفقرة 13 من التعليمات للمناقصين،
- ج. كتاب تفويض يخول الموقع على العطاء بالزام المناقص وفق الفقرة 20 من التعليمات للمناقصين،
- ح. الوثائق التي تثبت أن اللوازم المعروضة هي من منشأ ذات أهلية، وفقاً للفقرة 16 من التعليمات للمناقصين،
- خ. الوثائق التي تثبت أهلية المناقص لتقديم العطاء، وفقاً للفقرة 17 من التعليمات للمناقصين،



- د. الوثائق التي تثبت مؤهلات المناقص وقدرته على تنفيذ العقد في حال تمت إحالة العقد عليه، وفقاً للفقرة 17 من التعليمات للمناقصين،
- ذ. الوثائق التي تثبت تطابق اللوازم المعروضة مع تلك المطلوبة في وثائق المناقصة وفقاً للفقرة 16 و 30 من التعليمات للمناقصين،
- ر. أية وثيقة أخرى محددة في جدول بيانات المناقصة.
- 2.11 بالإضافة للمتطلبات الواردة في الفقرة 1.11 من التعليمات للمناقصين، فإن العطاء المقدم من ائتلاف شركاء يجب أن يكون مصحوباً باتفاقية الائتلاف أو بخطاب موقع من كافة أعضاء الائتلاف ومصادق عليه من قبل كاتب العدل يعلن فيه الأعضاء عن نيتهم لإبرام اتفاقية ائتلاف في حالة أحيل العقد على الائتلاف، ويرفق به مسودة اتفاقية الائتلاف.
- 12 خطاب العطاء وجداول الأسعار**
- 1.12 يقوم المناقص بتحضير خطاب العطاء وجداول الأسعار باستخدام النماذج الموجودة في القسم الرابع - نماذج العطاء، ويجب تعبئة هذه النماذج بالكامل دون أي تغيير في النص، ولن تقبل أية بدائل إلا وفقاً للفقرة 1.20 من التعليمات للمناقصين، كما يجب تعبئة كافة الفراغات بالمعلومات المطلوبة.
- 13 العطاءات البديلة**
- 1.13 لا تؤخذ العطاءات البديلة بعين الاعتبار إلا إذا ذكر غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.
- 14 أسعار العطاءات والخصومات**
- 1.14 يجب أن تتطابق الأسعار والتعديلات (بالزيادة أو الخصم) المقدمة في خطاب العطاء وجدول الأسعار مع المتطلبات المحددة أدناه.
- 2.14 يجب أن تُذكر وتسعر كافة الرزم والبنود بشكل مستقل في جدول الأسعار.
- 3.14 يكون المبلغ الذي يظهر في خطاب العطاء المعبأ وفقاً للفقرة 1.12 من التعليمات للمناقصين، هو المبلغ الإجمالي للعطاء، باستثناء أية خصومات مقدمة.
- 4.14 على المناقص أن يذكر أية خصومات وأن يوضح كيفية ومنهجية استخدامها في خطاب العطاء، المعبأ وفقاً للفقرة 1.12 من التعليمات للمناقصين.
- 5.14 يجب أن تكون الأسعار ثابتة خلال تنفيذ العقد ولا تخضع لأية مراجعة، ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة، ويعامل أي عطاء يتضمن مراجعة للسعر كعطاء غير مستجيب ويتم رفضه عملاً بالفقرة 29 من التعليمات



للمناقصين، ولكن في حالة كان السعر قابلاً للمراجعة أثناء تنفيذ العقد وفقاً لجدول بيانات المناقصة، وقُدّم عطاء بسعر ثابت فلا يجوز رفضه، وإنما تعتبر مراجعة السعر له مساوية للصفر.

6.14 توضح الفقرة 1.1 من التعليمات للمناقصين ما إذا كانت المناقصة تطرح للبنود أو للرمز المنفردة أو لمجموعة من الرزم، وفي حالة طرح المناقصة للرمز، يجب تقديم الأسعار لجميع البنود الواردة في كل رزمة و 100% من الكميات المحددة لكل بند، إلا إذا ذكر عكس ذلك في جدول بيانات المناقصة، وعلى المناقصين الذين يرغبون بتقديم خصم على الأسعار أن يوضحوا نسبة الخصم على كل مجموعة من الرزم أو نسبة الخصم على كل رزمة من الرزم المكونة للمجموعة بما يتوافق مع الفقرة 4.14 من التعليمات للمناقصين، وبشروط أن تسلم العطاءات لجميع هذه الرزم وتفتح في نفس الوقت.

7.14 تحتكم المصطلحات EXW, CIP, CIF, DDP ومثيلاتها إلى القواعد الواردة في الطبعة الحالية من الـ INCOTERMS والمحددة في جدول بيانات المناقصة، وهي النشرة التي تصدر عن غرفة التجارة الدولية في باريس.

8.14 يجب أن تقدم الأسعار كما هو محدد في جداول الأسعار المبيّنة في القسم الرابع- نماذج العطاء، ويطلب تحليل بيانات السعر فقط لغايات تسهيل المقارنة بين العطاءات من قبل الجهة المشترية، لكن هذا لا يحرم الجهة المشترية من التعاقد وفقاً لأي من الشروط المعروضة، وللمناقصين أثناء تحضير عروض أسعارهم حرية استخدام أي من وسائل النقل لشركات النقل المسجلة في أي بلد ذي أهلية، وفق القسم الخامس- البلدان ذات الأهلية، وللمناقص كذلك الحصول على خدمات التأمين من أي بلد ذي أهلية وفقاً للفصل الخامس- البلدان ذات الأهلية، ويجب تقديم الأسعار على النحو التالي:

أ. بالنسبة للوزم المصنعة في فلسطين:

1. سعر اللوازم خارجة من المصنع (EXW) بتفريعاتها المتاحة من الـ INCOTERMS وحسب مقتضى الحال، بما في ذلك جميع الرسوم الجمركية والضرائب التي دفعت بالفعل أو ستدفع على المدخلات والمواد الخام المستخدمة في تصنيع أو تجميع اللوازم.
2. الضرائب والرسوم التي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا تم إحالة العقد على المناقص.
3. سعر النقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية الأخرى اللازمة لنقل اللوازم إلى الموقع النهائي المحدد في جدول بيانات المناقصة.

ب. بالنسبة للوزم المصنعة خارج فلسطين:

1. سعر اللوازم وفقاً للمصطلح المحدد في جدول بيانات المناقصة واصلته للمكان المحدد في فلسطين وكما هو مبين في جدول بيانات المناقصة؛
2. في حالة نص جدول بيانات المناقصة على اعتماد مصطلح DDP، تقدم الأسعار شاملة الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد الأخرى التي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا تم إحالة العقد على المناقص.
3. الضرائب والرسوم التي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا تم إحالة العقد على المناقص.
4. سعر النقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية الأخرى اللازمة لنقل اللوازم من مكانها الأصلي إلى الموقع النهائي المحدد في جدول بيانات المناقصة؛



ت. بالنسبة للخدمات المتعلقة باللوازم، غير وسائل النقل الداخلية والخدمات اللازمة لنقل اللوازم إلى الموقع النهائي، إذا تم تحديد مثل هذه الخدمات في جدول المتطلبات:

1. سعر كل بند من البنود المكونة للخدمات المتعلقة باللوازم (بما في ذلك أية ضرائب مفروضة).

15 عملة العطاء

1.15 بناء على رغبة المناقص يسمح له بتقديم السعر بأي عملة قابلة للتحويل إلا إذا ورد خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة، وفي حال تقديم عطائه بالعديد من العملات الأجنبية القابلة للتحويل فلا يجوز أن يزيد عددها عن ثلاثة.

2.15 يجب على المناقضين أن يحتسبوا جزء السعر الذي يمثل التكاليف المحلية بالعملة المحددة في جدول بيانات المناقصة.

16 الوثائق التي تؤكد مطابقة اللوازم

1.16 لإثبات أهلية اللوازم طبقاً للفقرة 5 من التعليمات للمناقضين، على المناقص أن يعيى المعلومات عن بلد المنشأ للوازم المقدمة في جداول الأسعار المدرجة في القسم الرابع - نماذج العطاء كما يقدم مع عطائه شهادات المنشأ لتلك اللوازم.

2.16 لتأكيد مطابقة اللوازم لوثائق المناقصة على المناقص أن يقدم ضمن عطائه الدلائل التي تؤكد مطابقة اللوازم المقدمة للمواصفات الفنية والمعايير المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات.

3.16 يمكن أن تكون هذه الدلائل على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو بيانات، ويجب أن تتضمن وصفا مفصلا للمواصفات الفنية والأدائية الأساسية للوازم، بحيث يوضح توافقها مع المواصفات المطلوبة، وأن يقدم المناقص تقريراً بالاختلافات والاستثناءات والانحرافات عن أحكام القسم السابع - جدول المتطلبات.

4.16 على المناقص أن يقدم أيضا لائحة بجميع التفاصيل، بما في ذلك الموارد المتاحة، والأسعار الحالية لقطع الغيار، والمعدات الخاصة الضرورية لاستمرار عمل اللوازم بعد استخدامها من قبل الجهة المشترية إذا كان ذلك مطلوباً في جدول بيانات المناقصة وللفترة المحددة في هذا الجدول.

5.16 يجب أن تكون المواصفات الفنية والأدائية والمواد والمعدات والإشارة إلى الأسماء التجارية و/أو أرقام الأدلة المصورة المحددة من قبل الجهة المشترية في جدول المتطلبات ووصفية لا حصرية، وللمناقص أن يعرض مواصفات أخرى للجودة والعلامات التجارية وأرقام الأدلة المصورة، بشرط أن تحقق نفس كفاءة البنود المذكورة في القسم السابع - جدول المتطلبات.

17 الوثائق التي تؤكد أهلية ومؤهلات المناقص

1.17 لإثبات أهلية المناقص وفقاً للفقرة 4 من التعليمات للمناقضين، فإن عليه تعبئة نموذج خطاب العطاء الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء.

2.17 يجب أن تحقق الوثائق المقدمة من قبل المناقص كإثبات لمؤهلاته وقدرته على تنفيذ العقد في حالة قبول عطائه الشروط التالية:



- أ. على المناقص في حال لم يكن مصنّعاً أو منتجاً للوالم التي تقدم بها أن يقدم تفويضا من الجهة المصنعة وفق النموذج الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء، يوضح أن المصنّع أو المنتج لهذه اللوالم قد وافق على أن يقوم المناقص بتوريدها الى فلسطين إذا كان ذلك مطلوباً في جدول بيانات المناقصة.
- ب. على المناقص إذا لم يكن عاملاً في فلسطين أن يكون ممثلاً بوكيل معتمد فيها ومؤهل للقيام بعمليات الصيانة وتوفير وتخزين قطع الغيار بحسب ما هو مذكور في المواصفات وشروط العقد إذا كان ذلك مطلوباً في جدول بيانات المناقصة.
- ت. يجب أن تتوفر في المناقص جميع المؤهلات والمعايير المنصوص عليها في القسم الثالث -معايير التقييم والتأهيل.

18 فترة صلاحية العطاءات

- 1.18 يجب أن تستمر صلاحية العطاءات للفترة المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات الذي تحدده الجهة المشترية وفقاً للفقرة 1.22 من التعليمات للمناقصين، وسيتم رفض أي عطاء فترة صلاحيته أقل من ذلك باعتباره غير مستوفٍ لشروط المناقصة.
- 2.18 قد تطلب الجهة المشترية، في ظروف استثنائية، من المناقصين وقبل انتهاء فترة صلاحية عطاءاتهم تمديد فترة صلاحية هذه العطاءات لمدة إضافية محددة، ويجب أن يكون طلب التمديد والإجابة عليه خطيان، وإذا تم طلب كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفقاً للفقرة 19 من التعليمات للمناقصين، يتم تمديد الكفالة أو الإقرار أيضاً لفترة مماثلة، وللمناقص الحق برفض طلب التمديد دون أن يفقد كفالة دخول المناقصة أو تطبيق عقوبة الحرمان المنصوص عليها في إقرار ضمان العطاء، وليس للمناقص الذي يوافق على التمديد الحق في تعديل عطائه.

19 ضمان دخول المناقصة

- 1.19 يجب على المناقص أن يقدم مع عطائه نسخة أصلية لكفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء، وفق ما هو مطلوب في جدول بيانات المناقصة وبالنسخة الأصلية، وفي حالة طلب كفالة دخول المناقصة يجب أن تكون بالبلغ والعملية المذكورين في جدول بيانات المناقصة.
- 2.19 في حالة طلب إقرار ضمان العطاء وفقاً للفقرة 1.19، فيجب أن يكون وفق النموذج الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء.
- 3.19 إذا كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة 1.19 أعلاه، يجب أن تكون قابلة للصرف عند الطلب، وتقدم على الشكل الذي يناسب المناقص من بين الأشكال التالية: كفالة بنكية غير مشروطة، أو شيك بنكي مصدق، أو أي شكل ضمان آخر كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، على أن:
- أ. يصدرها بنك معتمد ومن بلد ذي أهلية، وفي حالة الكفالات الصادرة عن مؤسسة مالية موجودة خارج فلسطين فيجب أن تكون لها مؤسسة مالية مراسلة داخل فلسطين، لتتمكن من تفعيل الكفالة.
- ب. في حالة الكفالة البنكية، يجب أن تتوافق مع نموذج الكفالة البنكية الموجود في القسم الرابع "نماذج العطاء"، أو أي نموذج مماثل آخر يعتمد من قبل الجهة المشترية قبل تسليم العطاء،



- ت. تكون سارية المفعول للفترة المحددة في جدول بيانات المناقصة بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء الأصلية أو أي تمديد، في حالة تم التمديد وفقا للفقرة 2.18 من التعليمات للمناقصين.
- 4.19 إذا كان ضمان دخول المناقصة مطلوباً بموجب الفقرة 1.19 أعلاه، لن يتم قبول أي عطاء لا يشمل هذا الضمان المستجيب بشكل جوهري، ويعتبر العطاء في هذه الحالة مخالفاً للشروط.
- 5.19 إذا كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة 1.19 أعلاه، فيجب إعادة هذه الكفالات للمناقصين فور أن يقوم المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 41 من التعليمات للمناقصين.
- 6.19 تعاد كفالة دخول المناقصة للمناقص الفائز فور تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة وتوقيع العقد.
- 7.19 يمكن أن تصدر كفالة دخول المناقصة أو تنفذ بنود إقرار ضمان العطاء في الحالات التالية:
- أ. إذا قام المناقص بسحب عطائه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبله في خطاب العطاء، أو أي تمديد وافق عليه.
- ب. إذا رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائه.
- ت. إذا فشل المناقص الفائز في:
1. تقديم كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 41 من التعليمات للمناقصين، أو
 2. توقيع العقد وفقاً للفقرة 42 من التعليمات للمناقصين،
- 8.19 يجب أن تكون كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء المقدم من ائتلاف شراكة باسم الائتلاف، وإذا لم يكن الائتلاف قد تأسس بشكل رسمي وقت تقديم العطاء، تقدم الكفالة أو إقرار ضمان العطاء باسم جميع أعضاء الائتلاف المذكورين في خطاب النوايا المذكور في الفقرتين 1.4 و 2.11 من التعليمات للمناقصين.
- 9.19 إذا كانت كفالة دخول المناقصة غير مطلوبة، وتم الاكتفاء بإقرار ضمان العطاء في جدول بيانات المناقصة بموجب الفقرة 1.19 من التعليمات للمناقصين، وفي حالة:
- أ. طلب المناقص سحب عطائه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة في خطاب العطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات، أو
- ب. رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائه، أو
- ت. فشل المناقص في توفير كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 41 من التعليمات للمناقصين أو توقيع العقد وفقاً للفقرة 42 من التعليمات للمناقصين.
- يتم حرمانه من المشاركة في كل عمليات الشراء العام التي تقوم بها كافة الجهات المشترية في فلسطين للفترة الزمنية المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة.



- 20 شكل وتوقيع العطاء
- 1.20 على المناقص إعداد نسخة أصلية واحدة من الوثائق المكونة للعطاء والمذكورة في الفقرة 1.11 من التعليمات للمناقصين ويعلمها بكلمة "الأصل"، كما يجب أن تكون العطاءات البديلة - إذا سمح بتقديمها وفقاً للفقرة (13) من التعليمات للمناقصين- مميزة بوضوح ومكتوب عليها "البديل"، كما يجب على المناقص أن يسلم العدد المحدد في جدول بيانات المناقصة من النسخ غير الأصلية ويعلمها بكلمة "نسخة"، وفي حال وجود أي اختلاف بين النسخ والأصل يتم اعتماد الأصل.
- 2.20 يجب أن تكون النسخة الأصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر لا يمحي، وموقعة من قبل الشخص المفوض بالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العطاء على تفويض خطي وفق ما هو محدد في جدول بيانات المناقصة. ويجب طباعة أسماء ووظائف الأشخاص الموقعين على التفويض تحت التوقيعات، ويجب التوقيع على كافة الصفحات التي تحتوي على إضافات أو تعديلات، من قبل الشخص الذي وقع على العطاء أو حتى بالأحرف الأولى.
- 3.20 إذا كان المناقص إئتلافاً، فيجب على المفوض بتمثيل الائتلاف أن يوقع العطاء نيابة عن الائتلاف ليكون ملزماً قانوناً لجميع أعضاء الائتلاف كما يتضح من التفويض الذي يجب أن يوقعه الممثلون المعتمدون قانوناً لأعضاء الائتلاف.
- 4.20 لا تعتمد أي كتابة بين السطور أو محو أو كتابة فوق كتابة سابقة لغرض تعديلها إلا إذا وقعت من قبل الشخص المفوض بالتوقيع على العطاء.

ث. تسليم وفتح العطاءات

- 21 إغلاق وتعليم وتسليم العطاءات
- 1.21 على المناقص وضع الوثائق الأصلية للعطاء، والنسخ، والعطاءات البديلة في حال كان مسموحاً بها وفقاً للفقرة 13 من التعليمات للمناقصين في مغلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المغلفات إشارة تبين فيما إذا كانت النسخ التي بداخلها أصلية أو نسخاً أو عطاءات بديلة، وتوضع هذه المغلفات فيما بعد في مغلف واحد.
- 2.21 يجب أن تحمل المغلفات الداخلية:
- أ. اسم وعنوان المناقص.
- ب. اسم ورقم المناقصة المشار إليه في الفقرة 1.1 من التعليمات للمناقصين.
- 3.21 يجب أن يحمل المغلف الخارجي:
- أ. اسم وعنوان الجهة المشترية.
- ب. اسم ورقم المناقصة المشار إليه في الفقرة 1.1 من التعليمات للمناقصين.
- ت. تحذيراً بعدم فتح المغلف قبل تاريخ ووقت فتح العطاءات.
- 4.21 لا تتحمل الجهة المشترية مسؤولية ضياع أية مغلفات أو فتحها مبكراً إذا كانت لا تحمل الإشارات المطلوبة أو غير مغلقة كما هو مطلوب.



- 22 الموعد النهائي لتسليم العطاءات
- 3.22 يجب تسليم العطاءات الى الجهة المشترية من خلال التسليم باليد أو بالبريد العادي أو المسجل في العنوان المحدد في جدول بيانات المناقصة، قبل أو في الوقت والتاريخ المحددين في جدول بيانات المناقصة، ويمكن للمناقصين تقديم عطاءاتهم إلكترونياً إذا كان ذلك منصوصاً عليه في جدول بيانات المناقصة، وفي هذه الحالة يجب على المناقصين الذين يسلمون عطاءاتهم إلكترونياً اتباع إجراءات التسليم الإلكتروني المحددة في جدول بيانات المناقصة.
- 4.22 للجهة المشترية الحق بتأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات عن طريق تعديل جدول بيانات المناقصة بما يتوافق مع الفقرة 3.8 من التعليمات للمناقصين، وفي هذه الحالة تصبح حقوق وواجبات الجهة المشترية والمناقصين خاضعة للموعد الجديد.
- 23 العطاءات المتأخرة
- 1.23 لن تقبل الجهة المشترية أي عطاء يسلم بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للفقرة 22 من التعليمات للمناقصين، ويعتبر أي عطاء يصل بعد الموعد المحدد متأخراً، ويتم رفضه ويعاد إلى صاحبه دون فتحه.
- 24 سحب وتعديل العطاءات
- 1.24 للمناقص سحب أو تعديل أو استبدال عطاءه بعد تسليمه، وذلك بإشعار خطي مُوقع من قبل الشخص المفوض بالتوقيع مصحوباً بالتفويض وفقاً للفقرة 2.20 من هذه التعليمات، ويجب أن يُرفق التعديل أو الاستبدال مع الإشعار الخطي، ويجب أن تكون جميع الإشعارات:
- أ. قد أُعدت وقُدمت وفقاً للفقرتين 20 و 21 من التعليمات للمناقصين (إلا أن إشعارات الانسحاب لا تتطلب نسخة)، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل مغلفاتها علامات واضحة "انسحاب"، "استبدال"، "تعديل"؛ و
- ب. تم استلامها من قبل الجهة المشترية قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات وفقاً للفقرة 22 من التعليمات للمناقصين.
- 2.24 تعاد العطاءات غير مفتوحة لأصحابها، في حالة الانسحاب وفقاً للفقرة الفرعية 1.24 من التعليمات للمناقصين.
- 3.24 لا يحق للمناقص سحب أو استبدال أو تعديل العطاء في الفترة ما بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات وتاريخ انتهاء صلاحية العطاء المحدد في خطاب العطاء أو أي تمديد لها.
- 25 فتح مظاريف العطاءات
- 1.25 باستثناء الحالات المذكورة في الفقرتين 1.23 و 1.24 من التعليمات للمناقصين، تقوم الجهة المشترية بفتح وقراءة أسعار العطاءات كما هو محدد في الفقرة 3.25 من التعليمات للمناقصين في جلسة علنية في التاريخ والوقت والمكان المحددين في جدول بيانات المناقصة بحضور المناقصين أو ممثلهم المفوضين الراغبين في الحضور، وفي حالة سمح بتقديم العطاءات إلكترونياً حسب الفقرة 1.22 من التعليمات للمناقصين يتم فتحها وفق الإجراءات المحددة في جدول بيانات المناقصة.



- 2.25 تفتح في البداية المغلفات التي تحمل كلمة "انسحاب" وتقرأ علناً، فيما يعاد المغلف الذي يحمل العطاء إلى صاحبه دون فتحه، ولا تعتبر مذكرة الانسحاب سارية المفعول إلا إذا كان هناك تفويض رسمي بذلك، ويجب قراءة هذا التفويض علناً في جلسة فتح العطاءات، بعد ذلك تفتح المغلفات التي تحمل كلمة "استبدال" وتقرأ علناً ويتم اعتماد العطاء البديل الذي يجب أن يكون موقعاً من المفوض بذلك بدل العطاء الأول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه، ولا يتم الاستبدال إلا في حالة وجود مذكرة استبدال تحمل تفويضاً رسمياً تقرأ علناً في جلسة فتح العطاءات، ثم تفتح المغلفات التي تحمل كلمة "تعديل" وتقرأ علناً، ولا يعتمد التعديل إلا إذا كان هناك مذكرة مكتوبة به تحمل تفويضاً رسمياً، ولا تدخل في عملية التقييم إلا العطاءات التي فتحت وقرئت خلال جلسة فتح العطاءات.
- 3.25 تفتح مظارييف العطاءات الأخرى واحداً تلو الآخر، حيث يقرأ اسم المناقص، ويذكر فيما إذا كان هناك مذكرة تعديل، وتقرأ الأسعار الكلية المقدمة، ولكل رزمة (إن وجدت)، بما فيها الخصومات والعطاءات البديلة، ويذكر وجود أو عدم وجود كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء إذا كان مطلوباً، وأية تفاصيل أخرى ترى الجهة المشترية أن من المناسب ذكرها، ويتم توقيع خطاب العطاء وجداول الأسعار من قبل اللجنة وفقاً لما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، ولا يدخل في تقييم العطاء إلا الخصومات والعطاءات البديلة التي تقرأ علناً في جلسة فتح العطاءات، ولا يجوز مناقشة مزايا العطاءات ولا رفض أي من العطاءات المقدمة خلال جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتأخرة وفقاً للفقرة 1.23 من التعليمات للمناقصين.
- 4.25 تقوم لجنة العطاءات أو لجنة الشراء المختصة بإعداد محضر لفتح العطاءات يتضمن بالحد الأدنى اسم المناقص وفيما إذا كان هناك سحب أو استبدال أو تعديل، سعر العطاء لكل رزمة إذا كان ذلك هو الحال، بما في ذلك الخصومات والعطاءات البديلة، ووجود أو عدم وجود كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء أيهما كان مطلوباً، وتطلب الجهة المشترية من ممثلي المناقصين الحاضرين للجلسة التوقيع على المحضر، ولا يؤثر غياب توقيع أحد المناقصين على صحة المحضر أو تأثيره، وتوزع نسخة من المحضر على جميع المناقصين الذين سلموا عطاءاتهم في الوقت المحدد، كما تنشر المعلومات الموجودة في المحضر على البوابة الموحدة للشراء العام.

ج. تقييم ومقارنة العطاءات

- 26 السرية
- 1.26 لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل المناقصين والتوصية بإحالة العقد للمناقصين أو لأي شخص آخر ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى تعلن نتائجها إلى المناقصين.
- 2.26 قد تتسبب أية محاولة من قبل المناقص للتأثير على الجهة المشترية أو لجنة العطاءات أو لجنة الشراء أو لجنة التقييم في عملية الفحص والتقييم والمقارنة وإحالة العقد في استبعاد العطاء المقدم منه.
- 3.26 مع مراعاة الفقرة 2.26 من التعليمات للمناقصين، في حالة أراد أي مناقص الاتصال بالجهة المشترية لشأن يتعلق بالمناقصة في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالة العقد، فإن عليه أن يخاطبها خطياً فقط.



- 27 توضيح العطاءات
- 1.27 يحق للجهة المشترية ويهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات أن تطلب من أي مناقص توضيح ما جاء في عطاءه ومنحه مهلة معقولة للرد ، ولا يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يطلب من قبل الجهة المشترية، ويجب أن يكون طلب التوضيح والإجابة عليه خطيان، ولا يتم السماح أو تقديم أو عرض أي تغيير للأسعار، سواء بالزيادة أو بالنقصان، إلا إذا كان ذلك لتأكيد تصحيح خطأ حسابي تكتشفه الجهة المشترية خلال عملية التقييم وفقا للفقرة 31 من التعليمات للمناقصين، ولا يجوز للجهة المشترية أيضا أن تطلب من أي مناقص أو تسمح له بتقديم أو عرض أي تغيير في مضمون عطاءه.
- 2.27 إذا لم يُقدم المناقص الرد على استيضاحات الجهة المشترية في الوقت والتاريخ المحددين في طلبها فقد يتم رفض عطاء هذا المناقص.
- 28 الانحراف والتحفظ والحذف
- 1.28 خلال تقييم العطاءات تطبق التعريفات التالية:
- أ. "الانحراف" هو مخالفة المتطلبات المحددة في وثائق المناقصة.
- ب. "التحفظ" هو وضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات وثائق المناقصة.
- ت. "الحذف" الفشل في تقديم بعض أو كل المعلومات أو الوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.
- 29 تحديد استجابة العطاءات لشروط المناقصة
- 1.29 يعتمد قرار الجهة المشترية فيما إذا كان العطاء مستجيباً للشروط على محتويات العطاء نفسه وفقاً لما هو محدد في الفقرة 11 من التعليمات للمناقصين.
- 2.29 العطاء المستجيب جوهرياً للشروط هو العطاء المستوفي لجميع متطلبات وثائق المناقصة دون انحراف أو تحفظ أو حذف جوهري، والانحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري هو الذي:
- أ. في حال قبوله:
1. يؤثر بطريقة جوهريّة على نوعية أو جودة أو أداء اللوازم المحددة في العقد.
 2. يحد بشكل جوهري وبما لا يتوافق مع وثائق المناقصة، من حقوق الجهة المشترية أو واجبات المناقص التعاقدية.
- ب. في حالة تعديله، يؤثر بشكل غير عادل على الوضع التنافسي للمناقصين الآخرين الذين تقدموا بعطاءات مستجيبة جوهرياً ومستوفية للشروط.
- 3.29 سوف تقوم الجهة المشترية بتقييم الجوانب الفنية للعطاء وفقاً للفقرتين 16 و 17 من التعليمات للمناقصين، ولا سيما لضمان أن جميع متطلبات القسم السابع - جدول المتطلبات قد تم الوفاء بها دون انحراف أو تحفظ أو حذف جوهري.



4.29 يتم رفض العطاء من قبل الجهة المشتريّة إذا لم يكن مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، ولا يسمح بالتالي بجعله مستجيباً عن طريق تصحيح الانحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري.

30 عدم المطابقة، الأخطاء والحذف

1.30 إذا كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، يحق للجهة المشتريّة أن تغض النظر عن أية نواقص أو انحرافات غير جوهريّة.

2.30 إذا كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، يحق للجهة المشتريّة أن تطلب من المناقص أن يقدم المعلومات أو الوثائق الضرورية خلال فترة زمنية محددة، وذلك لتصحيح الانحرافات غير الجوهريّة أو النواقص في العطاء والمتعلقة بمتطلبات التوثيق، ويجب أن لا تتعلق هذه الانحرافات أو النواقص بأي شكل من الأشكال بالأسعار المذكورة في العطاء، وقد يؤدي عدم تمكن المناقص من تقديم المعلومات المطلوبة إلى رفض عرضه.

3.30 إذا كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم الجهة المشتريّة بتصحيح الانحرافات القابلة للقياس الكمي والتي تتعلق بسعر العطاء، ولأغراض المقارنة فقط يعدل سعر العطاء ليعكس سعر البند المنسي أو غير المطابق للمواصفات.

31 تصحيح الأخطاء الحسابية

1.31 في حالة كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم الجهة المشتريّة بتصحيح الأخطاء الحسابية وفق الشروط التالية:

أ. إذا كان هناك تعارض بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له وبين السعر الإجمالي يؤخذ بسعر الوحدة ويعدل السعر الإجمالي طبقاً لذلك، واستثناءً على هذا إذا رأت الجهة المشتريّة أن هناك خطأ لا لبس فيه تمثل في وضع الفاصلة العشرية لسعر الوحدة، ففي هذه الحالة يحتسب الإجمالي ويصحح سعر الوحدة.

ب. إذا كان هناك خطأ في مجموع ناتج عن عملية جمع المبالغ الإجمالية الفرعية، تعتمد المبالغ الإجمالية الفرعية ويصحح المجموع.

ت. إذا كان هناك تعارض بين السعر المحدد بالكلمات والسعر المحدد بالأرقام، يؤخذ بالسعر المحدد بالكلمات، إلا إذا كان المبلغ المذكور متعلقاً بخطأ حسابي فتعتمد القيمة الرقمية وفقاً للبندين الفرعيين (أ) و(ب) أعلاه.

ث. إذا قام المناقص بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو كان سعر الوحدة رقماً غير واضح، فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند.

ج. إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو الأسعار بين النسخة الأصلية والنسخ الأخرى، يؤخذ بما ورد في النسخة الأصلية.

ح. إذا قدم المناقص تعديلاً على عطائه سواءً بالخصم أو بالزيادة كمبلغ مقطوع، يتم احتساب هذا المبلغ كنسبة من السعر المقروء قبل التصحيح واعتمادها كخصم أو زيادة.

خ. إذا لم يتم المناقص بتسعير بند أو أكثر من البنود، أو قام بكتابة سعر الوحدة والإجمالي بصورة غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب إجمالي المبلغ، يتم التصحيح كالآتي:



1. تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين المشاركين في المناقصة لغاية الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض.
2. إذا بقي العرض الذي طبق عليه البند (1) أعلاه أقل العروض سعراً، واتجهت النية للإحالة عليه، يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين لتحديد القيمة الإجمالية التي سيحال بها العرض.
- 2.31 تقوم الجهة المشتريّة بإجراء التصحيحات الحسابية دون التشاور مع المناقص الذي يتم إبلاغه بهذه التصحيحات، وإذا لم يوافق المناقص على التصحيحات التي تجريها الجهة المشتريّة يتم رفض عطاءه، وللجهة المشتريّة أن تقرر في هذه الحالة مصادرة كفالاته أو تطبيق الإجراءات الواردة في إقرار ضمان العطاء.
- 32 التحويل إلى عملة واحدة
- 1.32 لأغراض التقييم والمقارنة يتم تحويل عملات العطاءات إلى عملة واحدة كما هو مبين في جدول بيانات المناقصة.
- 33 هامش الأفضلية المحلية
- 1.33 يتم إعطاء هامش أفضلية محلية للوازم المصنعة أو المركبة في فلسطين وفق الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة.
- 34 تقييم العطاءات
- 1.34 سوف تقوم الجهة المشتريّة باستخدام المعايير والمنهجيات المذكورة في هذه الفقرة في تقييم العطاءات، ولن يتم استخدام أية معايير أو منهجيات تقييم أخرى.
- 2.34 سوف تقوم الجهة المشتريّة باعتماد الآليات التالية خلال التقييم:
- أ. سوف يتم التقييم على أساس البنود أو الرزم على النحو المحدد في جدول بيانات المناقصة وسعر العطاء كما هو مقدم وفقاً للفقرة 14 من التعليمات للمناقصين.
- ب. تعديل الأسعار لتصحيح الأخطاء الحسابية وفقاً للفقرة 1.31 من التعليمات للمناقصين.
- ت. تعديل الأسعار بسبب الخصومات التي يقدمها المناقصون وفقاً للفقرة 3.14 من التعليمات للمناقصين.
- ث. تحويل المبلغ الناتج من تطبيق الفقرات من (أ) إلى (ت) أعلاه، إذا كان ذلك مناسباً، لعملة واحدة وفقاً للفقرة 32 من التعليمات للمناقصين.
- ج. تعديل السعر بسبب عدم المطابقة غير الجوهرية والقابلة للقياس وفقاً للفقرة 3.30 من التعليمات للمناقصين.
- ح. يتم تحديد عوامل التقييم الإضافية في القسم الثالث - معايير التأهيل والتقييم.
- 3.34 لا يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم العطاءات تأثير مراجعة الأسعار خلال فترة تنفيذ العقد.



- 4.34 إذا كانت وثائق المناقصة تسمح بتقديم أسعار منفصلة لرزم مختلفة، فإن منهجية تحديد التكلفة المقيمة الأدنى لمجموعات الرزم المختلفة بما في ذلك أي خصم يتم تقديمه في خطاب العطاء سيتم توضيحها في القسم الثالث "معايير التأهيل والتقييم".
- 5.34 لا يأخذ تقييم الجهة المشترية للعطاءات في الاعتبار:
- أ. ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) وغيرها من الضرائب المشابهة والتي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا أحيل العقد على المناقص؛ في حالة اللوازم المصنعة في فلسطين؛
- ب. الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد الأخرى والضرائب الأخرى المشابهة المفروضة على استيراد اللوازم، والتي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا تمت إحالة العقد على المناقص، وذلك في حالة اللوازم المصنعة خارج فلسطين وقد استوردت بالفعل أو التي سيتم استيرادها.
- ت. أي تأثير لمراجعة الأسعار خلال فترة تنفيذ العقد.
- 6.34 يمكن أن يشمل تقييم الجهة المشترية للعطاء عوامل أخرى بالإضافة إلى سعر العطاء المقدم وفقاً للفقرة 14 من التعليمات للمناقصين، وقد تتعلق هذه العوامل بمواصفات أو أداء أو شروط توريد اللوازم، ويجب أن يتم احتساب تأثير هذه العوامل إن وجدت، على شكل قيم مالية لتسهيل عملية المقارنة بين العطاءات، إلا إذا ذكر غير ذلك في جدول بيانات المناقصة من بين تلك المبينة في القسم الثالث (معايير التقييم والتأهيل)، ويجب أن تكون المعايير والمنهجيات التي سيتم استخدامها وفقاً للفقرة 2.34 (ح) من التعليمات للمناقصين.
- 35 مقارنة العطاءات
- 1.35 على الجهة المشترية أن تقارن بين الأسعار المقيمة لجميع العطاءات المستجيبة جوهرياً والتي تم احتسابها وفقاً للفقرة 2.34 من التعليمات للمناقصين لتحديد العطاء المقيم الأقل تكلفة، وتتم المقارنة بالنسبة للوازم المستوردة بناءً على سعر العطاء المقدم على أساس المصطلح المحدد في جدول بيانات المناقصة وفقاً للفقرة 8.14-2 (أ) من التعليمات للمناقصين، وعلى أساس السعر خارج المصنع EX-Works إضافة إلى سعر النقل البري والتأمين حتى الوجهة النهائية للوازم المصنعة داخل فلسطين، بالإضافة إلى أسعار التركيب والتدريب وأية خدمات أخرى مطلوبة، ولا يأخذ تقييم الأسعار في الحسبان الضرائب أو الجمارك أو الرسوم المترتبة على اللوازم المستوردة أو ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) والضرائب الأخرى المترتبة على بيع وتوصيل اللوازم.
- 36 تأهيل المناقصين
- 1.36 على الجهة المشترية أن تحدد ما إذا كان المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، مؤهلاً لتنفيذ العقد وفقاً للمعايير المبينة في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل.
- 2.36 يتم تحديد ذلك من خلال فحص الوثائق المثبتة لمؤهلات المناقص والتي قدمها المناقص وفقاً للفقرة 17 من التعليمات للمناقصين.



3.36 يعتبر تلبية المناقص لمعايير التأهيل شرطاً مسبقاً لإحالة العقد عليه، وعكس ذلك يؤدي إلى استبعاد عطائه، وفي هذه الحالة تقوم الجهة المشترية بدراسة العطاء المقيم التالي في الترتيب لتحديد ما إذا كان المناقص مؤهلاً لتنفيذ العقد.

37 حق الجهة المشترية في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات

1.37 للجهة المشترية الحق في قبول أو رفض أي عطاء، كما أن لها الحق بإلغاء المناقصة ورفض جميع العطاءات المقدمة في أي وقت قبل إحالة العقد وفقاً للحالات التي حددها قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية، دون تحمل أية مسؤولية قانونية اتجاه المناقصين، ويجب إعادة كفالات دخول المناقصة إلى المناقصين في أسرع وقت في حالة إلغاء المناقصة.

ح. إحالة العقد

38 معايير الإحالة

1.38 مع مراعاة الفقرة 1.37 أعلاه، تقوم الجهة المشترية بإحالة العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، والذي ثبت أنه مؤهل لتنفيذ العقد بصورة مرضية.

39 حق الجهة المشترية في تغيير الكميات عند الإحالة

1.39 تحتفظ الجهة المشترية عند إحالة العقد بحق تغيير الكميات المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات، سواء بالزيادة أو النقصان، على أن لا يتجاوز ذلك التغيير النسبة المحددة في جدول بيانات المناقصة، ودون أي تغيير في سعر الوحدة أو أية شروط أخرى مذكورة في وثائق المناقصة.

40 التبليغ بإحالة العقد

1.40 يجب على الجهة المشترية وقبل فترة كافية من انتهاء صلاحية العطاء إبلاغ جميع المناقصين خطياً بقرار الإحالة المبدئي على المناقص صاحب العطاء الأقل تكلفة والمطابق جوهرياً للمواصفات والشروط المحددة في وثائق المناقصة والمستوفي لمعايير التأهيل، ولا يشكل هذا البلاغ خطاب إحالة للعقد.

2.40 إذا لم يطعن أي مناقص في قرار الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ، تصبح الإحالة نهائية وتقوم الجهة المشترية بإبلاغ المناقص الذي أحيل عليه العقد خطياً بأنه قد تم قبول عطائه، ويحدد هذا الخطاب (المسمى "خطاب الإحالة") المبلغ الذي ستدفعه الجهة المشترية إلى المورد مقابل توريد اللوازم (المسمى "قيمة العقد")، وفي نفس الوقت ستقوم الجهة المشترية أيضاً بنشر نتائج المناقصة على لوحة الإعلانات لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام مع تحديد الرزم (العقود) وعددها وكذلك اسم المناقص الفائز وقيمة العقد.

3.40 يشكل خطاب الإحالة (خطاب القبول) عقداً ملزماً للطرفين إلى حين إعداد العقد النهائي وتوقيعه.



4.40 بعد إبلاغ المناقصين بالإحالة المبدئية وفقاً للفقرة 1.40 من التعليمات للمناقصين، يجب على الجهة المشتريّة الرد خطياً على أي مناقص يتقدم بطلب خطي لمعرفة الأسباب التي حالت دون اختياره وذلك خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

41 كفالة حسن التنفيذ

1.41 على المناقص أن يقدم خلال الفترة المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة وفي خطاب الإحالة كفالة حسن التنفيذ وفق الشروط العامة للعقد، وعليه أن يستخدم نموذج كفالة حسن التنفيذ الموجود في القسم العاشر - نماذج العقد، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل الجهة المشتريّة، وفي حالة إصدار الكفالة من قبل مؤسسة مالية أجنبية يجب أن يكون لديها مؤسسة مالية مراسلة معتمدة تعمل داخل دولة فلسطين.

2.41 يعتبر الإخفاق في تقديم كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سبباً كافياً لإلغاء الإحالة ومصادرة كفالة دخول المناقصة أو تنفيذ بنود إقرار ضمان العطاء، وفي هذه الحالة يحق للجهة المشتريّة أن تحيل العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم التالي في الترتيب والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة وشريطة أن تثبت قدرة المناقص على تنفيذ العقد.

42 توقيع العقد

1.42 بعد استلام خطاب الإحالة وتقديم كفالة حسن التنفيذ على المناقص أن يقوم بتوقيع العقد أمام الجهة المشتريّة خلال الفترة المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة من تاريخ خطاب الإحالة.

2.42 مع مراعاة الفقرة 1.42 أعلاه، وإذا تعذر توقيع العقد بسبب أية قيود على التصدير تفرض بموجب لوائح التجارة الخاصة بالبلد المصدر، وتعزى هذه القيود للجهة المشتريّة أو الدولة أو استخدام المنتجات/اللوازم أو الأنظمة أو الخدمات المتعلقة باللوازم والتي سيتم توريدها، يصبح المناقص الفائز غير ملزم بعطائه شريطة أن يبين للجهة المشتريّة أعلى قدر من الاهتمام والحرص، بقيامه بطلب كل ما يلزم من موافقات واستثناءات وتراخيص أساسية هامة لتصدير هذه المنتجات واللوازم والأنظمة والخدمات بموجب شروط العقد.

3.42 تعلن الجهة المشتريّة خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من توقيع العقد نتائج الإحالة على لوحة الإعلانات لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام، مبيّنة رقم المناقصة وأرقام الرزم بالإضافة إلى المعلومات التالية:

- اسم كل مناقص اشترك في المناقصة.
- أسعار العطاءات كما تمت قراءتها في الجلسة العلنية لفتح مظاريّف العطاءات.
- اسم وسعر كل عطاء قد تم تقييمه.
- أسماء المناقصين الذين تم رفض عطاءاتهم وأسباب الرفض.
- اسم المناقص الفائز وسعر عطائه، فضلاً عن مدة وملخص نطاق العقد.



القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة

البيانات التالية الخاصة باللوازم المراد توريدها تكمل وتلحق وتعديل الشروط الواردة في التعليمات للمناقصين، وفي حالة وجود أي تعارض تعتمد النصوص الموجودة في هذه البيانات.

رقم الفقرة في التعليمات للمناقصين	أ. أحكام عامة
1.1	اسم الجهة المشتري: مديرية اللوازم العامة لصالح دائرة شؤون اللاجئين.
1.1	رقم المناقصة: (DORA-GSD/JICA/2023/186) اسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب وتشغيل خلايا شمسية لمراكز خدماتية ضمن مشروع المنحة اليابانية حول "برنامج تحسين مخيمات اللاجئين" في مخيم عسكر القديم في محافظة نابلس لصالح دائرة شؤون اللاجئين.
1.2	مصدر التمويل: الحكومة اليابانية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي - جايكا اسم المشروع: برنامج تحسين مخيمات اللاجئين
1.4	العدد الأقصى لأعضاء الائتلاف: (2).
4.4	يصدر المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام قائمة الحرمان (القائمة السوداء) التي تتضمن أسماء الشركات المحظور عليها المشاركة في المناقصات الممولة بالمال العام، ويمكن الاطلاع على هذه القائمة على البوابة الموحدة للشراء العام: shiraa.gov.ps
ب. محتويات وثائق المناقصة	
1.7	لأغراض طلب توضيح وثائق المناقصة فقط، هو: العنوان: الماصيون - مجمع الوزارات - مبنى القدس - وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة. رقم الطابق: الطابق السادس. المدينة: رام الله الدولة: فلسطين هاتف: 02-2987112/3 فاكس: 02-2987056 رقم الموبايل: 0593108130 الموقع الالكتروني لنشر التوضيحات و الردود :



<p>مديرية اللوازم العامة www.gs.pmf.gov.ps</p> <p>البوابة الموحدة للشراء العام shiraa.gov.ps</p> <p>آخر موعد لتقديم الاستفسارات : 2023/10/2</p>	
ت. إعداد العطاء	
<p>لغة العطاء: العربية.</p> <p>تعتمد اللغة العربية في المراسلات بين الجهة المشتريّة والمناقصين.</p> <p>تعتمد اللغة العربية لأغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد المطبوعة.</p>	1.10
<p>على المناقص أن يقدم الوثائق الإضافية التالية:</p> <p>أ. في حال كان المناقص شركة مسجلة يجب إرفاق صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد.</p> <p>ب. في حال كان المناقص منشأة فردية (تاجر) يجب إرفاق ما يثبت عضويته كتاجر في غرفة التجارة والصناعة (شهادة تاجر تثبت طبيعته عمله).</p> <p>ت. صورة عن رخصة المهن الصادرة عن ضريبة الإهلاك في وزارة المالية.</p> <p>ث. السيرة الذاتية للشركة.</p> <p>ج. شهادة خلو طرف من الإدارة العامة لضريبة الدخل.</p> <p>ح. شهادة خلو طرف من الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة.</p> <p>خ. صورة عن عقد التأسيس الخاص بالشركة.</p> <p>د. شهادة خصم من المصدر من ضريبة الدخل سارية المفعول.</p> <p>ذ. كتاب وكالة من الشركة المصنعة تثبت أن المناقص وكيلاً رسمياً Authorization letter للبنود التي يتقدم لها.</p> <p>ر. في حال كان المناقص انتلاف يجب إرفاق جميع الوثائق المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ما يثبت وجود الانتلاف بشهادة مصدقة من الجهات الرسمية وذات الاختصاص.</p>	1.11 (ر)
<p>العطاءات البديلة لن تؤخذ بعين الاعتبار.</p>	1.13
<p>الأسعار المقدمة غير قابلة للمراجعة.</p>	5.14



6.14	الأسعار المقدمة للرزم يجب أن تتضمن ما لا يقل عن 100 % من البنود الواردة في كل رزمة. (ينطبق) الأسعار المقدمة لكل بند من بنود الرزمة يجب أن تتضمن ما لا يقل عن 100 % من الكميات المطلوبة لهذا البند من الرزمة. (ينطبق)
7.14	طبعة Incoterms المعتمدة لهذه المناقصة هي INCOTERMS 2010
8.14 (أ)	تقدم الأسعار للوازم المصنعة خارج فلسطين بموجب مصطلح DDP واصله إلى مقر مراكز خدماتية - مخيم عسكر القديم.
8.14 (ت)	الوجهة النهائية (موقع الاستخدام): مقر مراكز خدماتية - مخيم عسكر القديم.
1.15	الأسعار المقدمة يجب أن تكون بالدولار شاملة ضريبة القيمة المضافة.
2.15	على المناقص أن يقدم جزء السعر الذي يمثل التكاليف المحلية بالدولار.
4.16	العمر الافتراضي المتوقع أن تعمل فيه اللوازم (لأغراض توفير قطع الغيار): 10 سنوات
2.17 (أ)	تفويض الجهة المصنعة - مطلوب.
2.17 (ب)	خدمات ما بعد البيع - مطلوبة.
1.18	مدة صلاحية العطاء 150 يوماً تقويمياً من الموعد النهائي لتسليم العطاءات.
1.19	يجب أن يشمل العطاء على إقرار ضمان العطاء بحسب النموذج الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء.
3.19	أشكال الكفالات الأخرى المقبولة - (لا ينطبق).
3.19 (ت)	تكون كفالة دخول المناقصة سارية المفعول لفترة 30 يوماً بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء (لا ينطبق)
9.19	إذا اقترب المناقص أي من التصرفات الواردة في البنود (أ) إلى (ت) من هذه الفقرة، سوف يتم حرمانه من المشاركة في كافة عمليات الشراء العام لفترة 12 شهر.
1.20	يجب تسليم (1) نسخة غير أصلية بالإضافة إلى الأصلية من العطاء.
2.20	التفويض الخطي للشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن المناقص يجب أن يتضمن : كتاب تفويض خطي موقع من المخول بالتوقيع عن المناقص (حسب شهادة التسجيل الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني) ، يفوض ويخول الشخص المقترح منه بالتوقيع على أوراق العطاء والعقد فيما بعد الإحالة بالإضافة لشهادة تسجيل الشركة-عقد تأسيس الشركة وصورة عن هوية المفوض بالتوقيع.

ث. تسليم وفتح العطاءات	
1.22	<p>لأغراض تسليم العطاءات:</p> <p>إلى: صندوق العطاءات – دائرة العطاءات</p> <p>العنوان: الماصيون – مجمع الوزارات – مبنى القدس - وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة.</p> <p>رقم الطابق : الطابق السادس.</p> <p>المدينة: رام الله.</p> <p>الدولة: فلسطين</p> <p>هاتف: 02-2987112/3</p> <p>فاكس: 02- 2987056</p> <p>الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو: يوم الأربعاء الموافق 2023/10/11</p> <p>الوقت: 11:30 صباحاً</p> <p>لا يحق للمناقصين تسليم عطاءاتهم عبر البريد الإلكتروني.</p>
1.25	<p>سيتم فتح العطاءات في العنوان والتاريخ والوقت التالي :</p> <p>العنوان: الماصيون – مجمع الوزارات – مبنى القدس - وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة.</p> <p>رقم الطابق: الطابق السادس</p> <p>المدينة: رام الله</p> <p>الدولة: فلسطين</p> <p>التاريخ: 2023/10/11</p> <p>الوقت: 11:30 صباحاً</p>
3.25	<p>خطاب العطاء وجداول الأسعار يجب أن توقع وتعتمد من قبل جميع أعضاء اللجنة المكلفة بفتح العطاءات كالتالي:</p> <p>أ) تقوم لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية بفتح العطاءات في جلسة علنية في الوقت والمكان والتاريخ المحدد في جدول بيانات المناقصة وذلك بحضور المناقصين أو من يمثلهم.</p> <p>ب) تقرأ في البداية المغلفات التي تحمل علامة "الانسحاب" على الملأ ويعاد المغلف إلى صاحبه دون فتحه.</p> <p>ج) تقرأ بعدها المغلفات التي تحمل علامة "استبدال" على الملأ ويتم استبدالها بالعطاء الأول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.</p>



<p>(د) تفتح المغلفات التي تحمل علامة "تعديل" وتقرأ على الملأ.</p> <p>(هـ) المظاريف التي فتحت وتمت قراءتها خلال جلسة فتح العطاءات وحدها هي التي تدخل في التقييم.</p> <p>(و) تفتح المظاريف واحداً تلو الآخر ويتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات (إن وجدت) ويعلن عن وجود إقرار ضمان.</p>	
<p>ج. تقييم ومقارنة العطاءات</p>	
<p>العملة التي يتم استخدامها لأغراض تقييم العطاءات المختلفة ومقارنتها بهدف تحويل أسعار العطاءات المقدمة بعملة مختلفة إلى عملة واحدة هي: الدولار.</p> <p>سعر صرف العملات المعتمد هو ما تنشره سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ فتح المناقصة.</p>	1.32
<p>سيتم إعطاء هامش أفضلية للوازم المصنعة أو المركبة في فلسطين بنسبة 15 %.</p>	1.33
<p>سيتم تقييم العطاءات لكل رزمة (نظام) وإحالة المناقصة كوحدة واحدة لكل نظام على حدة بناءً على الأقل تكلفة و المستجيب جوهرياً للمواصفات والشروط.</p>	(I) 2.34
<p>سيتم تعديل سعر العطاء باستخدام المعايير التالية من بين المعايير الموجودة في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل:</p> <p style="text-align: center;">(لا ينطبق)</p> <p>أ. التغييرات في جدول تسليم اللوازم</p> <p>ب. تكلفة استبدال المكونات الرئيسية، قطع الغيار الإلزامية والخدمات المتعلقة باللوازم</p> <p>ت. تكلفة توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للمعدات المقدمة في العطاء في فلسطين</p> <p>ث. التكلفة المتوقعة للتشغيل والصيانة</p> <p>ج. أداء وإنتاجية المعدات المقدمة</p>	6.34
<p>ح. إحالة العقد</p>	
<p>نسبة الزيادة في الكميات المطلوبة لا تتعدى 25%.</p> <p>نسبة النقصان في الكميات المطلوبة لا تتعدى 25%.</p>	1.39
<p>الفترة الزمنية لتقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد هي: 14 - 28 يوم من تاريخ بلاغ الإحالة.</p>	1.42 & 1.41



القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل

يستكمل هذا القسم التعليمات للمناقصين، ويحتوي على المعايير التي تستخدمها الجهة المشترية لتقييم العطاءات وتحديد ما إذا كانت المؤهلات المطلوبة متوفرة لدى المناقص الفائز، ولن تستخدم أية عوامل أو طرق أو معايير أخرى لهذا الغرض.

المحتويات

1. هامش الأفضلية المحلية.
2. معايير التقييم.
3. متطلبات التأهيل اللاحق.



1. هامش الأفضلية المحلية (الفقرة 33 من التعليمات للمناقصين)

لأغراض مقارنة العطاءات، سيتم إعطاء هامش أفضلية للوازم المصنعة في فلسطين بنسبة 15 % ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة.

3. التقييم (الفقرة 34 من التعليمات للمناقصين)

آلية التقييم: سيتم الإحالة على الشركة الأقل تكلفة والمستحبة جوهرياً للشروط والمواصفات.

12. معايير التقييم (الفقرة 6.34 من التعليمات للمناقصين)

يمكن للجهة المشتريّة عند تقييمها للعطاءات أن تأخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى سعر العطاء المقدم وفقاً للفقرة 8.14 من التعليمات للمناقصين، واحداً أو أكثر من العوامل التالية المحددة في الفقرة 2.34 من هذه التعليمات وفي جدول بيانات المناقصة الذي يشير إلى هذه الفقرة، مستخدمةً المعايير والأساليب التالية.

أ. جدول التسليم:

يجب أن تسلم اللوازم الموجودة في قائمة اللوازم خلال المدة الزمنية (بعد "أقرب موعد للتسليم" وقبل "آخر موعد للتسليم") المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات، ولن تعطى أفضلية للوازم المسلمة قبل "أقرب موعد للتسليم"، وستعامل العطاءات التي ستسلم اللوازم بعد "آخر موعد للتسليم" على أنها غير مستحبة، وضمن هذه المدة المحددة ولغايات التقييم فقط، سيتم إجراء تعديل على أسعار العطاءات التي تعرض تسليم اللوازم بعد "أقرب موعد للتسليم"، وذلك باستخدام المعامل المحدد في الفقرة 6.34 (أ) في جدول بيانات المناقصة.

ب. تكلفة استبدال المكونات الرئيسية، وقطع الغيار الإلزامية، والخدمات المتعلقة باللوازم:

• يتم إضافة تكلفة المواد الاحتياطية الإلزامية والأجزاء القابلة للاستبدال وخدمات ما بعد البيع إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط، ويتم احتساب التكلفة بموجب القوائم المقدمة من المناقص والمعدة وفق توصية الجهة المصنعة للوازم لأغراض الصيانة ولفترّة العمر التشغيلي للوازم المحددة في الفقرة (4.16) من جدول بيانات المناقصة.

ت. توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في فلسطين للمعدات المقدمة في العطاء:

إذا نصت الفقرة 6.34 (ت) من جدول بيانات المناقصة على قيام المناقص بعرض تكلفة لتوفير خدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع الغيار في فلسطين، يتم إضافة تكلفة توفير هذه الخدمات إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط.

ث. التكلفة المتوقعة لتشغيل وصيانة المعدات:

بناءً على تكلفة التشغيل والصيانة المتوقعة للمعدات، يتم إضافة هامش تعديل إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط، إذا نصت على ذلك الفقرة 6.34 (ث) من جدول بيانات المناقصة، ويتم تحديد هامش التعديل هذا بموجب المنهجية المشار إليها في تلك الفقرة.



ج. أداء وإنتاجية المعدات:

يتم إضافة هامش تعديل في التكلفة، محسوب على أساس أداء وكفاءة المعدات المقترحة من المناقص في عطائه بالمقارنة مع كفاءة وأداء المعدات المنصوص عليها في وثائق المناقصة، إذا نصت الفقرة 6.34 (ج) من جدول بيانات المناقصة على ذلك ووفق المنهجية المحددة بالفقرة ذاتها.

ح. أية معايير إضافية أخرى:

في حالة الحاجة الى إضافة معايير أخرى للمفاضلة والمقارنة بين العطاءات تتم الإشارة إليها في الفقرة 6.34 (ح) من جدول بيانات المناقصة.

2.2 العقود المتعددة (الفقرة 4.34 من التعليمات للمناقصين)

يحق للجهة المشتري أن تقوم بإحالة أكثر من عقد على المناقص الذي يتقدم بالعطاءات المقيمة الأقل تكلفة لمجموعة من الرزم والذي يستوفي جميع المعايير المطلوبة في مرحلة التأهيل اللاحق كما هو مبين في هذا القسم الثالث والفقرة 1.36 من التعليمات للمناقصين - تأهيل المناقصين).

وفي هذه الحالة، على الجهة المشتري أن:

أ. تقييم فقط الرزم التي تتضمن أسعاراً مما لا يقل عن النسبة المحددة في الفقرة 6.14 من التعليمات للمناقصين من البنود لكل رزمة، وما لا يقل عن النسبة المحددة في نفس الفقرة 6.14 من الكميات المطلوبة لكل بند.

ب. تأخذ بعين الاعتبار:

1. العطاءات المقيمة الأقل تكلفة لكل رزمة.
2. التخفيض (الخصم) في السعر لكل رزمة، ومنهجية تطبيقه كما عرضها المناقص في عطائه.

3. التأهيل (الفقرة 36 من التعليمات للمناقصين)

1.3 متطلبات التأهيل (الفقرة 1.36 من التعليمات للمناقصين)

بعد تحديد العطاء المقيم الأقل تكلفة وفقاً للفقرة 2.34 من التعليمات للمناقصين، تقوم الجهة المشتري بإجراءات التأهيل اللاحق للمناقص وفقاً للفقرة 36 من التعليمات للمناقصين باستخدام المتطلبات المحددة فقط، ولن تستخدم أية متطلبات غير مشمولة في النص أدناه في تقييم مؤهلات المناقص.

أ. القدرة المالية؛

على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات التي تثبت قدرته على الوفاء بالمتطلبات المالية التالية: كشف حساب بنكي مصدق من محاسب قانوني لآخر ثلاث سنوات.

ب. الخبرة والقدرة الفنية؛

على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات التي توضح أن لديه القدرة على تحقيق متطلبات الخبرة التالية :

- الطاقم الفني الخاص بالشركة.
- قائمة بمواقع تم التركيب فيها.
- قائمة بالمشاريع المشابهة والتي قامت الشركة بتنفيذها بآخر سنتين.

ت. على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات والكتالوجات التي توضح أن اللوازم التي يعرضها تفي بمتطلبات الاستخدام.



القسم الرابع: نماذج العطاء

جدول النماذج

- النموذج 1: نموذج معلومات المناقص 34.....
- النموذج 2: نموذج معلومات الشركاء في ائتلاف الشراكة 35.....
- النموذج 3: نموذج خطاب العطاء 36.....
- النموذج 4: نماذج جدول الأسعار 36.....
- النموذج 5: جدول الأسعار والتنفيذ - الخدمات المتعلقة باللوازم 40.....
- النموذج 6: تفويض المصنّع 42.....
- النموذج 7: نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية) 43.....
- النموذج 8: إقرار ضمان العطاء 44.....

النموذج 1: نموذج معلومات المناقص

رقم المناقصة: (DORA-GSD/JICA/2023/186)

اسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب خلايا شمسية لمراكز خدماتية ضمن مشروع المنحة اليابانية حول "برنامج تحسين مخيمات اللاجئين" في مخيم عسكر القديم في محافظة نابلس لصالح دائرة شؤون اللاجئين.

صفحة _____ من _____

1. الاسم القانوني للمناقص:-----
2. في حالة كان المناقص ائتلاف شراكة، يجب إدراج الاسم القانوني لكل شريك:-----
3. الدولة المسجل فيها المناقص:-----
4. سنة تسجيل المناقص:-----
5. العنوان الرسمي للمناقص في الدولة المسجل فيها:-----
6. معلومات عن الممثل المفوض للمناقص: الاسم:----- العنوان:----- الهاتف/الفاكس:----- البريد الإلكتروني:-----
7. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة]. <input type="checkbox"/> وثائق وشهادات تسجيل أو إنشاء الشركة المسماة في الخانة الأولى، وفق الفقرة الفرعية 3.4 من التعليمات للمناقصين. <input type="checkbox"/> وثائق تثبت استقلالية الشركة/المؤسسة قانونياً ومالياً وخضوعها للقانون التجاري، وفقاً للفقرة 5.4 من التعليمات للمناقصين، في حالة كانت الشركة/المؤسسة مملوكة من قبل حكومة فلسطين. <input type="checkbox"/> شهادة براءة ذمة من الضرائب. <input type="checkbox"/> رخصة مهن سارية المفعول. <input type="checkbox"/> شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة. <input type="checkbox"/> شهادة العضوية في غرفة التجارة. <input type="checkbox"/> وثيقة إذن استيراد (إذا كان مطلوباً). <input type="checkbox"/> وثائق أخرى.

النموذج 2: نموذج معلومات المناقص إذا كان ائتلاف شراكة

رقم المناقصة: (DORA-GSD/JICA/2023/186)

اسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب خلايا شمسية لمراكز خدماتية ضمن مشروع المنحة اليابانية حول "برنامج تحسين مخيمات اللاجئين" في مخيم عسكر القديم في محافظة نابلس لصالح دائرة شؤون اللاجئين.

صفحة _____ من _____

1. الاسم القانوني للمناقص: -----
2. الاسم القانوني للشركاء في الائتلاف:----- -----
3. الدولة/الدول المسجل فيها شريك الائتلاف:-----
4. تاريخ تأسيس أعضاء الائتلاف:-----
5. العنوان الرسمي لأعضاء الائتلاف في الدولة/ الدول المسجلين فيها:-----
6. معلومات عن الممثل المفوض للائتلاف: الاسم:----- العنوان:----- الهاتف/الفاكس:----- البريد الإلكتروني:-----
7. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة] <input type="checkbox"/> وثائق وشهادات تسجيل لكل شريك مسعى في الخانة الثانية، وفق الفقرة 3.4 من التعليمات للمناقصين. <input type="checkbox"/> اتفاقية الائتلاف الرسمية، أو اتفاقية بنية الائتلاف لغايات المشاركة في المناقصة مصدقة من كاتب العدل. <input type="checkbox"/> وثائق تثبت استقلالية الشركة/ المؤسسة قانونياً ومالياً والتزامها بالقانون التجاري، وفق الفقرة 5.4 من التعليمات للمناقصين، في حالة كانت الشركة/ المؤسسة أحد أعضاء الائتلاف مملوكة للحكومة. <input type="checkbox"/> الهيكل التنظيمي وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتفاصيل الملكية.



النموذج 3: نموذج خطاب العطاء

[على المناقص تعبئة هذا النموذج وفقاً للتعليمات الموضحة أدناه، ولا يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال]

التاريخ :

رقم المناقصة: (DORA-GSD/JICA/2023/186)

اسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب خلايا شمسية لمراكز خدمتية ضمن مشروع المنحة اليابانية حول "برنامج تحسين مخيمات اللاجئين" في مخيم عسكري القديم في محافظة نابلس لصالح دائرة شؤون اللاجئين.

رقم العطاء البديل :

إلى:

نحن الموقعون أدناه نقرباً أننا:

أ. قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما في ذلك الملاحق الصادرة وفقاً للفقرة (8) من التعليمات للمناقصين [أدخل رقم وتاريخ إصدار كل ملحق] ()؛ وليس لدينا أية تحفظات عليها.

ب. نحن نفي بمتطلبات الأهلية وليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقاً للفقرة (4) من التعليمات للمناقصين؛

ت. لم يسبق وأن تم إيقافنا أو الإعلان بأننا غير مؤهلين تنفيذاً لإقرار ضمان العطاء لأية مناقصة في فلسطين وفقاً للفقرة (6.4) من التعليمات للمناقصين؛

ث. نحن نعرض تزويد اللوازم التالية بما يتوافق مع وثائق المناقصة وجدول التسليم المحدد في قائمة المتطلبات [أدخل وصفاً ملخصاً للوازم]¹؛

ج. المبلغ الإجمالي لعطائنا، باستثناء الخصومات المقدمة أدناه هو:

1. في حال توريد اللوازم رزمة واحدة [قُم بإدخال المبلغ الإجمالي للعطاء بالكلمات والأرقام، موضحاً المبالغ بالعملة المختلفة]--

2. في حال توريد اللوازم رزم متعددة، فإن القيمة الإجمالية لكل رزمة من اللوازم، [قُم بإدخال المبلغ الإجمالي لكل رزمة

بالكلمات والأرقام، موضحاً المبالغ بالعملة المختلفة]؛

3. في حال توريد رزم متعددة من اللوازم، فإن المبلغ الإجمالي لتنفيذ كافة الرزم [قُم بإدخال المبلغ الإجمالي لكافة الرزم بالكلمات

والأرقام، موضحاً المبالغ بالعملة المختلفة]؛

ح. الخصومات المعروضة ومنهجية تطبيقها هي:

أفي حالة التقدم بسعر لأكثر من رزمة، اذكر السعر بالأرقام والكلمات لكل رزمة على حدة



1. الخصومات: إذا تم قبول عطائنا سنطبق الخصومات التالية. [حدد بالتفصيل كل خصم مقدم وعلى أي بند سيطبق بالتحديد من البنود الواردة في جدول المتطلبات]؛
2. منهجية تطبيق الخصومات: تطبق الخصومات باستخدام المنهجية التالية: [حدد بالتفصيل المنهجية التي ستستخدم في تطبيق الخصومات]؛
- خ. تستمر صلاحية عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة 1.18 من التعليمات للمناقصين، من الموعد النهائي لتسليم العطاءات المحدد وفق الفقرة 1.22 من التعليمات للمناقصين، وملتزم به طوال فترة صلاحية العطاء؛
- د. إذا تمت إحالة العقد علينا سنقوم بإحضار كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 1.41 من التعليمات للمناقصين، والفقرة 16 من الشروط العامة للعقد وحتى الانتهاء من تنفيذ العقد؛
- ذ. ليس لدينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة 2.4 من التعليمات للمناقصين؛
- ر. لم يسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذلك المتعاقدين من الباطن أو الموردين لأي جزء من هذا العقد، فاقد الأهلية من قبل حكومة دولة فلسطين، بمقتضى القانون الفلسطيني والأحكام الرسمية وفقاً للفقرة 4.4 من التعليمات للمناقصين؛
- ز. إننا ندرك أن خطاب الإحالة (كتاب القبول) الخطي الموجه من قبل الجهة المشتريّة تشكل عقداً ملزماً بيننا حتى تحضير وتنفيذ العقد الرسمي؛
- س. إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء الأقل سعراً أو أي عطاء آخر تستلمونه.

التوقيع:

الاسم:

الوظيفة:

التاريخ:



النموذج 4: نماذج جدول الأسعار

[على المناقص تعبئة نموذج جدول الأسعار وفق التعليمات الموضحة أدناه، قائمة البنود في العمود الأول من جدول الأسعار يجب أن تتطابق مع قائمة اللوازم المحددة من قبل الجهة المشترية في جدول المتطلبات].



جدول أسعار اللوازم المصنعة في فلسطين

التاريخ: _____								
رقم المناقصة: _____								
رقم الصفحة _____ من _____								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
السعر الإجمالي لكل بند (8+7+6) * 5=9	الضرائب والرسوم	ثمن النقل الداخلي والتأمين الى الوجهة النهائية	وحدة السعر DDP	الكميات	الوحدة	تاريخ التسليم	وصف اللوازم	رقم البند
السعر الإجمالي للوازم:								

اسم المناقص: توقيع المناقص: التاريخ:



جدول أسعار اللوازم المصنعة خارج فلسطين

التاريخ: _____ رقم المناقصة: (DORA-GSD/JICA/2023/186) اسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب خلايا شمسية لمراكز خدمتية ضمن مشروع المنحة اليابانية حول " برنامج تحسين مخيمات اللاجئين " في مخيم عسكر القديم في محافظة نابلس لصالح دائرة شؤون اللاجئين. رقم الصفحة _____ من _____									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
رقم البند	وصف اللوازم	بلد المنشأ	تاريخ التسليم	الوحدات	الكميات	وحدة السعر DDP	ثمن النقل الداخلي والتأمين الى الوجهة النهائية	الضرائب والرسوم	السعر الإجمالي لكل بند (8+7+6)*5=9
1	نظام الطاقة الشمسية لحديقة الشهيد ياسر عرفات		90 يوم من تاريخ أمر التوريد	مقطع	1				
2	نظام الطاقة الشمسية للقاعة الألمانية			مقطع	1				
3	نظام الطاقة الشمسية للجنة الشعبية			مقطع	1				
4	نظام الطاقة الشمسية للمسجد			مقطع	1				
5	نظام الطاقة الشمسية لمركز الشباب			مقطع	1				
6	نظام الطاقة الشمسية لمركز الفنون			مقطع	1				
السعر الإجمالي للوازم بالدولار شامل ضريبة القيمة المضافة									

اسم المناقص: _____ توقيع المناقص: _____ التاريخ: _____



النموذج 5: جدول الأسعار والتنفيذ – الخدمات المتعلقة باللوازم

							التاريخ: _____
							رقم المناقصة: _____
							الرقم البديل: _____
							رقم الصفحة _____ من _____
8	7	6	5	4	3	2	1
السعر الإجمالي للخدمة	سعر الوحدة	الوحدة	الكميات	تاريخ التسليم في المكان النهائي	بلد المنشأ	وصف الخدمة	رقم الخدمة
		السعر الإجمالي للخدمات المتعلقة باللوازم					

اسم المناقص:

توقيع المناقص:

التاريخ:



النموذج 6: تفويض المصنّع

التاريخ:

رقم المناقصة: (DORA-GSD/JICA/2023/186)

اسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب خلايا شمسية لمراكز خدماتية ضمن مشروع المنحة اليابانية حول "برنامج تحسين مخيمات اللاجئين" في مخيم عسكر القديم في محافظة نابلس لصالح دائرة شؤون اللاجئين.

إلى:

نحن ----- المصنع الرسمي ----- والتي توجد مصانعها في -----
 نفوض ----- بتقديم عطاء لتوريد اللوازم المذكورة أعلاه والمصنّعة من قبلنا، والتفاوض لاحقاً وتوقيع العقد معكم.

ونحن هنا نتعهد بالضمان الكامل للوازم المعروضة من قبل المناقص المذكور أعلاه وفقاً للفقرة 25 من الشروط العامة للعقد.

التوقيع:

الاسم:

الوظيفة:

ملاحظة: هذا النموذج لتفويض المناقص، ويجب أن يكون على ورق يحمل ترويسة المصنّع، ويجب أن يوقع من قبل شخص مفوض وبحوزته تفويض رسمي يلزم المصنّع، ويجب أن يرفق في العطاء.



النموذج 7: نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية)

المستفيد:-----

التاريخ:-----

اسم ورقم المناقصة:-----

كفالة دخول مناقصة رقم:-----

اسم وعنوان البنك:-----

حيث انه تم إبلاغنا بأن----- سوف يسلمكم عطاءه بتاريخ----- لتنفيذ-----

وحيث انه وفقا لشروطكم بأن العطاءات يجب أن تعزز بكفالة دخول المناقصة.

نحن----- نطلب من المناقص، ملتزمون التزاما لا رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجمليها مبلغ----- فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناقص قد أخل بأي من التزاماته بموجب شروط المناقصة لأن المناقص:

- i. قد سحب أو عدل عطاءه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء.
- ii. قد فشل أو رفض، مع تبليغه بقبول عطاءه من قبل الجهة المشترية خلال فترة صلاحية العطاء - كما هو مبين في خطاب العطاء أو حسب تمديد الفترة في أي وقت قبل نهاية صلاحية العطاء- في:
 - i. توقيع العقد، إن كان مطلوباً، أو
 - ii. تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين.

- تنتهي صلاحية هذه الكفالة:

- (أ) فور تقديم المناقص لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد، إذا كان المناقص هو الذي أحيل عليه العقد، أو
- (ب) فور حدوث أول الأمرين:
 - (1) تسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناقص بأن العقد لم يحل عليه، أو
 - (2) بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صلاحية عطاء المناقص.

- إن أي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.

تخضع هذه الكفالة إلى القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين)]



النموذج 8: إقرار ضمان العطاء

التاريخ:-----
رقم المناقصة: (DORA-GSD/JICA/2023/186)
اسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب خلايا شمسية لمراكز خدماتية ضمن مشروع المنحة اليابانية حول "برنامج تحسين مخيمات اللاجئين" في مخيم عسكر القديم في محافظة نابلس لصالح دائرة شؤون اللاجئين.
رقم العطاء البديل:-----
إلى:-----
نحن الموقعون أدناه، نعلن بأننا:

- نعلم بأن العطاء يجب أن يكون معززاً بإقرار ضمان عطاء، حسب شروطكم.
- نقبل بأن أهليتنا لتقديم العطاءات في أية مناقصة تطرحها أية جهة مشتريّة ستعلق تلقائياً لمدة 12 شهر بدءاً من تاريخ إبلاغنا بذلك، إذا ما قمنا بالإخلال بالتزاماتنا تجاه شروط المناقصة، بسبب أننا:
 - أ) سحبنا العطاء خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبلنا وفقاً لجدول بيانات المناقصة؛ أو
 - ب) رفضنا قيام الجهة المشتريّة بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطاءنا؛ أو
 - ت) بعد إبلاغنا بقبول العطاء من قبل الجهة المشتريّة خلال فترة صلاحية العطاء،
 - أ. فشلنا في أو رفضنا توقيع العقد، أو
 - ب. فشلنا في أو رفضنا أن نوفّر كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين.

- نعلم أن إقرار ضمان العطاء هذا ستنتهي صلاحيته إذا لم نكن المناقص الفائز، فور حدوث أحد الأمرين:
 - a. تسلمنا لنسخة من تليغكم لنا باسم المناقص الفائز، أو
 - b. بعد 28 يوماً من انتهاء صلاحية العطاء المقدم من قبلنا.

التوقيع:-----
الاسم:-----
الوظيفة:-----
مفوض لتوقيع العطاء لصالح والنيابة عن-----
بتاريخ:-----

[ملاحظة: إذا كان المناقص ائتلافاً، فإن إقرار ضمان العطاء يجب أن يكون باسم الائتلاف الذي يقدم العطاء، وإذا لم يكن الائتلاف مسجلاً قانونياً في وقت تقديم العطاء، يكون إقرار ضمان العطاء مسجلاً بأسماء كافة الشركاء كما تم تسميتهم في اتفاقية الائتلاف].



القسم الخامس – الدول ذات الأهلية

لتوفير اللوازم، وتنفيذ الأشغال والخدمات في إطار المشتريات العامة

1. لمعلومات المناقصين ووفقا للفقرات 4.7، و5.1، من التعليمات للمناقصين، يتم في الوقت الحاضر استبعاد الشركات ، واللوازم، والخدمات من الدول التالية من المشاركة في هذه المناقصة:

لا شيء



القسم السادس. سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

1.6 تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد والاحتيال أن تلتزم الجهات المشتريّة، والمناقصون، والموردون، والمقاولون، ووكلائهم (سواء تم الإفصاح عنهم أم لم يتم)، والمقاولون من الباطن، والمستشارون من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير الأخلاق والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات والعقود الممولة من المال العام والمدارة من قبل الحكومة،² ووفق هذه السياسة:

أ. تعرف الممارسات المبيّنة أدناه على النحو التالي:

- 1- "ممارسة الفساد": أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر- لأي شيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر؛³
- 2- "ممارسة الاحتيال": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف الذي من شأنه التضليل، أو أي محاولة لتضليل طرف، للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب أي التزام؛⁴
- 3- "ممارسة التواطؤ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التأثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير لائقة إزاء طرف آخر؛⁵
- 4- "ممارسة الإكراه/الإجبار": إضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد بإفساد أو إلحاق الضرر - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر- بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير و/أو تشجيع القيام بأعمال غير لائقة إزاء طرف ما؛⁶
- 5- "ممارسة العرقلة":

1. الإلتاف المتعمّد، وتزوير، وتغيير، أو إخفاء أدلة التحقيق، أو الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين وذلك بهدف العرقلة المادية للتحقيق في ادعاء الحكومة حول وقوع حالة فساد، أو احتيال، أو إكراه، أو تواطؤ؛ أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو
2. القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق المنصوص عليها في الفقرة 1.6 (ث) أدناه.

²في هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عملاً غير لائق.
³لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى موظف قطاع عام يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفي هذا السياق، فإن مصطلح " موظف قطاع عام " يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات الأخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات الشراء.

⁴لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف " يشير إلى موظف قطاع عام؛ كما أن مصطلح " المنفعة " و " الإلتزام " هما متصلان بعملية الشراء، أو تنفيذ العقد؛ وأن " عمل أو الامتناع عن القيام بهكذا عمل " يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

⁵لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الأطراف " يشير إلى المشاركين في عملية الشراء، (موظفي القطاع العام)، ممن يحاولون إما بأنفسهم، أو من خلال شخص، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو الاختيار، تزييف (تقليد) جانب المنافسة، أو تحديد أسعار العطاءات عند مستويات مُصطنعة وغير تنافسية، أو من هم مطلعون على قيمة العطاءات المقدمة من كل منهم أو غير ذلك من الظروف الأخرى.

⁶لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف " يشير إلى أحد المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.



- ب. سيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا تبين أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلائه، أو مستشاريه من الباطن، والمقاولين من الباطن، ومزودي الخدمات، والموردين، و/أو موظفيهم، قد قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالانخراط في الفساد أو الاحتيال، أو التواطؤ أو الإكراه، أو ممارسات العرقلة في التنافس حول المناقصة موضع النقاش؛
- ت. سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عملاً بإجراءات العقوبات المعمول بها من جانب الحكومة، بما في ذلك الإعلان العام أن مثل تلك الشركة أو الشخص هم غير ذي أهلية، إمّا إلى أجل غير مسمى، أو لفترة مُعيّنة من الزمن، للحصول على أي عقد مُموّل من المال العام.
- ث. يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم ووكلائهم وموظفيهم ومستشاريهم ومزوديهم بالخدمات ومورديهم، السماح للجهة المشتريّة أو الحكومة أو ديوان الرقابة المالية والإدارية بفحص جميع الحسابات، والسجلات، والوثائق الأخرى المتعلقة بتقديم العطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجلات من قبل مدققي حسابات يتم تعيينهم من قبل الحكومة.



الجزء الثاني: متطلبات التوريد



القسم السابع: جدول المتطلبات

المحتويات

50.....	ملاحظات حول إعداد جدول المتطلبات
51.....	قائمة اللوازم وجدول التسليم.....
52.....	قائمة الخدمات المتعلقة باللوازم وجدول التنفيذ
53.....	المواصفات الفنية
73.....	المخططات.....
75.....	الفحوصات والتفتيش

ملاحظات حول إعداد جدول المتطلبات

تقوم الجهة المشترية بتضمين جدول المتطلبات في وثائق المناقصة، ويجب أن تغطي كحد أدنى وصفاً للوازم والخدمات المتعلقة بها والتي سيتم تزويدها بالإضافة إلى جدول التسليم.

إن هدف جدول المتطلبات هو توفير معلومات كافية تمكن المناقصين من إعداد عطاءاتهم بشكل دقيق وفعال، وخاصة جدول الأسعار، الذي يوجد له نموذج خاص في القسم الرابع.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جدول المتطلبات بالإضافة إلى جدول الأسعار هما الأساس في حالة تغيير الكميات عند إحالة المناقصة وفقاً للفقرة 1.39 من التعليمات للمناقصين.



قائمة اللوازم وجدول التسليم

رقم البند	وصف اللوازم	الكمية	الوحدة	مكان التسليم النهائي	تاريخ التسليم		
					أول موعد للتسليم ⁷	آخر موعد للتسليم ⁸	موعد التسليم المقترح من قبل المناقص
1	نظام الطاقة الشمسية لحديقة الشهيد ياسر عرفات	1	مقطوع	مراكز خدمتية - مخيم عسكر القديم	30 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	
2	نظام الطاقة الشمسية للقاعة الألمانية	1	مقطوع				
3	نظام الطاقة الشمسية للجنة الشعبية	1	مقطوع				
4	نظام الطاقة الشمسية للمسجد	1	مقطوع				
5	نظام الطاقة الشمسية لمركز الشباب	1	مقطوع				
6	نظام الطاقة الشمسية لمركز الفنون	1	مقطوع				

768 أدخل أول تاريخ تكون فيه الجهة المشتريّة جاهزة لتسلم اللوازم دون أن يؤدي ذلك إلى تكلفة تخزين إضافية يمكن تفاديها
79* أدخل آخر تاريخ يكون التسليم بعده له تأثير سلبي على الجهة المشتريّة



قائمة الخدمات المتعلقة باللوازم وجدول التنفيذ

رقم الخدمة	وصف الخدمة	الكمية ⁹	الوحدة	المكان الذي ستقدم به الخدمات	تاريخ (تواريخ) الانتهاء من تنفيذ الخدمات
1	كفالة صيانة بنكية بنسبة 5 % من قيمة المحال وكفالة ضمانات مصنعية لمدة 3 سنوات.	1	-	مخيم عسكر القديم	حسب المذكور في المواصفات الفنية

⁹ إن كان ينطبق.



المواصفات الفنية

إن الهدف من المواصفات الفنية هو تحديد الخصائص الفنية للوزام التي تطلبها الجهة المشترية، وعلى الجهة المشترية أن تعد قائمة مفصلة بالمواصفات الفنية آخذة بعين الاعتبار ما يلي:

- تتألف المواصفات الفنية من مؤشرات واضحة تستطيع الجهة المشترية من خلالها أن تحدد فيما إذا كانت المواصفات الفنية التي يقدمها العطاء مطابقة للمواصفات المطلوبة وبالتالي تستطيع تقييم العطاء، ولذا فإن المواصفات الفنية المحددة جيداً ستسهل عملية إعداد العطاءات المستوفية للمواصفات من قبل المناقصين، بالإضافة إلى تسهيل فحصها وتقييمها ومقارنتها من قبل لجنة تقييم العطاءات.
- تتطلب المواصفات أن تكون جميع اللوازم والمواد المستخدمة في اللوازم جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن التطورات كافة في التصميم والمواد ما لم يذكر خلاف في العقد.
- يجب أن تستفيد المواصفات الفنية من أفضل التطبيقات السابقة، وقد توفر العينات لمواصفات استخدمت في عطاءات ناجحة مشابهة في نفس البلد أو القطاع، أرضية صلبة في وضع المواصفات الفنية.
- إن وضع معايير ثابتة للمواصفات الفنية قد يكون مفيداً، وهذا يعتمد على مدى تعقيد اللوازم وتكرار هذا النوع من عمليات التوريد، ويجب أن تكون المواصفات الفنية شاملة لتتجنب تقييد التصنيع، أو المواد، أو المعدات المستخدمة عادة في تصنيع لوازم شبيهة.
- يجب أن لا تكون المعايير المحددة للمعدات والمواد والتصنيع في وثائق العطاء مقيدة، ويجب تحديد المواصفات الدولية المعتمدة كلما كان ذلك ممكناً، كما يجب تجنب الإشارة إلى الأسماء التجارية، أو أرقام الأدلة المصورة، أو أية تفاصيل أخرى تحدد المواد والبنود المطلوبة بتلك المنتجة من مصنع معين، وذلك قدر الإمكان، وإذا لم يكن ذلك ممكناً يجب أن يتبع وصف هذه البنود جملة (أو ما يكافئها).
- يجب أن تبين المواصفات الفنية جميع المتطلبات فيما يتعلق بالنقاط الآتية، على سبيل المثال لا للحصر:
 - i. معايير المواد والتصنيع المطلوب لإنتاج وتصنيع هذه المواد.
 - ii. تفاصيل الاختبارات المطلوبة (النوع والرقم).
 - iii. أي عمل إضافي و/أو خدمات متصلة به مطلوبة لتحقيق التسليم/الإنجاز على أكمل وجه.
 - iv. تفاصيل النشاطات التي يجب تنفيذها من المورد وطبيعة مشاركة الجهة المشترية فيها.
 - v. قائمة بتفاصيل الضمانات المصنعية (Warranty) التي تغطيها كفالة اللوازم والغرامات (Liquidated Damages) التي ستطبق في حالة عدم تحقيق الضمانات.
- يجب أن تبين المواصفات جميع المتطلبات والخصائص الفنية والأدائية، بما في ذلك القيم العليا والدنيا المقبولة، كما هو مناسب، وتضيف الجهة المشترية عند الضرورة نموذجاً خاصاً (يرفق بنموذج تقديم العطاء) ليبين فيه المناقص معلومات تفصيلية حول هذه الخصائص الأدائية مقابل هذه القيم المقبولة.
- عندما تطلب الجهة المشترية من المناقص أن يبين في عطاءه جميع هذه المواصفات الفنية أو جزءاً منها، أو جداول فنية أو معلومات فنية أخرى، فعليها أن تحدد بالتفصيل مدى وطبيعة المعلومات المطلوبة والطريقة التي يجب أن تقدمها في عطاء المناقص.



ملخص المواصفات الفنية

اللوازم والخدمات المتعلقة بها تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية الآتية:

رقم البند	أسماء اللوازم والخدمات المتعلقة بها	المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة	المعايير والمواصفات الفنية المقدمة من المناقص	مطابقة / غير مطابقة
1	نظام الطاقة الشمسية لحديقة الشهيد ياسر عرفات	مرفق المواصفات الفنية		
2	نظام الطاقة الشمسية للقاعة الألمانية	مرفق المواصفات الفنية		
3	نظام الطاقة الشمسية للجنة الشعبية	مرفق المواصفات الفنية		
4	نظام الطاقة الشمسية للمسجد	مرفق المواصفات الفنية		
5	نظام الطاقة الشمسية لمركز الشباب	مرفق المواصفات الفنية		
6	نظام الطاقة الشمسية لمركز الفنون	مرفق المواصفات الفنية		

أولاً: حديقة الشهيد ياسر عرفات

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$
SOLAR PANEL SYSTEM				
شراء وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية واللوحات الكهربائية الخاصة حسب مواصفات ومتطلبات شركة الكهرباء والدفاع المدني وعلى المناقص المتابعة والتنسيق مع شركة كهرباء الشمال والدفاع المدني وتقديم ما يلزم من مخططات ومواصفات حسب متطلباتهم والحصول على موافقات خطية بالتنسيق مع الاشراف.				
1	Photovoltaic Modules: \geq 550W Mono crystalline Top 10 in Tier one modules. The proposed module shall be characterized by high yield and outstanding protection against degradation effects, which enables the module to offer reliable returns and thus be the most cost efficient among its peers. The module must be guaranteed to generate superior yield based on High power output, it is also guaranteed long-term durability due to verified resistance against PID effects (verified by TÜV SÜD), Withstands 5400 Pa snow and 4000 Pa wind loads, and certified protection in harsh environments. With Module efficiency not less than 21%. The Module have to be warranted for 12 Year Workmanship and 25 Years Linear Performance. The module have PSI certificate	kWp 30.8	1	
2	30KW On grid 3 phase PV inverter <ul style="list-style-type: none"> • DC input voltage of up to 1000 V • DC surge arrester (SPD type II) Must be included & installed inside inverter from same manufacturer • Max. Generator power on DC input 36KW p • MPP voltage range / rated input voltage: 320 V to 800 V / 600 V • Max. Input current input per MPP input: 33A • Max. DC short-circuit current per MPP input: 43A • Number of independent MPP inputs / strings per MPP input: 2 MPP input /3 string per MPP input • AC output Rated power (at 230 V, 50 Hz):30KW • AC nominal voltage: 3 / N / PE; 220 V / 380 V, 3 / N / PE; 230 V / 400 V, 3 / N / PE; 240 V / 415 V • Max. output current / Rated output current:42A/42A • THD :3% • European Efficiency:98% 	عدد	1	
3	Monitoring System: The data logger shall be included in the inverter and for free with the system. Moreover, you can detect the exact problem in the system and determine the exact infected Panel. Also, the system shall have a live full information about the system with panel level with full statistics & calculations about the system productivity. The monitoring system must be storing information for instantaneous power energy product, dc voltage, current per MPPT .AC voltage and current, remote internal based monitoring, daily and weekly and monthly graphs, and alarm messages via email. Monitoring system shall have a webpage platform & mobile application to monitor the system.	عدد	1	
4	DC Cables: The DC-Cable of the system shall be transfer the electricity from the PV panel to the inverter with cross section depend on the current that transfer inside it which are of top quality and must be chosen to withstand the maximum output current of the Panels according to the specification and drawing. The cables shall be are extremely robust and	مقطوع	1	



			resist high mechanical load and abrasion, endure high temperatures & fire performance and have weather-proof characteristics and it tested for thermal endurance according to 60216. Solar type 6 mm2 Cross section single core, double insulation, UV resistance, rated voltage 0.6/1 KV.	
	1	مقطع	AC Cables: The AC-Cable of the system is to transfer the electricity from the inverter to the AC system with cross section which shall be chosen to withstand the maximum output current of the inverter according to the specification and drawing. The cables offered are extremely robust and resist high mechanical load and abrasion, endure high temperatures, with this specification, Solid or stranded copper for class 1 and Stranded aluminum for class 2, insulation Cross linkable polyethylene, outer sheath Polyvinyl chloride, Max. Operating temperature 90 C Max, Short circuit temperature 205 C, Flame propagation test on single cable - EN 60332-1.	5
	1	مقطع	Cable Protection: (Thermal Conduits & Metal Cable trays), all cables must be protected by cable tray, galvanized metal conduits, UV water proof conduits	6
	1	عدد	DC String, Protection DC PANEL: DC panels for outdoor IP65, all strings must double protect (string side DC protection and Inverter side DC protection), all circuit breakers must be according to international standards. Overvoltage and short circuit protection. protection system must have TUV, IEC as in SLD & panel drawing	7
	1	عدد	AC Panel: suitable outdoor panels IP65, AC lines should be double protected (inverter protection AC and the other side grid connection, 4 pole ac circuit breakers, earth leakage 300 mA, and overvoltage protection and short circuit protection, TUV, IEC certificates as in SLD & panel drawing	8
	1	عدد	Main Distribution Board (MDB) : the main distribution board should be IP65, with all protection's as in SLD & panel drawing	9
	1	مقطع	System Grounding (earthing) the PV module shall be grounded to structure using 16 mm2 cables, and all metal component is to be connected to earthing system, and all details of earthing system shall be according to local electricity distributor regulations.	10
	1	عدد	Bidirectional meters and product two bidirectional one as bidirectional and production include grid connection fees-according to local electricity distributor regulations.	11
	1	مقطع	Lightning Surge Arrestor system Includes supply & install as below: Pulsar 45 Qty:1 19mm electrodes with inspection pit manhole Qty:6 The Pulsar grounding must be with two circuits each circuit consist of 50 mm2 ground cable and 3 electrodes The price shall include any needed connectors, bus bar, fixing accessories & any needed item to complete the work. Refer to the lightning protection report & Drawing.	12
	1	مقطع	Solar Panel support structure 1. The solar panel support should be designed based on specification and requirements of the construction engineer to maximize the utilization of the roof area and should be calculated according to the international Standards. Wind speed is expected to reach a maximum of 130 km/h. 2. The mounting structure components are bonded together to guarantee	13

			<p>potential equalization.</p> <p>3. The mounting structure is earthed according to internationally accepted standards.</p> <p>4. The mounting structure uses standardized profiles with plastic profile cover and mounting clamps for mounting the PV modules.</p> <p>5. Galvanized steel profiles thickness not less than 2.7 mm (In case of this type of mounting).</p> <p>6. In case of hot galvanized steel profiles, the dimensions of the profile should be 60mm*60mm for fixing the PV modules and for dividers, and 60mm*40mm for legs and for bonding the verticals stand parts together.</p> <p>7. The bidder should provide the price of the PV system considering galvanized steel structures.</p>	
	1	مقطوع	<p>System design Bidders are required to provide system design including all the parameters and components that a report of the system, including the number of strings and number of modules per string, earthing, system analysis, structure details. The design should include Numbering and marking of all components of the system.</p>	14
	1	مقطوع	<p>Labeling and Warning SignsThe Contractor should be responsible for providing and displaying (in correct places) of all warning signs for each part of the solar system (DC, AC), as well as labeling all the components and equipment.</p>	15
	1	مقطوع	<p>Electrical manholes & conduits for main inverter AC line to metering panel as drawing</p>	16
	1	1.1KWp	<p>Spare Photovoltaic Modules: >=550W Mono crystalline (Same item 1 specification) Top 10 in Tier one modules. The proposed module shall be characterized by high yield and outstanding protection against degradation effects, which enables the module to offer reliable returns and thus be the most cost efficient among its peers. The module must be guaranteed to generate superior yield based on High power output, it is also guaranteed long-term durability due to verified resistance against PID effects (verified by TÜV SÜD), Withstands 5400 Pa snow and 4000 Pa wind loads, and certified protection in harsh environments. With Module efficiency not less than 21%. The Module have to be warranted for 12 Year Workmanship and 25 Years Linear Performance.</p>	17
	1	مقطوع	Spare DC surge arrestor KIT form inverter manufacturer	18
	1	عدد	Spare 4 pole AC surge arrestor type 2	19
	1	عدد	Spare 4 pole AC surge arrestor type 1+2	20
	1	مقطوع	Spare 20A double fuse kit	21
	1	عدد	1 year Preventive maintenance for PV system & PV panel cleaning	22
	1	مقطوع	Relocation for water tanks & AC outdoor units	23

ثانياً: القاعة الألمانية

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$
SOLAR PANEL SYSTEM				
شراء وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية واللوحات الكهربائية الخاصة حسب مواصفات ومتطلبات شركة الكهرباء والدفاع المدني وعلى المناقص المتابعة والتنسيق مع شركة كهرباء الشمال والدفاع المدني وتقديم ما يلزم من مخططات ومواصفات حسب متطلباتهم والحصول على موافقات خطية بالتنسيق مع الاشراف.				
1	Photovoltaic Modules: >=550W Mono crystalline Top 10 in Tier one modules. The proposed module shall be characterized by high yield and outstanding protection against degradation effects, which enables the module to offer reliable returns and thus be the most cost efficient among its peers. The module must be guaranteed to generate superior yield based on High power output, it is also guaranteed long-term durability due to verified resistance against PID effects (verified by TÜV SÜD), Withstands 5400 Pa snow and 4000 Pa wind loads, and certified protection in harsh environments. With Module efficiency not less than 21%. The Module have to be warranted for 12 Year Workmanship and 25 Years Linear Performance. The modules should be have PSI certificate.	22kWp	1	
2	20KW On grid 3 phase PV inverter <ul style="list-style-type: none"> • DC input voltage of up to 1000 V • DC surge arrester (SPD type II) Must be included & installed inside inverter from same manufacturer • Max. generator power on DC input 36KW p • MPP voltage range / rated input voltage: 320 V to 800 V / 600 V • Max. input current input per MPP input: 33A • Max. DC short-circuit current per MPP input: 43A • Number of independent MPP inputs / strings per MPP input: 2 MPP input / 3 string per MPP input • AC output Rated power (at 230 V, 50 Hz): 20KW • AC nominal voltage: 3 / N / PE; 220 V / 380 V, 3 / N / PE; 230 V / 400 V, 3 / N / PE; 240 V / 415 V • Max. output current / Rated output current: 29A/29A • THD : 3% • European Efficiency: 98% 	عدد	1	
3	Monitoring System: The data logger shall be included in the inverter and for free with the system. Moreover, you can detect the exact problem in the system and determine the exact infected Panel. Also, the system shall have a live full information about the system with panel level with full statistics & calculations about the system productivity. The monitoring system must be storing information for instantaneous power energy product, dc voltage, current per MPPT .AC voltage and current, remote internal based monitoring, daily and weekly and monthly graphs, and	عدد	1	



			alarm messages via email. Monitoring system shall have a webpage platform & mobile application to monitor the system.	
	1	مقطوع	DC Cables: The DC-Cable of the system shall be transfer the electricity from the PV panel to the inverter with cross section depend on the current that transfer inside it which are of top quality and must be chosen to withstand the maximum output current of the Panels according to the specification and drawing. The cables shall be are extremely robust and resist high mechanical load and abrasion, endure high temperatures & fire performance and have weather-proof characteristics and it tested for thermal endurance according to 60216. Solar type 6 mm2 Cross section single core, double insulation, UV resistance, rated voltage 0.6/1 KV.	4
	1	مقطوع	AC Cables: The AC-Cable of the system is to transfer the electricity from the inverter to the AC system with cross section which shall be chosen to withstand the maximum output current of the inverter according to the specification and drawing. The cables offered are extremely robust and resist high mechanical load and abrasion, endure high temperatures, with this specification, Solid or stranded copper for class 1 and Stranded aluminum for class 2, insulation Cross linkable polyethylene, outer sheath Polyvinyl chloride, Max. Operating temperature 90 C Max, Short circuit temperature 205 C, Flame propagation test on single cable - EN 60332-1.	5
	1	مقطوع	Cable Protection: (Thermal Conduits & Metal Cable trays), all cables must be protected by cable tray, galvanized metal conduits, UV water proof conduits	6
	1	عدد	DC String, Protection DC PANEL DC panels for outdoor IP65, all strings must double protect (string side DC protection and Invertor side DC protection), all circuit breakers must be according to international standards. Overvoltage and short circuit protection. protection system must have TUV, IEC as in SLD & panel drawing	7
	1	عدد	AC Panel: suitable outdoor panels IP65, AC lines should be double protected (inverter protection AC and the other side grid connection,4 pole ac circuit breakers, earth leakage 300 mA, and overvoltage protection and short circuit protection, TUV, IEC certificates as in SLD & panel drawing	8
	1	عدد	Main Distribution Board (MDB) the main distribution board should be IP65, with all protection's as in SLD & panel drawing	9
	1	مقطوع	System Grounding (earthing) The PV module shall be grounded to structure using 16 mm2 cables, and all metal component is to be connected to earthing system, and all details of earthing system shall be according to local electricity distributor regulations.	10
	1	عدد	bidirectional meters and product Two bidirectional one as bidirectional and production include grid connection fees-according to local electricity distributor regulations.	11
	1	مقطوع	Lightning Surge Arrestor system Includes supply & install as below: Pulsar 45 Qty:1 19mm electrodes with inspection pit manhole Qty:6	12



			<p>The Pulsar grounding must be with two circuits each circuit consist of 50 mm² ground cable and 3 electrodes The price shall include any needed connectors, bus bar, fixing accessories & any needed item to complete the work. Refer two the lighting protection report & Drawing.</p>	
	1	مقطع	<p>Solar Panel support structure 1. The solar panel support should be designed based on specification and requirements of the construction engineer to maximize the utilization of the roof area and should be calculated according to the international Standards. Wind speed is expected to reach a maximum of 130 km/h. 2. The mounting structure components are bonded together to guarantee potential equalization. 3. The mounting structure is earthed according to internationally accepted standards. 4. The mounting structure uses standardized profiles with plastic profile cover and mounting clamps for mounting the PV modules. 5. Galvanized steel profiles thickness not less than 2.7 mm (In case of this type of mounting). 6 In case of hot galvanized steel profiles, the dimensions of the profile should be 60mm*60mm for fixing the PV modules and for dividers, and 60mm*40mm for legs and for bonding the verticals stand parts together. 7. The bidder should provide the price of the PV system considering galvanized steel structures.</p>	13
	1	مقطع	<p>System design Bidders are required to provide system design including all the parameters and components that a report of the system, including the number of strings and number of modules per string, earthing, system analysis, structure details. The design should include Numbering and marking of all components of the system.</p>	14
	1	مقطع	<p>Labeling and Warning Signs The Contractor should be responsible for providing and displaying (in correct places) of all warning signs for each part of the solar system (DC, AC), as well as labeling all the components and equipment.</p>	15
	1	1.1 KWp	<p>Spare Photovoltaic Modules: >=550W Mono crystalline (Same item 1 specification) Top 10 in Tier one modules. The proposed module shall be characterized by high yield and outstanding protection against degradation effects, which enables the module to offer reliable returns and thus be the most cost efficient among its peers. The module must be guaranteed to generate superior yield based on High power output, it is also guaranteed long-term durability due to verified resistance against PID effects (verified by TÜV SÜD), Withstands 5400 Pa snow and 4000 Pa wind loads, and certified protection in harsh environments. With Module efficiency not less than 21%. The Module have to be warranted for 12 Year Workmanship and 25 Years Linear Performance.</p>	16
	1	مقطع	Spare DC surge arrestor KIT form inverter manufacturer	17
	1	عدد	Spare 4 pole AC surge arrestor type 2	18
	1	عدد	Spare 4 pole AC surge arrestor type 1+2	19
	1	مقطع	Spare 20A double fuse kit	20
	1	عدد	1 year Preventive maintenance for PV system & PV panel cleaning	21
	1	مقطع	Relocation for water tanks & AC outdoor units	22

ثالثاً: اللجنة الشعبية

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$
SOLAR PANEL SYSTEM				
شراء وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية واللوحات الكهربائية الخاصة حسب مواصفات ومتطلبات شركة الكهرباء والدفاع المدني وعلى المناقص المتابعة والتنسيق مع شركة كهرباء الشمال والدفاع المدني وتقديم ما يلزم من مخططات ومواصفات حسب متطلباتهم والحصول على موافقات خطية بالتنسيق مع الاشراف.				
1	Photovoltaic Modules: >=550W Mono crystalline Top 10 in Tier one modules. The proposed module shall be characterized by high yield and outstanding protection against degradation effects, which enables the module to offer reliable returns and thus be the most cost efficient among its peers. The module must be guaranteed to generate superior yield based on High power output, it is also guaranteed long-term durability due to verified resistance against PID effects (verified by TÜV SÜD), Withstands 5400 Pa snow and 4000 Pa wind loads, and certified protection in harsh environments. With Module efficiency not less than 21%. The Module have to be warranted for 12 Year Workmanship and 25 Years Linear Performance. The module should have PSI certificate.	15.4kWp	1	
2	15KW On grid 3 phase PV inverter <ul style="list-style-type: none"> • DC input voltage of up to 1000 V • DC surge arrester (SPD type II) Must be included & installed inside inverter from same manufacturer • Max. generator power on DC input 27 KW p • MPP voltage range / rated input voltage: 240 V to 800 V / 600 V • Max. input current input per MPP input: 33A • Max. DC short-circuit current per MPP input: 43A • Number of independent MPP inputs / strings per MPP input:2 MPP input /3 string per MPP input • AC output Rated power (at 230 V, 50 Hz):15KW • AC nominal voltage:3 / N / PE; 220 V / 380 V,3 / N / PE; 230 V / 400 V,3 / N / PE; 240 V / 415 V • Max. output current / Rated output current:29A/21A • THD :3% • European Efficiency:98% 	عدد	1	
3	Monitoring System: The data logger shall be included in the inverter and for free with the system. Moreover, you can detect the exact problem in the system and determine the exact infected Panel. Also, the system shall have a live full information about the system with panel level with full statistics & calculations about the system productivity. The monitoring system must be storing information for instantaneous power energy product, dc voltage, current per MPPT .AC voltage and current, remote internal based monitoring, daily and weekly and monthly graphs, and alarm messages via email. Monitoring system shall have a webpage platform & mobile application to monitor the system.	عدد	1	
4	DC Cables: The DC-Cable of the system shall be transfer the electricity from the PV panel to the inverter with cross section depend on the current that transfer inside it which are of top quality and must be chosen to withstand the maximum output current of the Panels according to the specification and drawing. The	مقطوع	1	



			cables shall be are extremely robust and resist high mechanical load and abrasion, endure high temperatures & fire performance and have weather-proof characteristics and it tested for thermal endurance according to 60216. Solar type 6 mm ² Cross section single core, double insulation, UV resistance, rated voltage 0.6/1 KV. As in SLD & Panel Drawings	
	1	مقطع	AC Cables: The AC-Cable of the system is to transfer the electricity from the inverter to the AC system with cross section which shall be chosen to withstand the maximum output current of the inverter according to the specification and drawing. The cables offered are extremely robust and resist high mechanical load and abrasion, endure high temperatures, with this specification, Solid or stranded copper for class 1 and Stranded aluminum for class 2, insulation Cross linkable polyethylene, outer sheath Polyvinyl chloride, Max. Operating temperature 90 C Max, Short circuit temperature 205 C, Flame propagation test on single cable - EN 60332-1. the price shall include 2" outdoor pipe and all fixing material to complete works As in SLD & Panel Drawings	5
	1	مقطع	Cable Protection: (Thermal Conduits & Metal Cable trays), all cables must be protected by cable tray, galvanized metal conduits, UV water proof conduits	6
	1	عدد	DC String, Protection DC PANEL DC panels for outdoor IP65, all strings must double protect (string side DC protection and Invertor side DC protection), all circuit breakers must be according to international standards. Overvoltage and short circuit protection. protection system must have TUV, IEC as in SLD & panel drawing	7
	1	عدد	AC Panel: suitable outdoor panels IP65, AC lines should be double protected (inverter protection AC and the other side grid connection, 4 pole ac circuit breakers, earth leakage 300 mA, and overvoltage protection and short circuit protection, TUV, IEC certificates as in SLD & panel drawing	8
	1	عدد	Main Distribution Board (MDB) the main distribution board should be IP65, with all protection's as in SLD & panel drawing	9
	1	مقطع	System Grounding (earthing) The PV module shall be grounded to structure using 16 mm ² cables, and all metal component is to be connected to earthing system, and all details of earthing system shall be according to local electricity distributor regulations.	10
	1	عدد	bidirectional meters and product Two bidirectional one as bidirectional and production include grid connection fees-according to local electricity distributor regulations.	11
	1	مقطع	Lightning Surge Arrestor system Includes supply & install as below: Pulsar 45 Qty:1 19mm electrodes with inspection pit manhole Qty:6 The Pulsar grounding must be with two circuits each circuit consist of 50 mm ² ground cable and 3 electrodes The price shall include any needed connectors, bus bar, fixing accessories & any needed item to complete the work.	12
	1	مقطع	Solar Panel support structure	13



			<p>1. The solar panel support should be designed based on specification and requirements of the construction engineer to maximize the utilization of the roof area and should be calculated according to the international Standards. Wind speed is expected to reach a maximum of 130 km/h.</p> <p>2. The mounting structure components are bonded together to guarantee potential equalization.</p> <p>3. The mounting structure is earthed according to internationally accepted standards.</p> <p>4. The mounting structure uses standardized profiles with plastic profile cover and mounting clamps for mounting the PV modules.</p> <p>5. Galvanized steel profiles thickness not less than 2.7 mm (In case of this type of mounting).</p> <p>6. In case of hot galvanized steel profiles, the dimensions of the profile should be 40mm*40mm for fixing the PV modules and for dividers, and 40mm*40mm for legs and for bonding the verticals stand parts together.</p> <p>7. The bidder should provide the price of the PV system considering galvanized steel structures.</p> <p>8. Structure tilt angle :20 degree</p>	
	1	مقطع	<p>System design Bidders are required to provide system design including all the parameters and components that a report of the system, including the number of strings and number of modules per string, earthing, system analysis, structure details. The design should include Numbering and marking of all components of the system.</p>	14
	1	مقطع	<p>Labeling and Warning Signs The Contractor should be responsible for providing and displaying (in correct places) of all warning signs for each part of the solar system (DC, AC), as well as labeling all the components and equipment.</p>	15
	1	1.1KWp	<p>Spare Photovoltaic Modules: >=550W Mono crystalline (Same item 1 specification) Top 10 in Tier one modules. The proposed module shall be characterized by high yield and outstanding protection against degradation effects, which enables the module to offer reliable returns and thus be the most cost efficient among its peers. The module must be guaranteed to generate superior yield based on High power output, it is also guaranteed long-term durability due to verified resistance against PID effects (verified by TÜV SÜD), Withstands 5400 Pa snow and 4000 Pa wind loads, and certified protection in harsh environments. With Module efficiency not less than 21%. The Module have to be warranted for 12 Year Workmanship and 25 Years Linear Performance.</p>	16
	1	مقطع	Spare DC surge arrester KIT form inverter manufacturer	17
	1	عدد	Spare 4 pole AC surge arrester type 2	18
	1	عدد	Spare 4 pole AC surge arrester type 1+2	19
	1	مقطع	Spare 20A double fuse kit	20
	1	عدد	1 year Preventive maintenance for PV system & PV panel cleaning	21
	1	مقطع	Relocation for water tanks & AC outdoor units	22



رابعاً: المسجد

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$
SOLAR PANEL SYSTEM				
شراء وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية واللوحات الكهربائية الخاصة حسب مواصفات ومتطلبات شركة الكهرباء والدفاع المدني وعلى المناقص المتابعة والتنسيق مع شركة كهرباء الشمال والدفاع المدني وتقديم ما يلزم من مخططات ومواصفات حسب متطلباتهم والحصول على موافقات خطية بالتنسيق مع الاشراف.				
1	Photovoltaic Modules: $\geq 550W$ Mono crystalline Top 10 in Tier one modules. The proposed module shall be characterized by high yield and outstanding protection against degradation effects, which enables the module to offer reliable returns and thus be the most cost efficient among its peers. The module must be guaranteed to generate superior yield based on High power output, it is also guaranteed long-term durability due to verified resistance against PID effects (verified by TÜV SÜD), Withstands 5400 Pa snow and 4000 Pa wind loads, and certified protection in harsh environments. With Module efficiency not less than 21%. The Module have to be warranted for 12 Year Workmanship and 25 Years Linear Performance. The modules have PSI certificate	15.4kWp	1	
2	15KW On grid 3 phase PV inverter <ul style="list-style-type: none"> • DC input voltage of up to 1000 V • DC surge arrester (SPD type II) Must be included & installed inside inverter from same manufacturer • Max. generator power on DC input 27 KW p • MPP voltage range / rated input voltage: 240 V to 800 V / 600 V • Max. input current input per MPP input: 33A • Max. DC short-circuit current per MPP input: 43A • Number of independent MPP inputs / strings per MPP input: 2 MPP input / 3 string per MPP input • AC output Rated power (at 230 V, 50 Hz): 15KW • AC nominal voltage: 3 / N / PE; 220 V / 380 V, 3 / N / PE; 230 V / 400 V, 3 / N / PE; 240 V / 415 V • Max. output current / Rated output current: 29A/21A • THD :3% • European Efficiency: 98% 	عدد	1	
3	Monitoring System: The data logger shall be included in the inverter and for free with the system. Moreover, you can detect the exact problem in the system and determine the exact infected Panel. Also, the system shall have a live full information about the system with panel level with full statistics & calculations about the system productivity. The monitoring system must be storing information for instantaneous power energy product, dc voltage, current per MPPT .AC voltage and current, remote internal based monitoring, daily and weekly and monthly graphs, and alarm messages via email. Monitoring system shall have a webpage platform & mobile application to monitor the system.	عدد	1	

	1	مقطوع	<p>DC Cables: The DC-Cable of the system shall be transfer the electricity from the PV panel to the inverter with cross section depend on the current that transfer inside it which are of top quality and must be chosen to withstand the maximum output current of the Panels according to the specification and drawing. The cables shall be are extremely robust and resist high mechanical load and abrasion, endure high temperatures & fire performance and have weather-proof characteristics and it tested for thermal endurance according to 60216. Solar type 6 mm2 Cross section single core, double insulation, UV resistance, rated voltage 0.6/1 KV.</p> <p>As in SLD & Panel Drawings</p>	4
	1	مقطوع	<p>AC Cables: The AC-Cable of the system is to transfer the electricity from the inverter to the AC system with cross section which shall be chosen to withstand the maximum output current of the inverter according to the specification and drawing. The cables offered are extremely robust and resist high mechanical load and abrasion, endure high temperatures, with this specification, Solid or stranded copper for class 1 and Stranded aluminum for class 2, insulation Cross linkable polyethylene, outer sheath Polyvinyl chloride, Max. Operating temperature 90 C Max, Short circuit temperature 205 C, Flame propagation test on single cable - EN 60332-1. include allpie and fittings to complete the works</p> <p>As in SLD & Panel Drawings</p>	5
	1	مقطوع	<p>Cable Protection: (Thermal Conduits & Metal Cable trays), all cables must be protected by cable tray, galvanized metal conduits, UV water proof conduits</p>	6
	1	عدد	<p>DC String, Protection DC PANEL DC panels for outdoor IP65, all strings must double protect (string side DC protection and Invertor side DCprotection), all circuit breakers must be according to international standards. Overvoltage and short circuit protection. protection system must have TUV, IEC as in SLD & panel drawing</p>	7
	1	عدد	<p>AC Panel: suitable outdoor panels IP65, AC lines should be double protected (inverter protection AC and the other side grid connection,4 pole ac circuit breakers, earth leakage 300 mA, and overvoltage protection and short circuit protection, TUV, IEC certificates as in SLD & panel drawing</p>	8
	1	عدد	<p>Main Distribution Board (MDB) the main distribution board should be IP65, with all protection's as in SLD & panel drawing</p>	9
	1	مقطوع	<p>System Grounding (earthing) The PV module shall be grounded to structure using 16 mm2 cables, and all metal component is to be connected to earthing system, and all details of earthing system shall be according to local electricity distributor regulations.</p>	10
	1	عدد	<p>bidirectional meters and product Two bidirectional one as bidirectional and production include grid connection fees-according to local electricity distributor regulations.</p>	11
	1	مقطوع	<p>Lightning Surge Arrestor system Includes supply & install as below: Pulsar 45 Qty:1 19mm electrodes with inspection pit manhole Qty:6</p>	12

			The Pulsar grounding must be with two circuits each circuit consist of 50 mm2 ground cable and 3 electrodes The price shall include any needed connectors, bus bar, fixing accessories & any needed item to complete the work.	
	1	مقطوع	Solar Panel support structure 1. The solar panel support should be designed based on specification and requirements of the construction engineer to maximize the utilization of the roof area and should be calculated according to the international Standards. Wind speed is expected to reach a maximum of 130 km/h. 2. The mounting structure components are bonded together to guarantee potential equalization. 3. The mounting structure is earthed according to internationally accepted standards. 4. The mounting structure uses standardized profiles with plastic profile cover and mounting clamps for mounting the PV modules. 5. Galvanized steel profiles thickness not less than 2.7 mm (In case of this type of mounting). 6. In case of hot galvanized steel profiles, the dimensions of the profile should be 40mm*40mm for fixing the PV modules and for dividers, and 40mm*40mm for legs and for bonding the verticals stand parts together. 7. The bidder should provide the price of the PV system considering galvanized steel structures. 8. Structure tilt angle :20 degree	13
	1	مقطوع	System design Bidders are required to provide system design including all the parameters and components that a report of the system, including the number of strings and number of modules per string, earthing, system analysis, structure details. The design should include Numbering and marking of all components of the system.	14
	1	مقطوع	Labeling and Warning Signs The Contractor should be responsible for providing and displaying (in correct places) of all warning signs for each part of the solar system (DC, AC), as well as labeling all the components and equipment.	15
	1	1.1KWp	Spare Photovoltaic Modules: >=550W Mono crystalline (Same item 1 spesification) Top 10 in Tier one modules. The proposed module shall be characterized by high yield and outstanding protection against degradation effects, which enables the module to offer reliable returns and thus be the most cost efficient among its peers. The module must be guaranteed to generate superior yield based on High power output, it is also guaranteed long-term durability due to verified resistance against PID effects (verified by TÜV SÜD), Withstands 5400 Pa snow and 4000 Pa wind loads, and certified protection in harsh environments. With Module efficiency not less than 21%. The Module have to be warranted for 12 Year Workmanship and 25 Years Linear Performance.	16
	1	مقطوع	Spare DC surge arrestor KIT form inverter manufacturer	17
	1	عدد	Spare 4 pole AC surge arrestor type 2	18
	1	عدد	Spare 4 pole AC surge arrestor type 1+2	19
	1	مقطوع	Spare 20A double fuse kit	20
	1	عدد	1 year Preventive maintenance for PV system & PV panel cleaning	21



خامساً: مركز الشباب

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$
SOLAR PANEL SYSTEM				
شراء وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية واللوحات الكهربائية الخاصة حسب مواصفات ومتطلبات شركة الكهرباء والدفاع المدني وعلى المناقص المتابعة والتنسيق مع شركة كهرباء الشمال والدفاع المدني وتقديم ما يلزم من مخططات ومواصفات حسب متطلباتهم والحصول على موافقات خطية بالتنسيق مع الاشراف.				
1	Photovoltaic Modules: $\geq 550W$ Mono crystalline Top 10 in Tier one modules. The proposed module shall be characterized by high yield and outstanding protection against degradation effects, which enables the module to offer reliable returns and thus be the most cost efficient among its peers. The module must be guaranteed to generate superior yield based on High power output, it is also guaranteed long-term durability due to verified resistance against PID effects (verified by TÜV SÜD), Withstands 5400 Pa snow and 4000 Pa wind loads, and certified protection in harsh environments. With Module efficiency not less than 21%. The Module have to be warranted for 12 Year Workmanship and 25 Years Linear Performance. The modules have PSI certificate	23.1kWp	1	
2	20KW On grid 3 phase PV inverter <ul style="list-style-type: none"> • DC input voltage of up to 1000 V • DC surge arrester (SPD type II) Must be included & installed inside inverter from same manufacturer • Max. generator power on DC input 36KW p • MPP voltage range / rated input voltage: 320 V to 800 V / 600 V • Max. input current input per MPP input: 33A • Max. DC short-circuit current per MPP input: 43A • Number of independent MPP inputs / strings per MPP input: 2 MPP input / 3 string per MPP input • AC output Rated power (at 230 V, 50 Hz): 20KW • AC nominal voltage: 3 / N / PE; 220 V / 380 V, 3 / N / PE; 230 V / 400 V, 3 / N / PE; 240 V / 415 V • Max. output current / Rated output current: 29A/29A • THD : 3% • European Efficiency: 98% 	عدد	1	
3	Monitoring System: The data logger shall be included in the inverter and for free with the system. Moreover, you can detect the exact problem in the system and determine the exact infected Panel. Also, the system shall have a live full information about the system with panel level with full statistics & calculations about the system productivity. The monitoring system must be storing information for instantaneous power energy product, dc voltage, current per MPPT .AC voltage and current, remote internal based monitoring, daily and weekly and monthly graphs, and alarm messages via email. Monitoring system shall have a webpage platform & mobile application to monitor the system.	عدد	1	

	1	مقطوع	DC Cables: The DC-Cable of the system shall be transfer the electricity from the PV panel to the inverter with cross section depend on the current that transfer inside it which are of top quality and must be chosen to withstand the maximum output current of the Panels according to the specification and drawing. The cables shall be are extremely robust and resist high mechanical load and abrasion, endure high temperatures & fire performance and have weather-proof characteristics and it tested for thermal endurance according to 60216. Solar type 6 mm ² Cross section single core, double insulation, UV resistance, rated voltage 0.6/1 KV.	4
	1	مقطوع	AC Cables: The AC-Cable of the system is to transfer the electricity from the inverter to the AC system with cross section which shall be chosen to withstand the maximum output current of the inverter according to the specification and drawing. The cables offered are extremely robust and resist high mechanical load and abrasion, endure high temperatures, with this specification, Solid or stranded copper for class 1 and Stranded aluminum for class 2, insulation Cross linkable polyethylene, outer sheath Polyvinyl chloride, Max. Operating temperature 90 C Max, Short circuit temperature 205 C, Flame propagation test on single cable - EN 60332-1. the price include pipes and all fittings to complete the works	5
	1	مقطوع	Cable Protection: (Thermal Conduits & Metal Cable trays), all cables must be protected by cable tray, galvanized metal conduits, UV water proof conduits	6
	1	عدد	DC String, Protection DC PANEL DC panels for outdoor IP65, all strings must double protect (string side DC protection and Invertor side DC protection), all circuit breakers must be according to international standards. Overvoltage and short circuit protection. protection system must have TUV, IEC as in SLD & panel drawing	7
	1	عدد	AC Panel: suitable outdoor panels IP65, AC lines should be double protected (inverter protection AC and the other side grid connection, 4 pole ac circuit breakers, earth leakage 300 mA, and overvoltage protection and short circuit protection, TUV, IEC certificates as in SLD & panel drawing	8
	1	عدد	Main Distribution Board (MDB) the main distribution board should be IP65, with all protection's as in SLD & panel drawing	9
	1	مقطوع	System Grounding (earthing) The PV module shall be grounded to structure using 16 mm ² cables, and all metal component is to be connected to earthing system, and all details of earthing system shall be according to local electricity distributor regulations.	10
	1	عدد	bidirectional meters and product Two bidirectional one as bidirectional and production include grid connection fees-according to local electricity distributor regulations.	11
	1	مقطوع	Lightning Surge Arrestor system Includes supply & install as below: Pulsar 45 Qty:1 19mm electrodes with inspection pit manhole Qty:6 The Pulsar grounding must be with two circuits each circuit consist of 50 mm ² ground cable and 3 electrodes	12

			The price shall include any needed connectors, bus bar, fixing accessories & any needed item to complete the work. Refer two the lighting protection report & Drawing.	
	1	مقطوع	Solar Panel support structure 1. The solar panel support should be designed based on specification and requirements of the construction engineer to maximize the utilization of the roof area and should be calculated according to the international Standards. Wind speed is expected to reach a maximum of 130 km/h. 2. The mounting structure components are bonded together to guarantee potential equalization. 3. The mounting structure is earthed according to internationally accepted standards. 4. The mounting structure uses standardized profiles with plastic profile cover and mounting clamps for mounting the PV modules. 5. Galvanized steel profiles thickness not less than 2.7 mm (In case of this type of mounting). 6. In case of hot galvanized steel profiles, the dimensions of the profile should be 60mm*60mm for fixing the PV modules and for dividers, and 60mm*40mm for legs and for bonding the verticals stand parts together. 7. The bidder should provide the price of the PV system considering galvanized steel structures.	13
	1	مقطوع	System design Bidders are required to provide system design including all the parameters and components that a report of the system, including the number of strings and number of modules per string, earthing, system analysis, structure details. The design should include Numbering and marking of all components of the system.	14
	1	مقطوع	Labeling and Warning Signs The Contractor should be responsible for providing and displaying (in correct places) of all warning signs for each part of the solar system (DC, AC), as well as labeling all the components and equipment.	15
	1	1.1 KWp	Spare Photovoltaic Modules: $\geq 550W$ Mono crystalline (Same item 1 specification) Top 10 in Tier one modules. The proposed module shall be characterized by high yield and outstanding protection against degradation effects, which enables the module to offer reliable returns and thus be the most cost efficient among its peers. The module must be guaranteed to generate superior yield based on High power output, it is also guaranteed long-term durability due to verified resistance against PID effects (verified by TÜV SÜD), Withstands 5400 Pa snow and 4000 Pa wind loads, and certified protection in harsh environments. With Module efficiency not less than 21%. The Module have to be warranted for 12 Year Workmanship and 25 Years Linear Performance.	16
	1	مقطوع	Spare DC surge arrestor KIT form inverter manufacturer	17
	1	عدد	Spare 4 pole AC surge arrestor type 2	18
	1	عدد	Spare 4 pole AC surge arrestor type 1+2	19
	1	مقطوع	Spare 20A double fuse kit	20
	1	عدد	1 year Preventive maintenance for PV system & PV panel cleaning	21



سادساً: مركز الفنون

سعر الوحدة \$	الكمية	الوحدة	الوصف	#
SOLAR PANEL SYSTEM				
شراء وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية واللوحات الكهربائية الخاصة حسب مواصفات ومتطلبات شركة الكهرباء والدفاع المدني وعلى المناقص المتابعة والتنسيق مع شركة كهرباء الشمال والدفاع المدني وتقديم ما يلزم من مخططات ومواصفات حسب متطلباتهم والحصول على موافقات خطية بالتنسيق مع الاشراف.				
	1	23.1kWp	Photovoltaic Modules: $\geq 550W$ Mono crystalline Top 10 in Tier one modules. The proposed module shall be characterized by high yield and outstanding protection against degradation effects, which enables the module to offer reliable returns and thus be the most cost efficient among its peers. The module must be guaranteed to generate superior yield based on High power output, it is also guaranteed long-term durability due to verified resistance against PID effects (verified by TÜV SÜD), Withstands 5400 Pa snow and 4000 Pa wind loads, and certified protection in harsh environments. With Module efficiency not less than 21%. The Module have to be warranted for 12 Year Workmanship and 25 Years Linear Performance. The modules have PSI certificate	1
	1	عدد	20KW On grid 3 phase PV inverter <ul style="list-style-type: none"> • DC input voltage of up to 1000 V • DC surge arrester (SPD type II) Must be included & installed inside inverter from same manufacturer • Max. generator power on DC input 36KW p • MPP voltage range / rated input voltage: 320 V to 800 V / 600 V • Max. input current input per MPP input: 33A • Max. DC short-circuit current per MPP input: 43A • Number of independent MPP inputs / strings per MPP input: 2 MPP input / 3 string per MPP input • AC output Rated power (at 230 V, 50 Hz): 20KW • AC nominal voltage: 3 / N / PE; 220 V / 380 V, 3 / N / PE; 230 V / 400 V, 3 / N / PE; 240 V / 415 V • Max. output current / Rated output current: 29A/29A • THD :3% • European Efficiency: 98% 	2

	1	عدد	<p>Monitoring System: The data logger shall be included in the inverter and for free with the system. Moreover, you can detect the exact problem in the system and determine the exact infected Panel. Also, the system shall have a live full information about the system with panel level with full statistics & calculations about the system productivity. The monitoring system must be storing information for instantaneous power energy product, dc voltage, current per MPPT .AC voltage and current, remote internal based monitoring, daily and weekly and monthly graphs, and alarm messages via email. Monitoring system shall have a webpage platform & mobile application to monitor the system.</p>	3
	1	مقطع	<p>DC Cables: The DC-Cable of the system shall be transfer the electricity from the PV panel to the inverter with cross section depend on the current that transfer inside it which are of top quality and must be chosen to withstand the maximum output current of the Panels according to the specification and drawing. The cables shall be are extremely robust and resist high mechanical load and abrasion, endure high temperatures & fire performance and have weather-proof characteristics and it tested for thermal endurance according to 60216. Solar type 6 mm2 Cross section single core, double insulation, UV resistance, rated voltage 0.6/1 KV.</p>	4
	1	مقطع	<p>AC Cables: The AC-Cable of the system is to transfer the electricity from the inverter to the AC system with cross section which shall be chosen to withstand the maximum output current of the inverter according to the specification and drawing. The cables offered are extremely robust and resist high mechanical load and abrasion, endure high temperatures, with this specification, Solid or stranded copper for class 1 and Stranded aluminum for class 2, insulation Cross linkable polyethylene, outer sheath Polyvinyl chloride, Max. Operating temperature 90 C Max, Short circuit temperature 205 C, Flame propagation test on single cable - EN 60332-1. the price include pipes and all fittings to complete the works</p>	5
	1	مقطع	<p>Cable Protection: (Thermal Conduits & Metal Cable trays), all cables must be protected by cable tray, galvanized metal conduits, UV water proof conduits</p>	6
	1	عدد	<p>DC String, Protection DC PANEL DC panels for outdoor IP65, all strings must double protect (string side DC protection and Inverter side DC protection), all circuit breakers must be according to international standards. Overvoltage and short circuit protection. protection system must have TUV, IEC as in SLD & panel drawing</p>	7
	1	عدد	<p>AC Panel: suitable outdoor panels IP65, AC lines should be double protected (inverter protection AC and the other side grid connection, 4 pole ac circuit breakers, earth leakage 300 mA, and overvoltage protection and short circuit protection, TUV, IEC certificates as in SLD & panel drawing</p>	8

	1	عدد	Main Distribution Board (MDB) the main distribution board should be IP65, with all protection's as in SLD & panel drawing	9
	1	مقطوع	System Grounding (earthing) The PV module shall be grounded to structure using 16 mm ² cables, and all metal component is to be connected to earthing system, and all details of earthing system shall be according to local electricity distributor regulations.	10
	1	عدد	bidirectional meters and product Two bidirectional one as bidirectional and production include grid connection fees-according to local electricity distributor regulations.	11
	1	مقطوع	Lightning Surge Arrestor system Includes supply & install as below: Pulsar 45 Qty:1 19mm electrodes with inspection pit manhole Qty:6 The Pulsar grounding must be with two circuits each circuit consist of 50 mm ² ground cable and 3 electrodes The price shall include any needed connectors, bus bar, fixing accessories & any needed item to complete the work. Refer two the lighting protection report & Drawing.	12
	1	مقطوع	Solar Panel support structure 1. The solar panel support should be designed based on specification and requirements of the construction engineer to maximize the utilization of the roof area and should be calculated according to the international Standards. Wind speed is expected to reach a maximum of 130 km/h. 2. The mounting structure components are bonded together to guarantee potential equalization. 3. The mounting structure is earthed according to internationally accepted standards. 4. The mounting structure uses standardized profiles with plastic profile cover and mounting clamps for mounting the PV modules. 5. Galvanized steel profiles thickness not less than 2.7 mm (In case of this type of mounting). 6. In case of hot galvanized steel profiles, the dimensions of the profile should be 60mm*60mm for fixing the PV modules and for dividers, and 60mm*40mm for legs and for bonding the verticals stand parts together. 7. The bidder should provide the price of the PV system considering galvanized steel structures.	13
	1	مقطوع	System design Bidders are required to provide system design including all the parameters and components that a report of the system, including the number of strings and number of modules per string, earthing, system analysis, structure details. The design should include Numbering and marking of all components of the system.	14
	1	مقطوع	Labeling and Warning Signs The Contractor should be responsible for providing and displaying (in correct places) of all warning signs for each part of the solar system (DC, AC), as well as labeling all the components and equipment.	15
	1	1.1 KWp	Spare Photovoltaic Modules: >=550W Mono crystalline (Same item 1 spesification) Top 10 in Tier one modules. The proposed module shall be	16



			characterized by high yield and outstanding protection against degradation effects, which enables the module to offer reliable returns and thus be the most cost efficient among its peers. The module must be guaranteed to generate superior yield based on High power output, it is also guaranteed long-term durability due to verified resistance against PID effects (verified by TÜV SÜD), Withstands 5400 Pa snow and 4000 Pa wind loads, and certified protection in harsh environments. With Module efficiency not less than 21%. The Module have to be warranted for 12 Year Workmanship and 25 Years Linear Performance.	
	1	مقطوع	Spare DC surge arrester KIT form inverter manufacturer	17
	1	عدد	Spare 4 pole AC surge arrester type 2	18
	1	عدد	Spare 4 pole AC surge arrester type 1+2	19
	1	مقطوع	Spare 20A double fuse kit	20
	1	عدد	1 year Preventive maintenance for PV system & PV panel cleaning	21

الشروط الخاصة

- على المناقص تسعير الجدول الخاص بالموصفات الفنية لكل نظام بالإضافة إلى جدول أسعار اللوازم المصنعة خارج فلسطين.
- مدة التوريد 30 يوم تقويمي كحد أقصى من تاريخ صدور أمر التوريد، ومدة التركيب والتشغيل 90 يوم تقويمي كحد أقصى.
- التوريد والتركيب والتحميل والتشغيل على حساب المورد.
- إحضار كفالة صيانة بقيمة 5% من إجمالي قيمة اللوازم المورددة ولمدة سنة من تاريخ التسليم النهائي .
- سيتم تقييم العطاءات لكل رزمة (نظام) وإحالة المناقصة كوحدة واحدة لكل نظام على حدة بناءً على الأقل تكلفة و المستجيب جوهرياً للمواصفات والشروط.
- احضار كفالة لجميع أنواع الأجهزة المورددة حسب المطلوب.



المخططات

وثائق العطاء هذه تتضمن المخططات المرفقة.



دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
مادة شؤون اللاجئين

اسم الصفاة:
تصميم وصيانة مباني خدماتية في
مخيم عسكر القديم - نابلس
رقم الصفاة:
DoPA/Japan Grant/Orlaskar Camp/22/004

الممول: الحكومة اليابانية من خلال JICA

المالك:
الهيئة العامة لخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان اللوحة:
مخطط المرفق العام
لتصميم الخلايا السكنية
- القاعة الامامية

Legend



Designer:

ORAL for Engineering &
Consultation
Palestine - Nablus
Handy Street, 2nd Floor
Tel: +972 92940115
Email: Oral.office@gmail.com



AJ-Bireh, Palestine
Bagdad St., Building No.12
Tel: + 022 420 140
Mobile: 0999 473 989


Prepared By:	Eng. Sita Fahhal	Dwg. No.
Checked By:	Eng. Rana AL-Hubain	
Approved By:		E-01
Date:	15/11/2022	

Notes:

- (1) All Dimensions Are In Cm
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- (4) All rooms & corridors level +2cm more than finish

Revisions

No.	Description	DATE
1.	Issued for construction	15/11/2022
2.	Revised for construction	15/11/2022
3.	Revised for construction	15/11/2022
4.	Revised for construction	15/11/2022
5.	Final for construction	15/11/2022

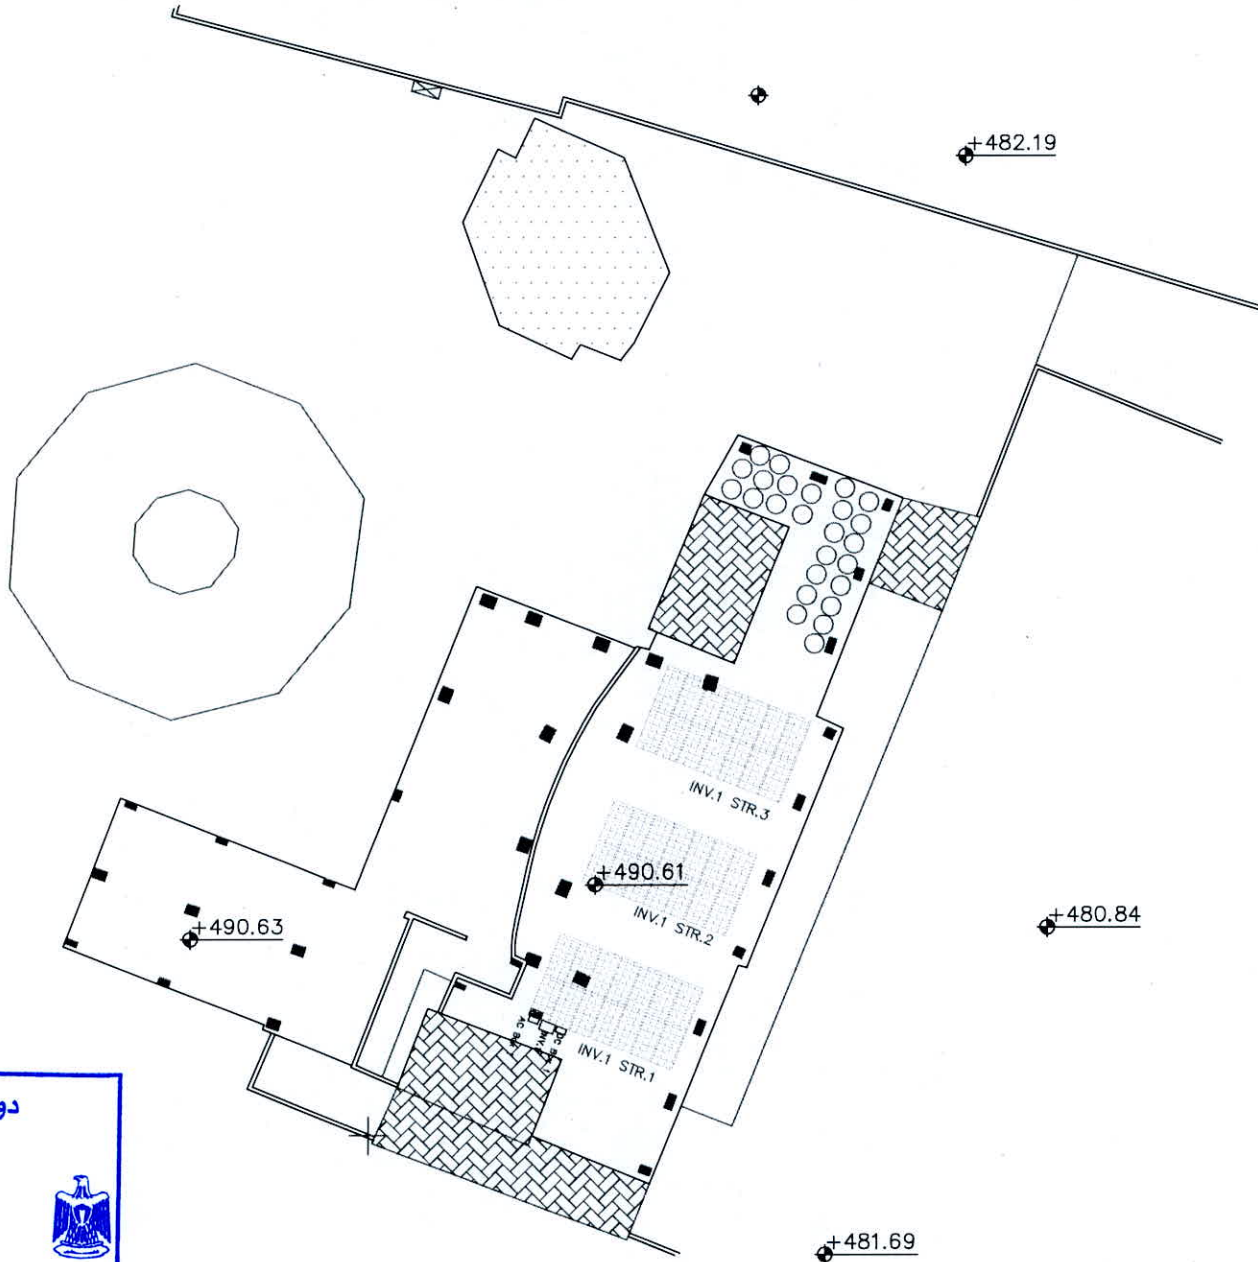

دولة فلسطين

وزارة المالية

25-09-2023

الإدارة العامة للوازم العامة
دايرة العطاءات المركزية



دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
مافرة شؤون اللاجئين

اسم العطاء: تصميم وصيانة مباني خدماتية في مخيم صوفر القديم - نابلس

رقم العطاء: Di/PA/Japan Grants/Ortaskar Camp/2022/004

الممول: الحكومة اليابانية من خلال JICA

المالك: اللجنة الفنية لخدمات مخيم صوفر القديم

عنوان الورقة:

تصميم الخلايا الشمسية
- القاعة الألمانية

Legend

	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب
	مقبض باب

Designer:

ORAL for Engineering & Consultation
Palestine - Nablus
P.O. Box 1000, Nablus
Tel: +972 9 2244016
Email: oral.enr@ymail.com



Al-Birah, Palestine
Bagdad St., Building No.12
Tel: + 022 480 140
Mobile: 0999 473 808


Drawn: 1/1/23	Eng. Sina Fakhral	Dwg. No.
Checked: 1/1/23	Eng. Rana Al-Hattab	
Approved: 1/1/23		E-02
Scale: 1:250	Dwg. No: 042623	

Notes

- (1) All Dimensions Are In Cm.
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- (4) All rooms & corridors level +2.2cm more than toilets

Revisions

No.	Description	Date
1.	Issued for approval	22.09.2023
2.	Approved for construction	22.09.2023
3.	Final approval	22.09.2023
4.	Final approval	22.09.2023
5.	Final approval	22.09.2023

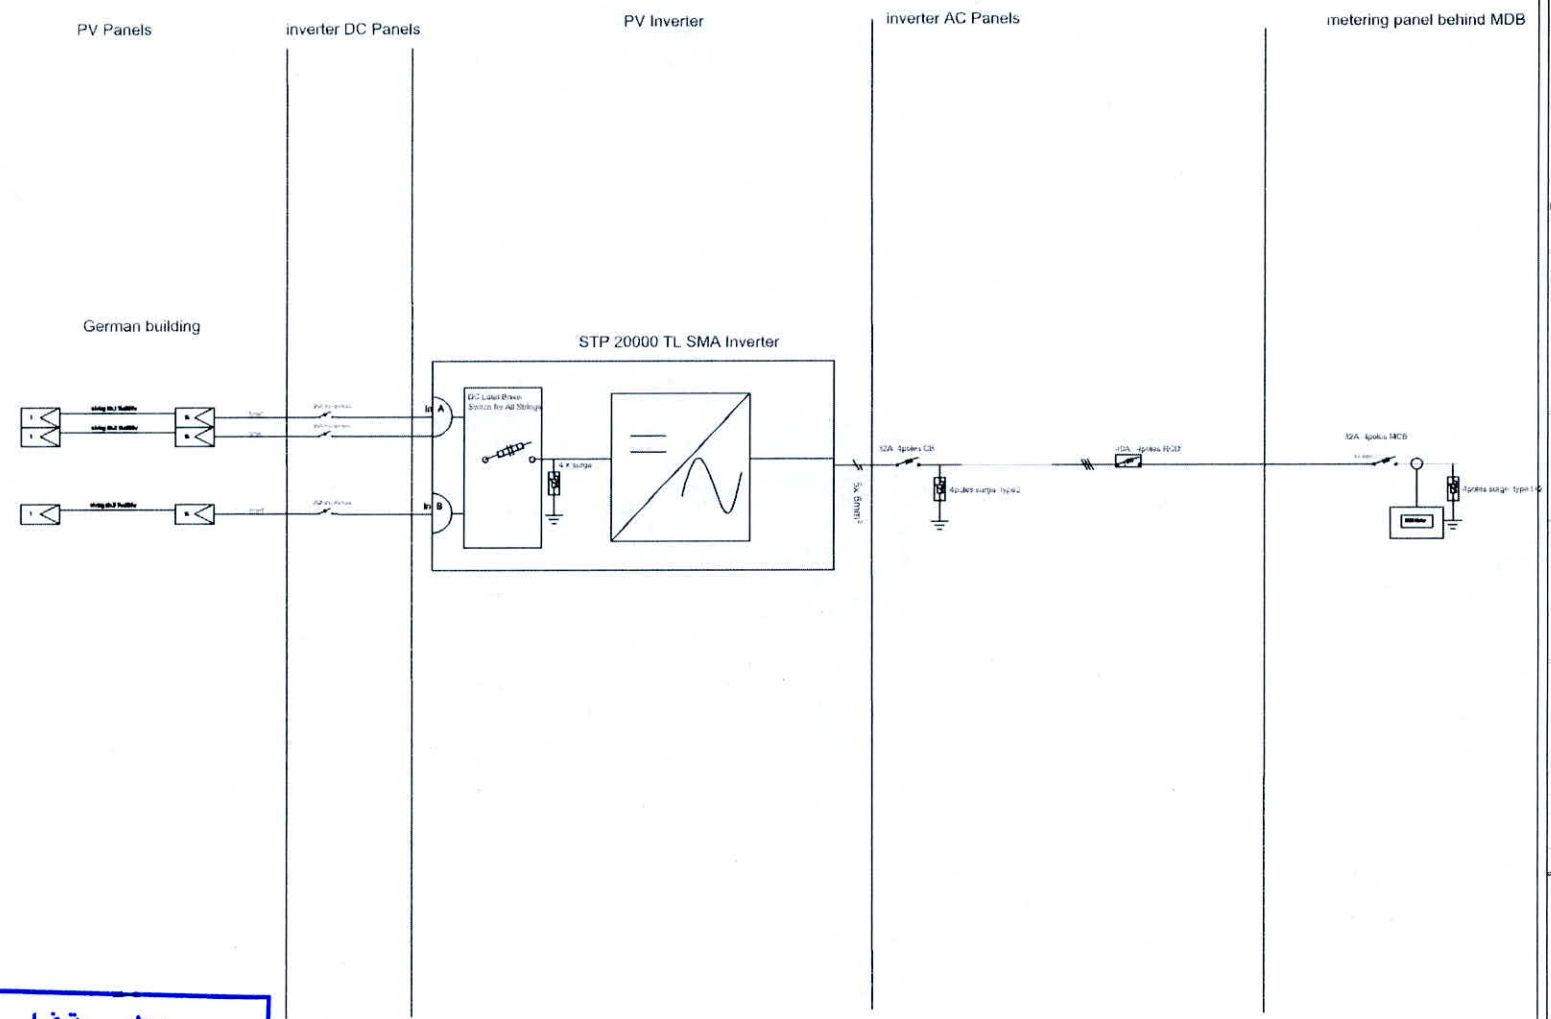

دولة فلسطين

وزارة المالية

25-09-2023



الإدارة العامة للوائح العامة
دائرة العطاءات المركزية

دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
مافرة شؤون اللاجئين

اسم العطاء:

تصميم وصيانة مباني خدماتية في
مخيم عسكر القديم - نابلس

رقم العطاء:

DOHA/Japan Grantaid/Oldaskar Camp/2022/004

الممول: المنظمة اليابانية من خلال JICA

المالك:
الهيئة القومية لخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان الورقة:

تصميم الخطايا القومية
- القاعدة الألمانية -

Legend



Designer:

ORAL for Engineering &
Consultation
Palestine - Hebron
P.O. Box 5000, Hebron, West Bank, P.O. Box 5000
Tel: +972 92240015
Email: Oral@oralgroup.com

Al-Birah, Palestine
Bogdan St., Building No.12
Tel. : 022 420 146
Mobile : 0599 473 866

المرجع: 1/1	Eng. Sana Hatab	Dwg. No:
المرجع: 2/1	Eng. Hana Al-Hatab	
المرجع: 3/1		E-03
المرجع: 4/1		
المرجع: 5/1		


Notes

- (1) All Dimensions Are In Cm
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor
- (4) All rooms & corridors level = +2.2m more than toilet.

Revisions

No.	Description	DATE
1	As per drawing	10/09/2023
2	As per drawing	10/09/2023
3	As per drawing	10/09/2023
4	As per drawing	10/09/2023
5	As per drawing	10/09/2023

Inverter 1

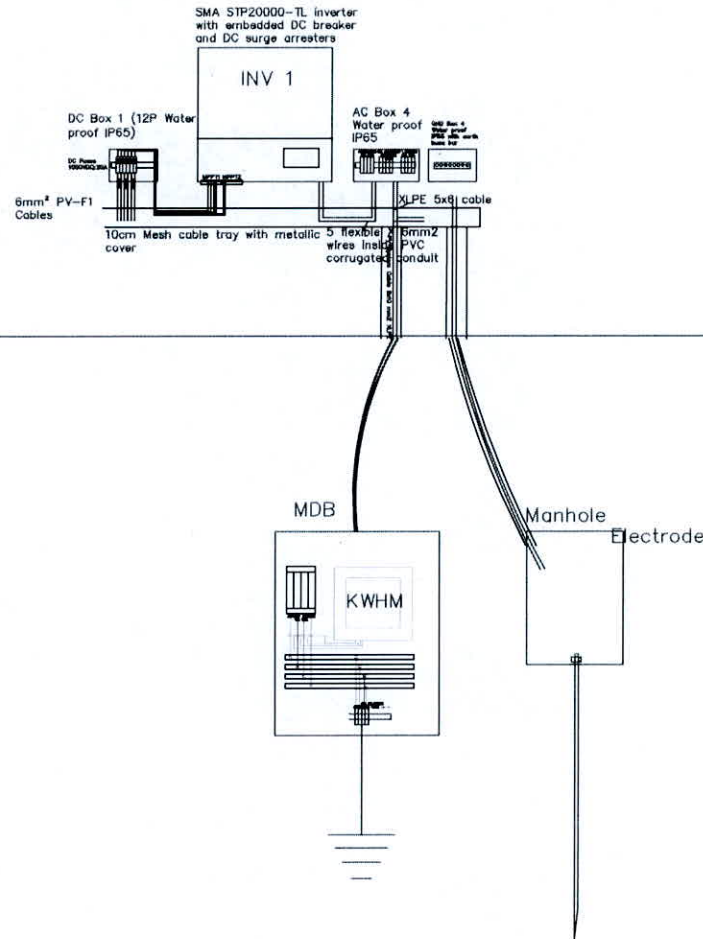

دولة فلسطين

وزارة المالية

25-09-2023

الإدارة العامة للوازم العامة
دايرة العطاءات المركزية



دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
محافظة طولكرم للاجئين

اسم العطاء:
تصميم وصيانة مباني خدماتية في
مخيم عسكر القديم - نابلس
رقم العطاء:

DoPA/Japan Grant/OK/askar Camp/2023/01

الممول: الحكومة اليابانية من خلال JICA

المالك:
اللجنة القومية لخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان اللوحة:
مخطط الموقع العام
تصميم الخلايا السكنية
- حديقة ياسر عرفات

Legend



Designer:

ORAL for Engineering &
Consultation
Palestine - Nablus

Address: Al-Bash-Bash, Nablus, P.O. Box 111
Tel: +972 9 2412616
Email: oral@oral.com



Al-Bash, Palestine
Bogged St., Building No.12
Tel: + 022 420 140
Mobile: 0599 473 268

Designed by: Eng. Saeed Farhat

Drawn by: Eng. Ramzi Hammad

Checked by: Eng. Ramzi Hammad

Scale: 1:200

Date: 04/2023


Dwg.
No.
E-01

Notes:

- (1) All Dimensions Are In Cm.
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all finishing systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- (4) All rooms & corridors level = +2cm more than toilet

Revisions

No.	Description	DATE
1	Issued for approval	04/2023
2	Issued for approval	04/2023
3	For Approval	04/2023
4	For Approval	04/2023
5	For Approval	04/2023

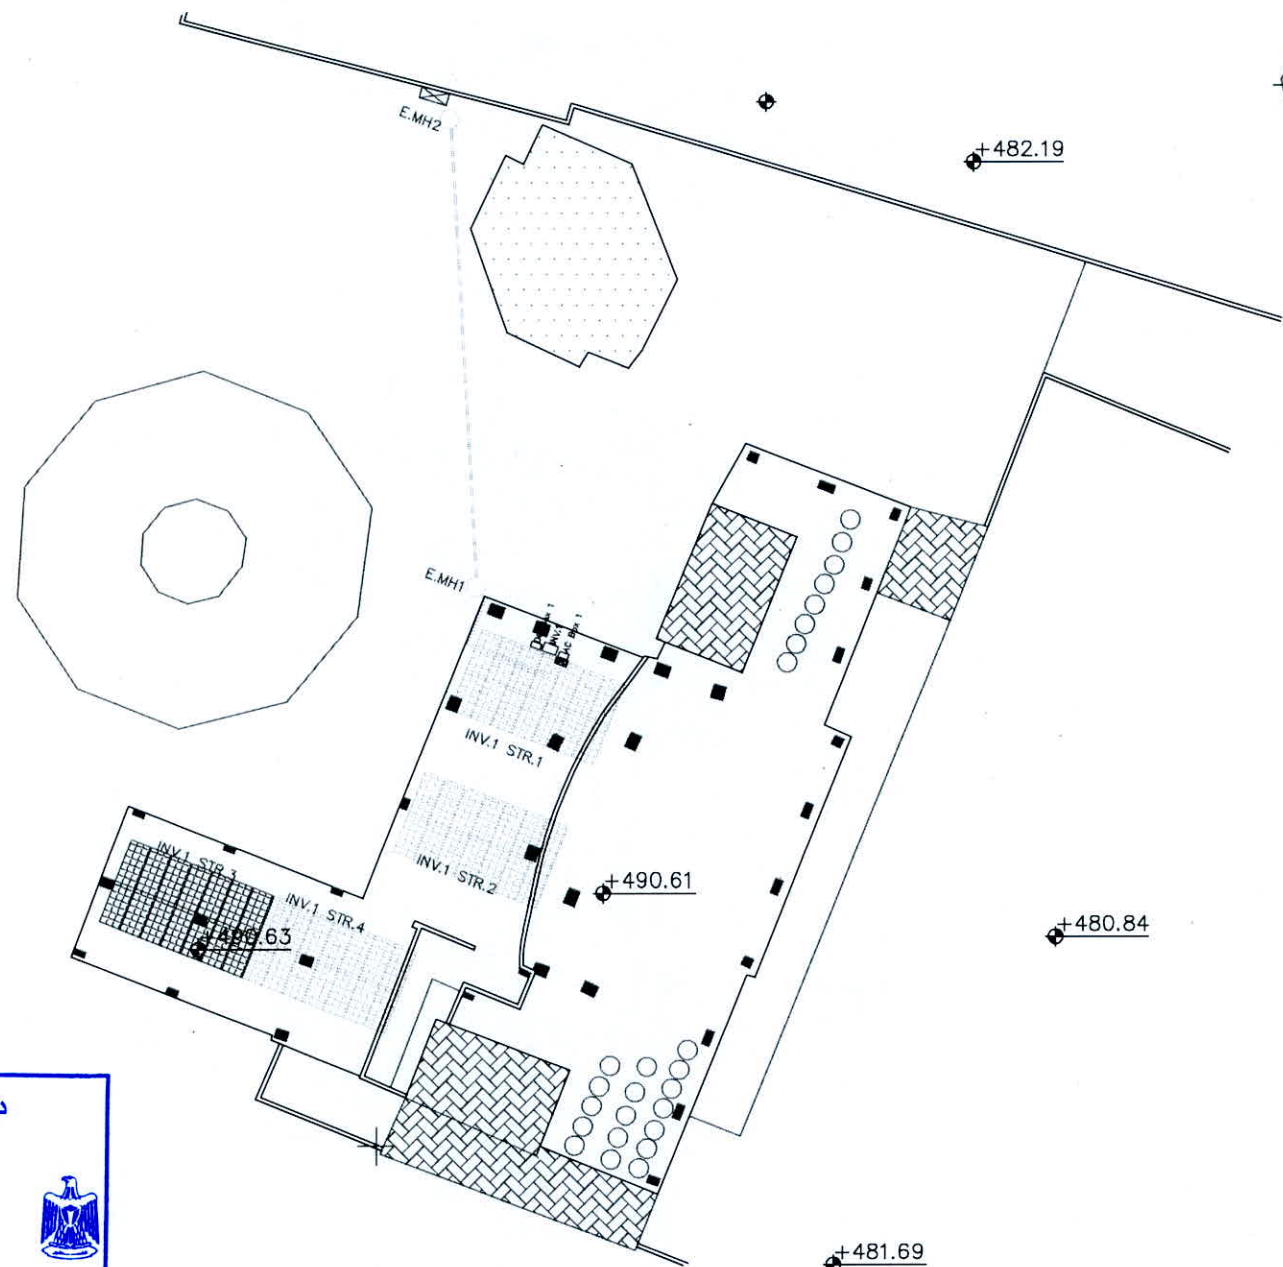

دولة فلسطين

وزارة المالية

25-09-2023

الإدارة العامة للوازم العامة
دائرة العطاءات المركزية



دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
مفكرة شؤون اللاجئين

اسم العطاء:
تصميم وصيانة مباني خدماتية في
مخيم عسكر القديم - نابلس

رقم العطاء:
DorPV/Japan Grantaid/Oktobar Camp/2022/04

الممول: المساعدة اليابانية من خلال JICA

المالك:
اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان اللوحة:
مخطط الموقع العام
تصميم الخلايا الشمسية
- حديقة ياسر عرفات

Legend



Designer:

ORAL for Engineering &
Consultation
Palestine - Nabulus
Rafiqya Al-Bishr-Jahid No. 11 Box
Tel: +972 9 230610
Email: oral@oral.ps



Al-Bishr, Palestine
Bagdad St., Building No.12
Tel.: 022 420 140
Mobile: 0599 473 580

الاسم: Eng. Rafiqya Al-Bishr	Eng. Rafiqya Al-Bishr
الرقم: 042628	042628


Dwg. No.
E-02

Notes

- (1) All Dimensions Are In Cm.
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- (4) All rooms & corridors level = +2.00m (near the toilets)

Revisions

No.	Description	Date
1	Issued for approval	09/09/2023
2	Approved for construction	09/09/2023
3	Approved for construction	09/09/2023
4	Approved for construction	09/09/2023
5	Approved for construction	09/09/2023

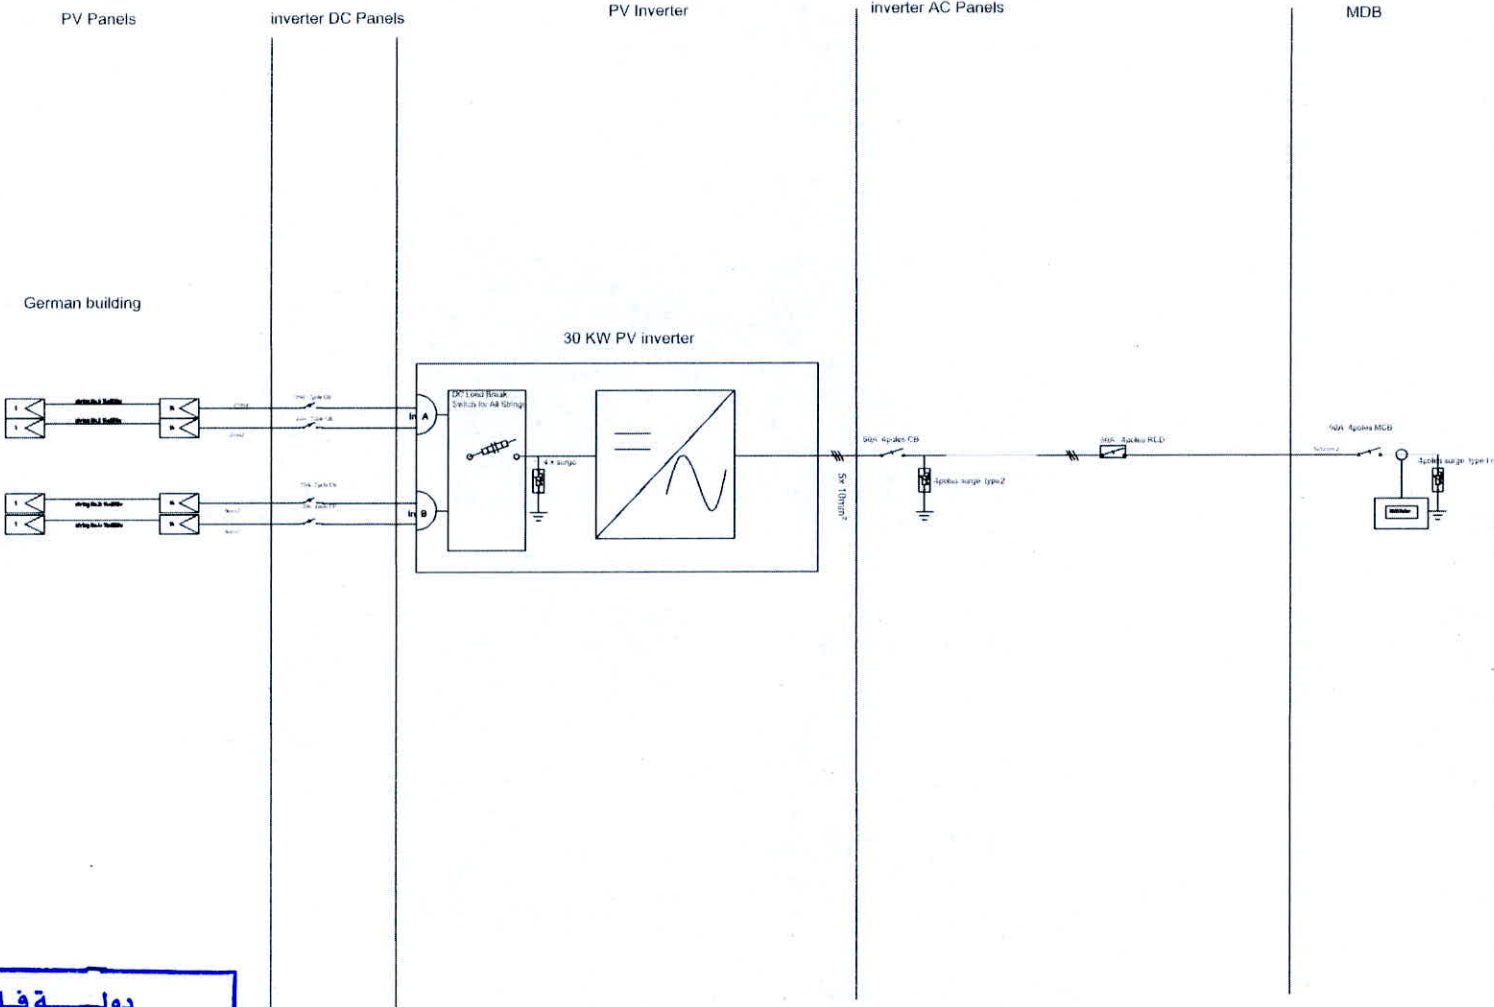

دولة فلسطين

وزارة المالية

25-09-2023



الإدارة العامة للوزراء العامة
دائرة العداءات المركزية

دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
مفكرة شؤون اللاجئين

اسم العطاء:
تصميم وصيانة مباني خدماتية في
مخيم عسكر القديم - نابلس

رقم العطاء:
DcRAV-Japan Grantaid/Oldaskar Camp/2022/004

الممول: الحكومة اليابانية من خلال JICA

المالك:
الهيئة العامة للخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان اللوحة:
مخطط الموقع العام
تصميم الخلايا الشمسية
- حديقة ياسر عرفات

Legend

	30KW Inverter
	DC Box 1 (12P Water proof IP65)
	AC Box 4 Water proof IP65
	XLPE 5x16 Cable
	10cm Mesh cable tray with metallic cover
	5 flexible X 10mm2 wires inside PVC corrugated conduit

Designer:

ORAL for Engineering & Consultation

Palestine - Nablus

Registered Office: Al-Birah, Palestine

Tel: 022 420 140

Fax: 022 420 140

Email: info@oral.ps



Al-Birah, Palestine
Registered Office: Building No.12
Tel: 022 420 140
Mobile: 0999 473 585

Author: Eng. Sameh Haddad

Checked: Eng. Hani Al-Nabulsi

Approved: Eng. Hani Al-Nabulsi

Date: 04/09/2023

Scale: 1:1

DWG.

No.


E-03

Notes

- (1) All Dimensions Are In Cm.
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- (4) All rooms & corridors level: +2cm more than toilet.

Revisions

No.	Description	DATE
1	Issued for construction	04/09/2023
2	For approval	04/09/2023
3	For approval	04/09/2023
4	For approval	04/09/2023
5	For approval	04/09/2023

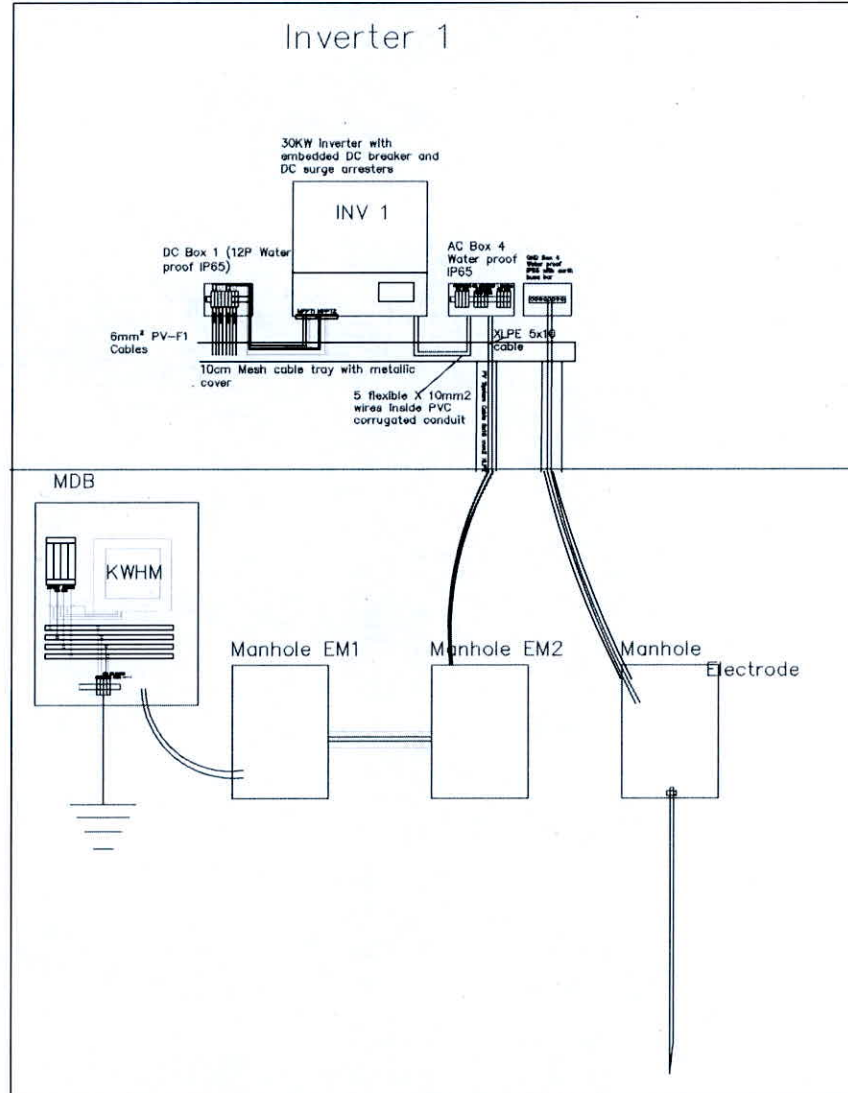

دولة فلسطين

وزارة المالية


25-09-2023

الإدارة العامة للوزام العامة
دائرة العطاءات المركزية





Community Service

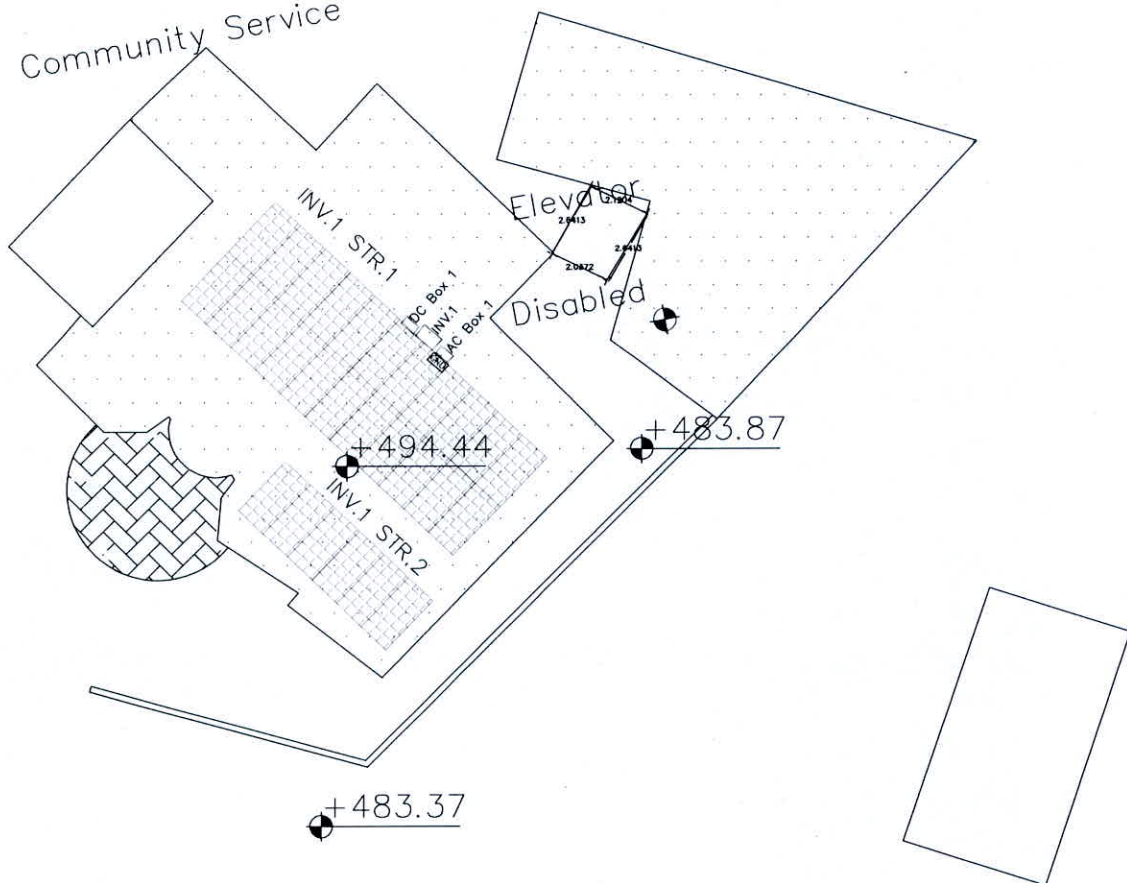

دولة فلسطين
وزارة المالية
25-09-2023
الإدارة العامة للوازم العامة
دائرة العطاءات المركزية

دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
محافظة شؤون اللاجئين

اسم الصفاة:

تصميم وصيانة مباني خدماتية في
مخيم عسكر القديم - نابلس

رقم الصفاة:

DoRA/Japan Grantaid/Oldaskar Camp/2022/004

الممول: المحطمة اليابانية من خلال JICA

المالك:

اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان اللوحة:

مخطط الموقع العام

تصميم الخلايا الشمسية

- اللجنة الشعبية

Legend

◊	WATER TANK	▨	CONCRETE
○	WATER TANK	▨	CONCRETE
○	WATER TANK	▨	CONCRETE
○	WATER TANK	▨	CONCRETE
○	WATER TANK	▨	CONCRETE
○	WATER TANK	▨	CONCRETE
○	WATER TANK	▨	CONCRETE
○	WATER TANK	▨	CONCRETE
○	WATER TANK	▨	CONCRETE
○	WATER TANK	▨	CONCRETE

Designer:

ORAL for Engineering &
Consultation
Palestine - Nablus



Rafadya Street-Jendout Bldg 1 Floor
Tel: +972 9 2343015
Email: Oral.office@gmail.com

Al-Birah, Palestine
Bagdad St., Building No.12
Tel.: 022 420 148
Mobile: 0599 473 588


Designed By:	Eng. Sina Rahhal	Dwg. No. E-01
Checked By:	Eng. Rana Al-Habash	
Approved By:	-----	
Drawn By:	-----	
Scale:	1/250	Date: 04/2023

Notes

- (1) All Dimensions Are In Cm.
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- ** (4) All rooms & corridors level = +2cm more than toilets

Revisions

No.	DESCRIPTION	DATE
1-	Preliminary Presentation	
2-	Preliminary Design	
3-	Preliminary Design (2)	
4-	Draft Final Design	
5-	Final Design	

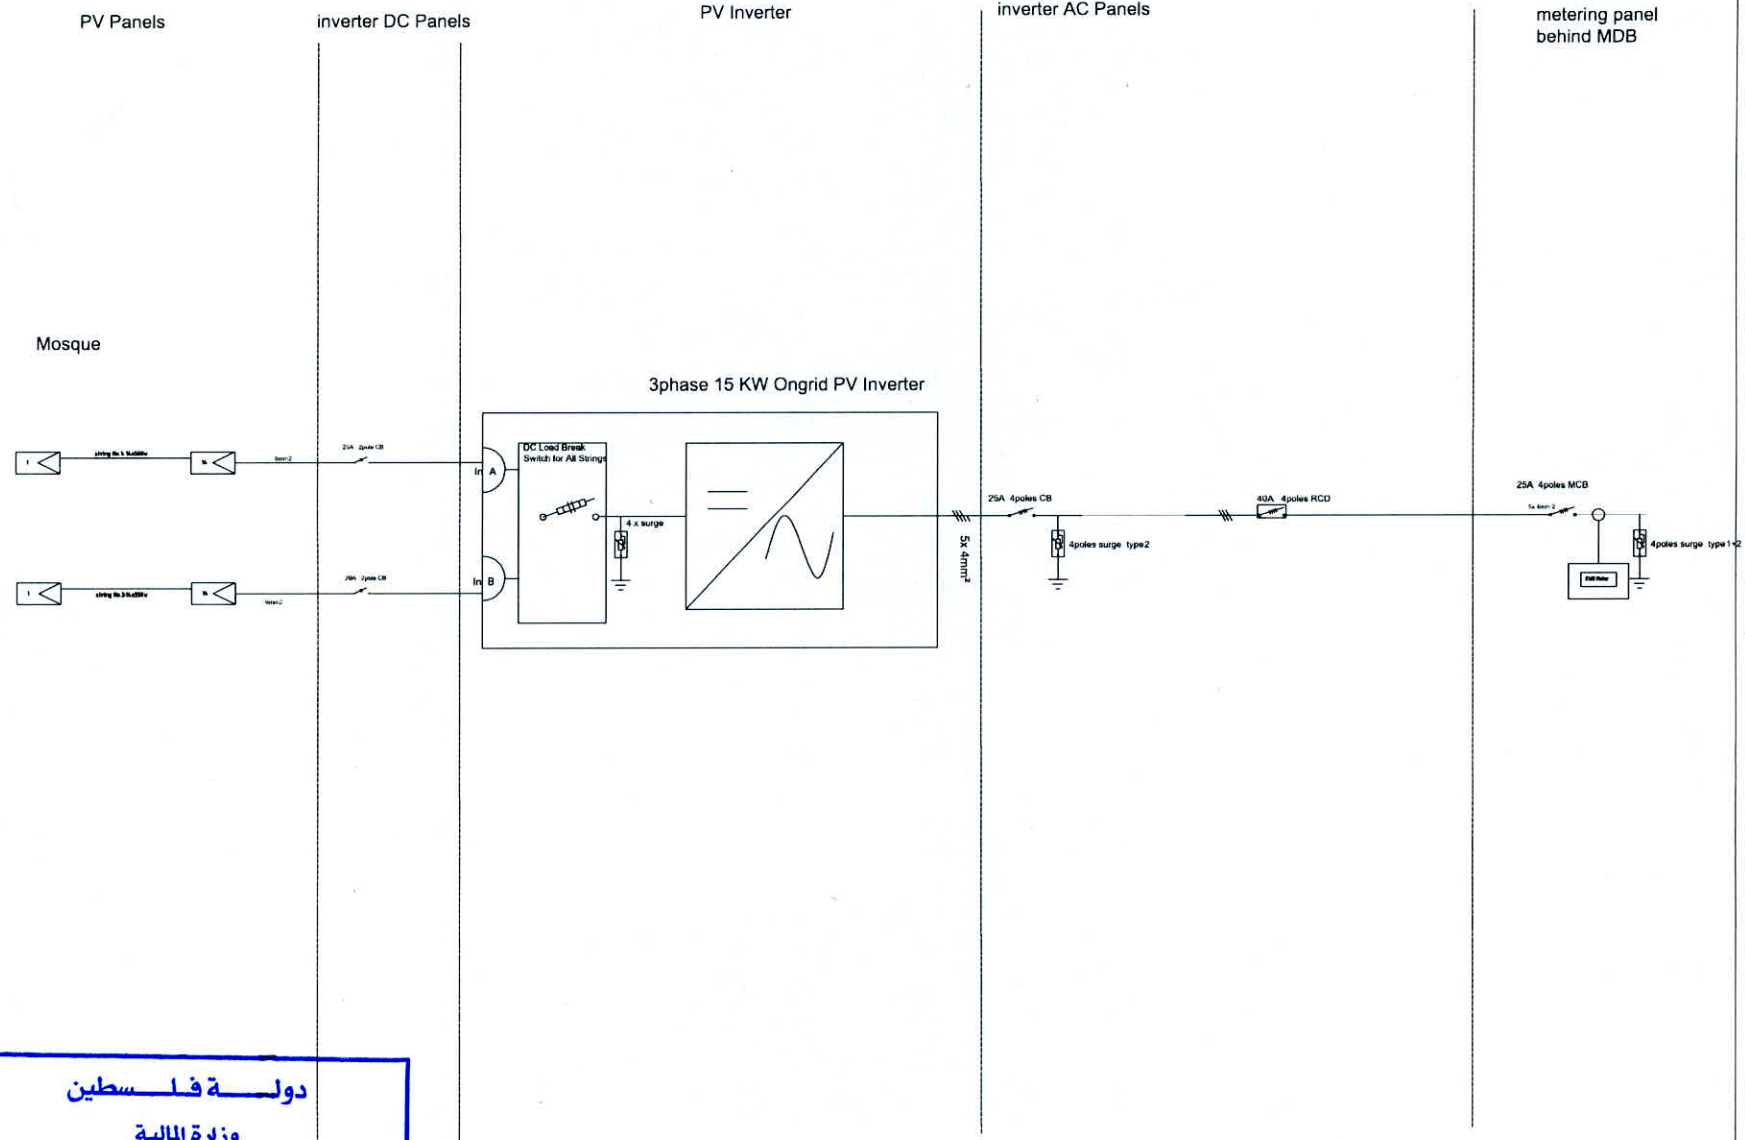

دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
دائرة شؤون اللاجئين

اسم القطاع:
تصميم وصيانة مباني خدمية في مخيم عسكر القديم - نابلس

رقم القطاع:
DoRA/Japan Grantaid/Oldaskar Camp/2022/004

الممول: المنظمة اليابانية من خلال JICA

المالك:
اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان اللوحة:

تصميم الخلايا الشمسية
- اللجنة الشعبية

Legend

	4-poles CB
	4-poles RCD
	4-poles surge type 2
	25A 4-poles MCB
	4-poles surge type 1-2

Designer:
ORAL for Engineering & Consultation
Palestine - Nablus
Rafadya Street-Jendoub Bldg 1 Floor
Tel : +972 9 2343015
Email : Oral.office96@gmail.com

Al-Birah, Palestine
Bogdad St. . Building No.12
Tel. : 022 420 148
Mobile : 0599 473 588

Designed By:	Eng. Sina Rahhal	Dwg. No. E-02	
Checked By:	Eng Rana AL-Habash		
Approved By:			
Drawn By:			
Scale:	1/250	Date:	04/2023

- Notes
- (1) All Dimensions Are In Cm.
 - (2) All Levels Are In meter
 - (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
 - ***(4) All rooms & corridors level =+2cm more than toilets

Revisions

No.	DESCRIPTION	DATE
1-	Preliminary presentation	
2-	Preliminary Design	
3-	Preliminary Design #2	
4-	Draft Final Design	
5-	Final Design	

دولة فلسطين
وزارة المالية
25-09-2023
الإدارة العامة للوازم العامة
دائرة العطاءات المركزية



Legend

Designer:

ORAL for Engineering &
Consultation
Palestine - Nablus



Rahadya Street-Jandouh Bldg 1 Floor
Tel: +972 9 2343015
Email: Oral.office@gmail.com

Al-Bireh, Palestine
Bogdad St., Building No.12
Tel.: 022 420 148
Mobile: 0599 473 586

Designed By:	Eng. Sina Rahhal	Dwg. No. E-03	
Checked By:	Eng. Rana AL-Habash		
Approved By:	---		
Drawn By:	---		
Scale:	1/250	Date:	04/2023


Notes


- (1) All Dimensions Are In Cm.
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- ** (4) All rooms & corridors level =+2cm more than toilets

Revisions

No.	DESCRIPTION	DATE
1-	Preliminary Presentation	
2-	Preliminary Design	
3-	Preliminary Design (12)	
4-	Draft Final Design	
5-	Final Design	

Inverter 1

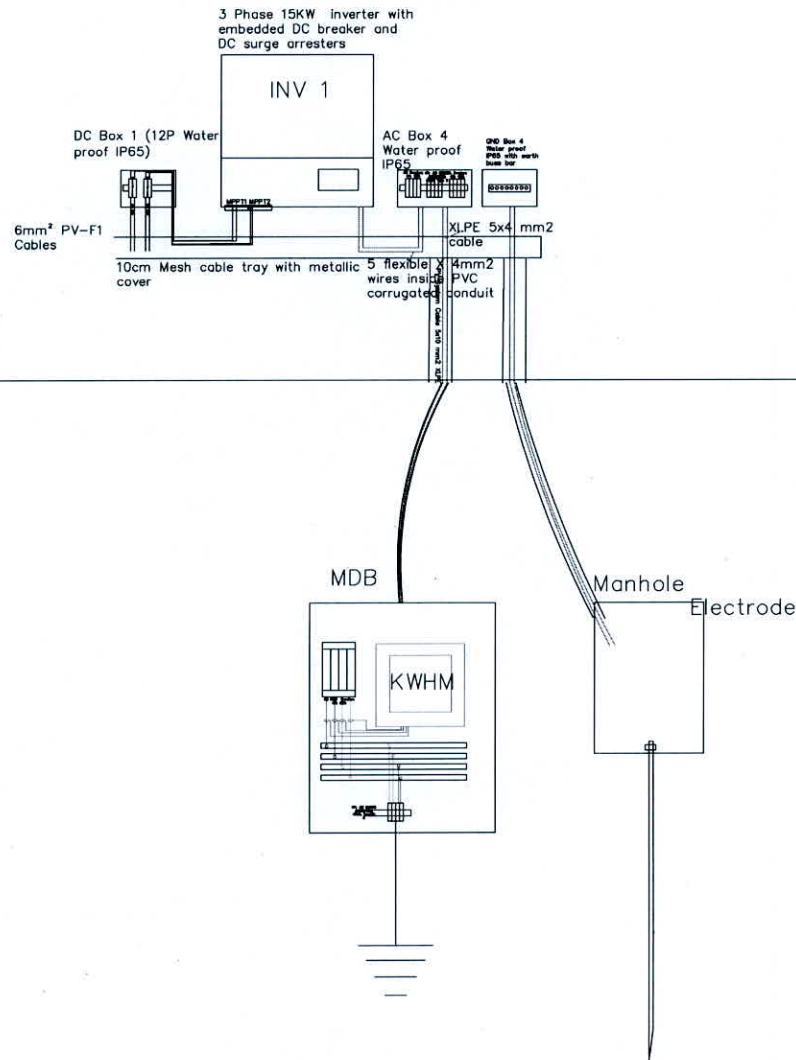

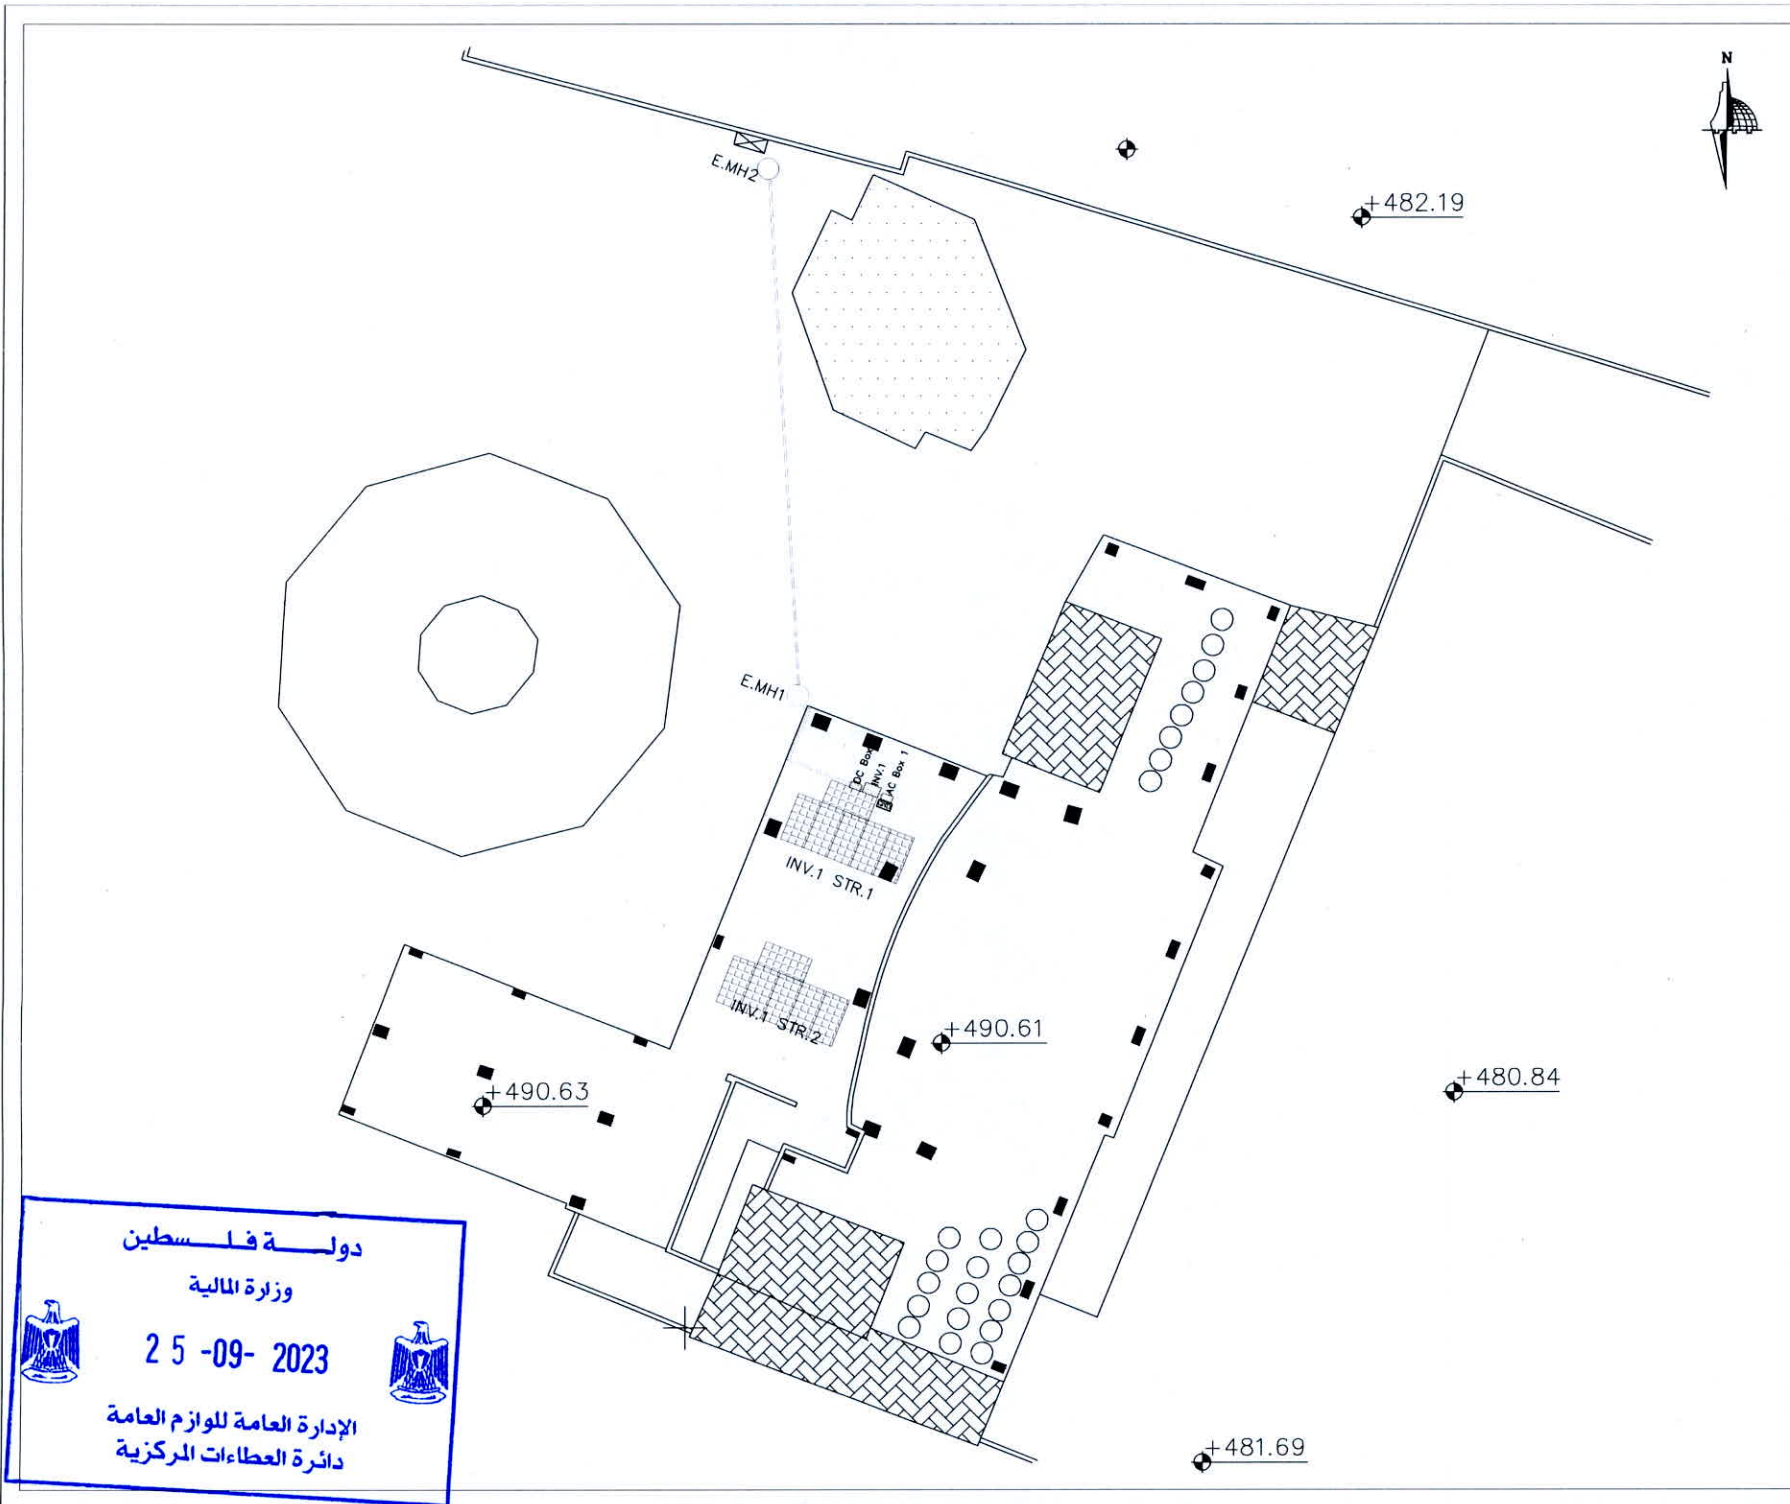

دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
دائرة شؤون اللاجئين

اسم الطاء:

تصميم وصيانة مباني خدماتية في
مخيم عسكر القديم - نابلس

رقم الطاء:

DoRA/Japan Grantaid/Oldaskar Camp/2022/004

الممول: المنظمة اليابانية من خلال JICA

المالك:

اللجنة الفنية لخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان اللوحة:

مخطط الموقع العام

تصميم الخلايا الشمسية

- حديقة ياسر عرفات

Legend

	CONCRETE
	BRICK
	STONE
	PLASTER
	FLOOR TILE
	WALL TILE
	CEILING TILE
	DOOR
	WINDOW
	STAIRCASE
	RAMP
	UTILITY POINT

Designer:

ORAL for Engineering &
Consultation
Palestine - Nablus



Rafadya Street-Jandoul Bldg 1 Floor
Tel: +972 9 2343015
Email: Oral.office@gmail.com

Al-Birah, Palestine
Bagdad St., Building No.12
Tel.: 022 420 148
Mobile: 0599 473 586

Designed By:	Eng. Sina Bahthal	Dwg. No. E-01	
Checked By:	Eng. Rania AL-Habash		
Approved By:			
Drawn By:			
Scale:	1/250	Date:	04/2023

Notes

- (1) All Dimensions Are In Cm.
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- ** (4) All rooms & corridors level = +2cm more than toilets

Revisions

No.	DESCRIPTION	DATE
1-	Preliminary Presentation	18-03-2023
2-	Preliminary Design	20-03-2023
3-	Preliminary Design (P2)	19-04-2023
4-	Final Design	
5-	Final Design	


دولة فلسطين

وزارة المالية

25-09-2023



الإدارة العامة للوازم العامة
دائرة العطاءات المركزية

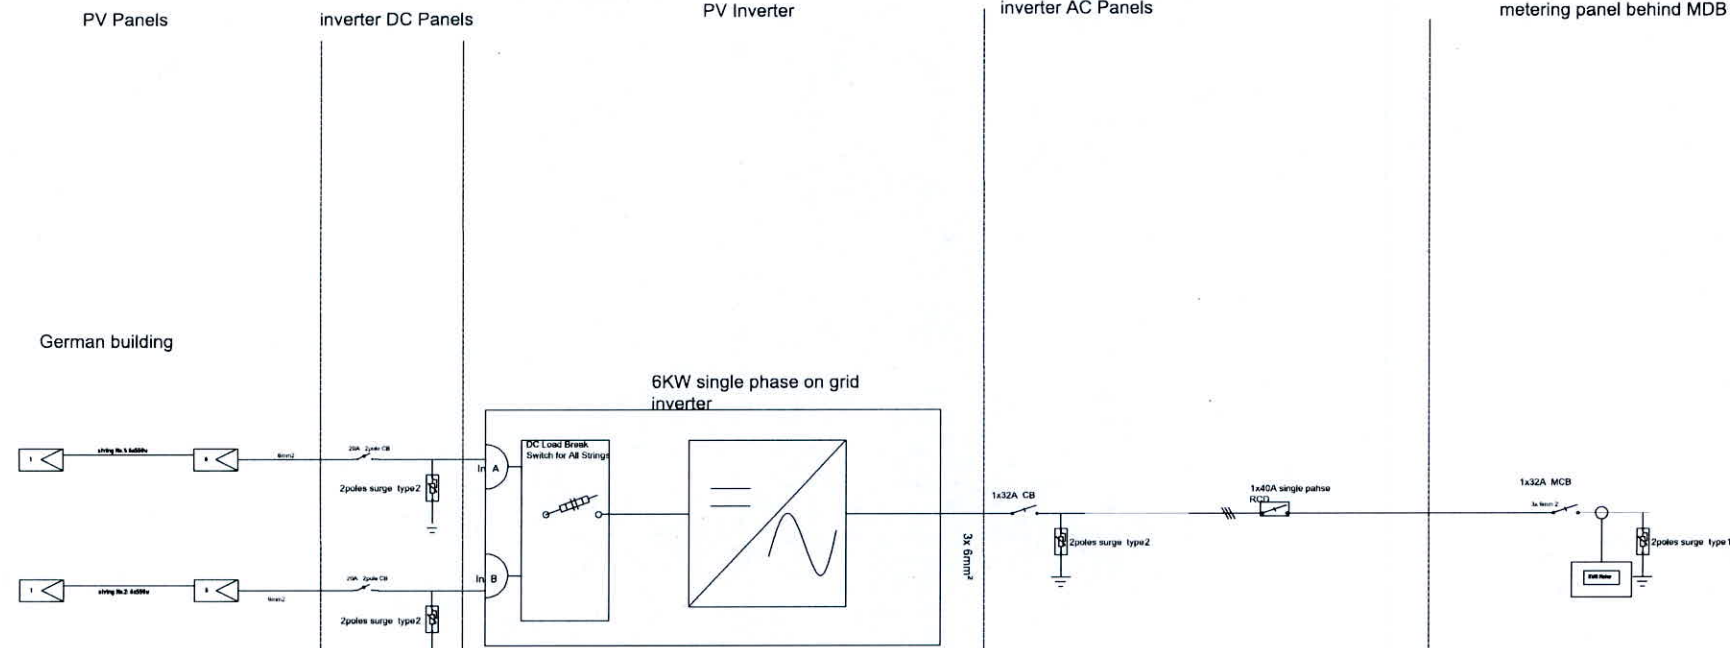

دولة فلسطين
وزارة المالية
25-09-2023
الإدارة العامة للوظائف العامة
دائرة العطاءات المركزية

دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
دائرة شؤون اللاجئين

اسم القطاع:
تصميم وصيانة مباني خدماتية في
مخيم عسكر القديم - نابلس

رقم القطاع:
DoRA/Japan Grant/Aid/Oldaskar Camp/2022/004

الممول: المنظمة اليابانية من خلال JICA

المالك:
اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان اللوحة:
مخطط الموقع العام
تصميم الخلايا الشمسية
- حديقة ياسر عرفات

Legend

	Inverter		DC Load Break Switch
	2-poles surge type 2		1x32A CB
	1x40A single phase RCBO		1x32A MCB
	Earth		2-poles surge type 1+2

Designer:
ORAL for Engineering & Consultation
Palestine - Nablus
Rafiqya Street-Jarankul Bldg 1 Floor
Tel : +972 9 2343015
Email : Oral.office99@gmail.com



Al-Birah, Palestine
Bagdad St., Building No.12
Tel. : 022 420 148
Mobile : 0599 473 588

Designed By:	Eng. Sina Rahhal	Dwg. No. E-02	
Checked By:	Eng Rania AL-Habash		
Approved By:	-----		
Drawn By:	-----		
Scale:	1/250	Date:	04/2023

- Notes
- (1) All Dimensions Are In Cm.
 - (2) All Levels Are In meter
 - (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
 - ** (4) All rooms & corridors level =+2cm more than toilets

Revisions

NO	DESCRIPTION	DATE
1-	Preliminary Presentation	15/03/2023
2-	Preliminary Design	20/03/2023
3-	Preliminary Design -02	19/04/2023
4-	DRAFT Final Design	
5-	Final Design	



اسم القطر:

تصميم وصيانة مباني خدماتية في
مخيم عسكر القديم - نابلس

رقم القطر:

DoRA/Japan Grantaid/Oldaskar Camp/2022/004

الممول: المنظمة اليابانية من خلال JICA

المالك:

اللجنة الفنية لخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان اللوحة:

مخطط الموقع العام

تصميم الخلايا الشمسية

- حديقة ياسر عرفات

Legend



Designer:

ORAL for Engineering &
Consultation
Palestine - Nablus



Rafadya Street-Jerdoul Bldg.1 Floor
Tel: +972 9 2343015
Email: Oral.office@gmail.com

Al-Birah, Palestine
Bagdad St. . Building No.12
Tel. : 022 420 148
Mobile : 0599 473 588


Designed By:	Eng. Sina Rahhal	Dwg. No. E-03	
Checked By:	Eng Rana AL-Habash		
Approved By:			
Drawn By:			
Scale:	1/250	Date:	04/2023

Notes

- (1) All Dimensions Are In Cm.
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- ***(4) All rooms & corridors level =+2cm more than toilets

Revisions

No	DESCRIPTION	DATE
1-	PRELIMINARY PRESENTATION	18/03/2021
2-	PRELIMINARY DESIGN	20/03/2023
3-	PRELIMINARY DESIGN (02)	19/04/2023
4-	DRAFT FIRST DESIGN	
5-	FINAL DESIGN	

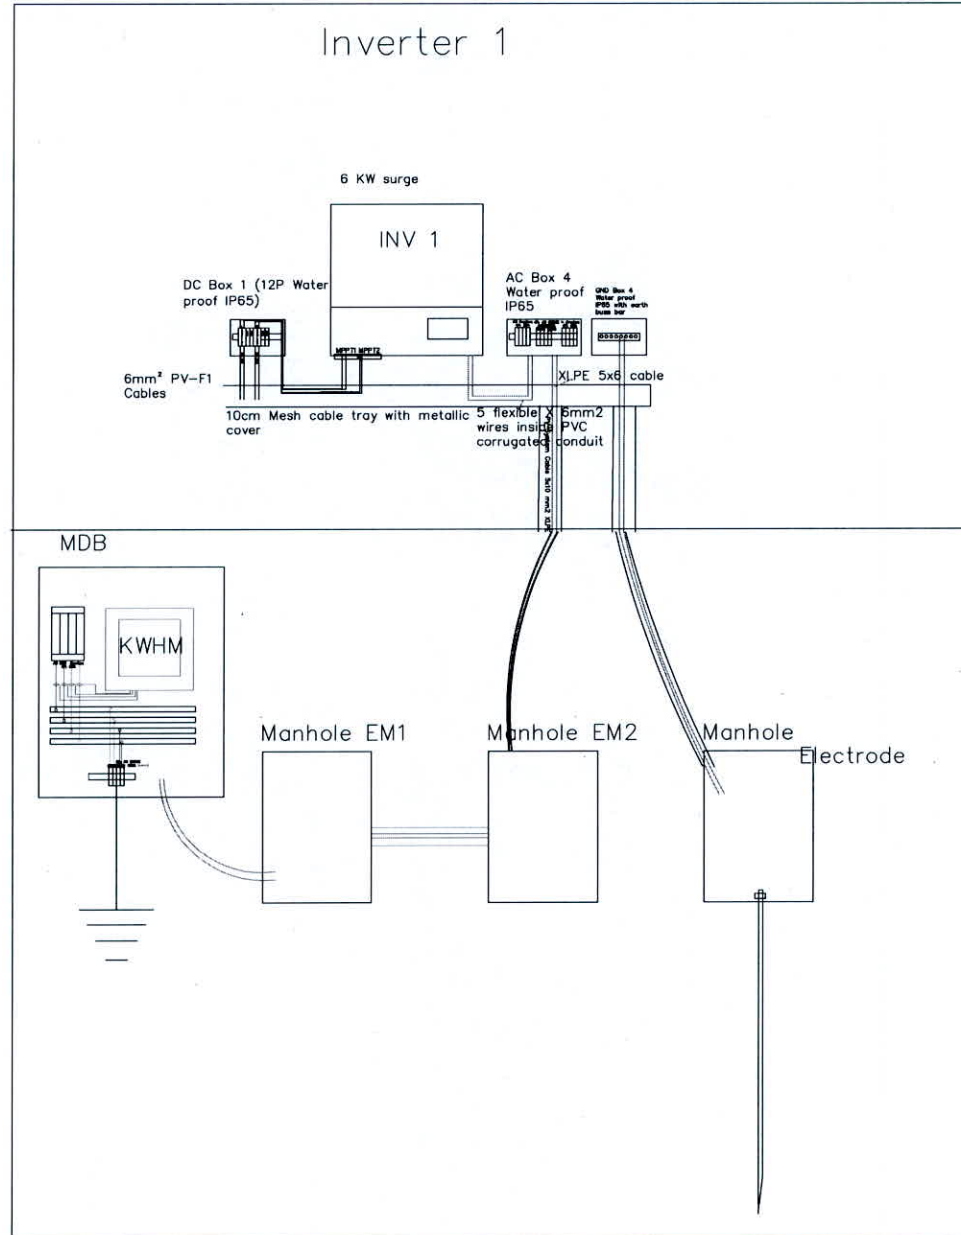

دولة فلسطين

وزارة المالية

25-09-2023

الإدارة العامة للوازم العامة
دائرة العطاءات المركزية

دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
دائرة شؤون اللاجئين

اسم القطر:

تصميم وصيانة مباني خدماتية في
مخيم عسكر القديم - نابلس

رقم القطر:

DoRA/Japan Grant/aid/Oldaskar Camp/2022/004

الممول: المنظمة اليابانية من خلال JICA

المالك:

اللجنة القومية لخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان اللوحة:
مخطط الموقع العام

تصميم الخلايا الشمسية
- مركز الشباب

Legend

	BOUNDARY OF PLOT		CONCRETE
	MASONRY		FORMWORK
	REINFORCEMENT		BRICKWORK
	FOUNDATION		WALL
	COLUMN		SLAB
	STAIRCASE		DOOR
	WINDOW		VENTILATION
	ELEVATION MARK		SECTION MARK
	AXIS MARK		GRID LINE

Designer:
ORAL for Engineering & Consultation
Palestine - Nablus
Rafadya Street-Jendouk Bldg: 1 Floor
Tel: +972 9 2343015
Email: oral.office@gmail.com



Designed By	Eng Sina Rahnal	Dwg. No.		
Checked By	Eng Rana Al-Habash			
Approved By				
Scale	1/250	Date	04/2023	E-01

Notes


- (1) All Dimensions Are In Cm.
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- ** (4) All rooms & corridors level = +2cm more than toilets


No	DESCRIPTION	DATE
1-	Preliminary Presentation	15-03-2023
2-	Preliminary Design	20-03-2023
3-	Preliminary Design (1/2)	17-04-2023
4-	Draft Final Design	
5-	Final Design	

دولة فلسطين
وزارة المالية

25-09-2023

الإدارة العامة للوظائف العامة
دائرة العطاءات المركزية

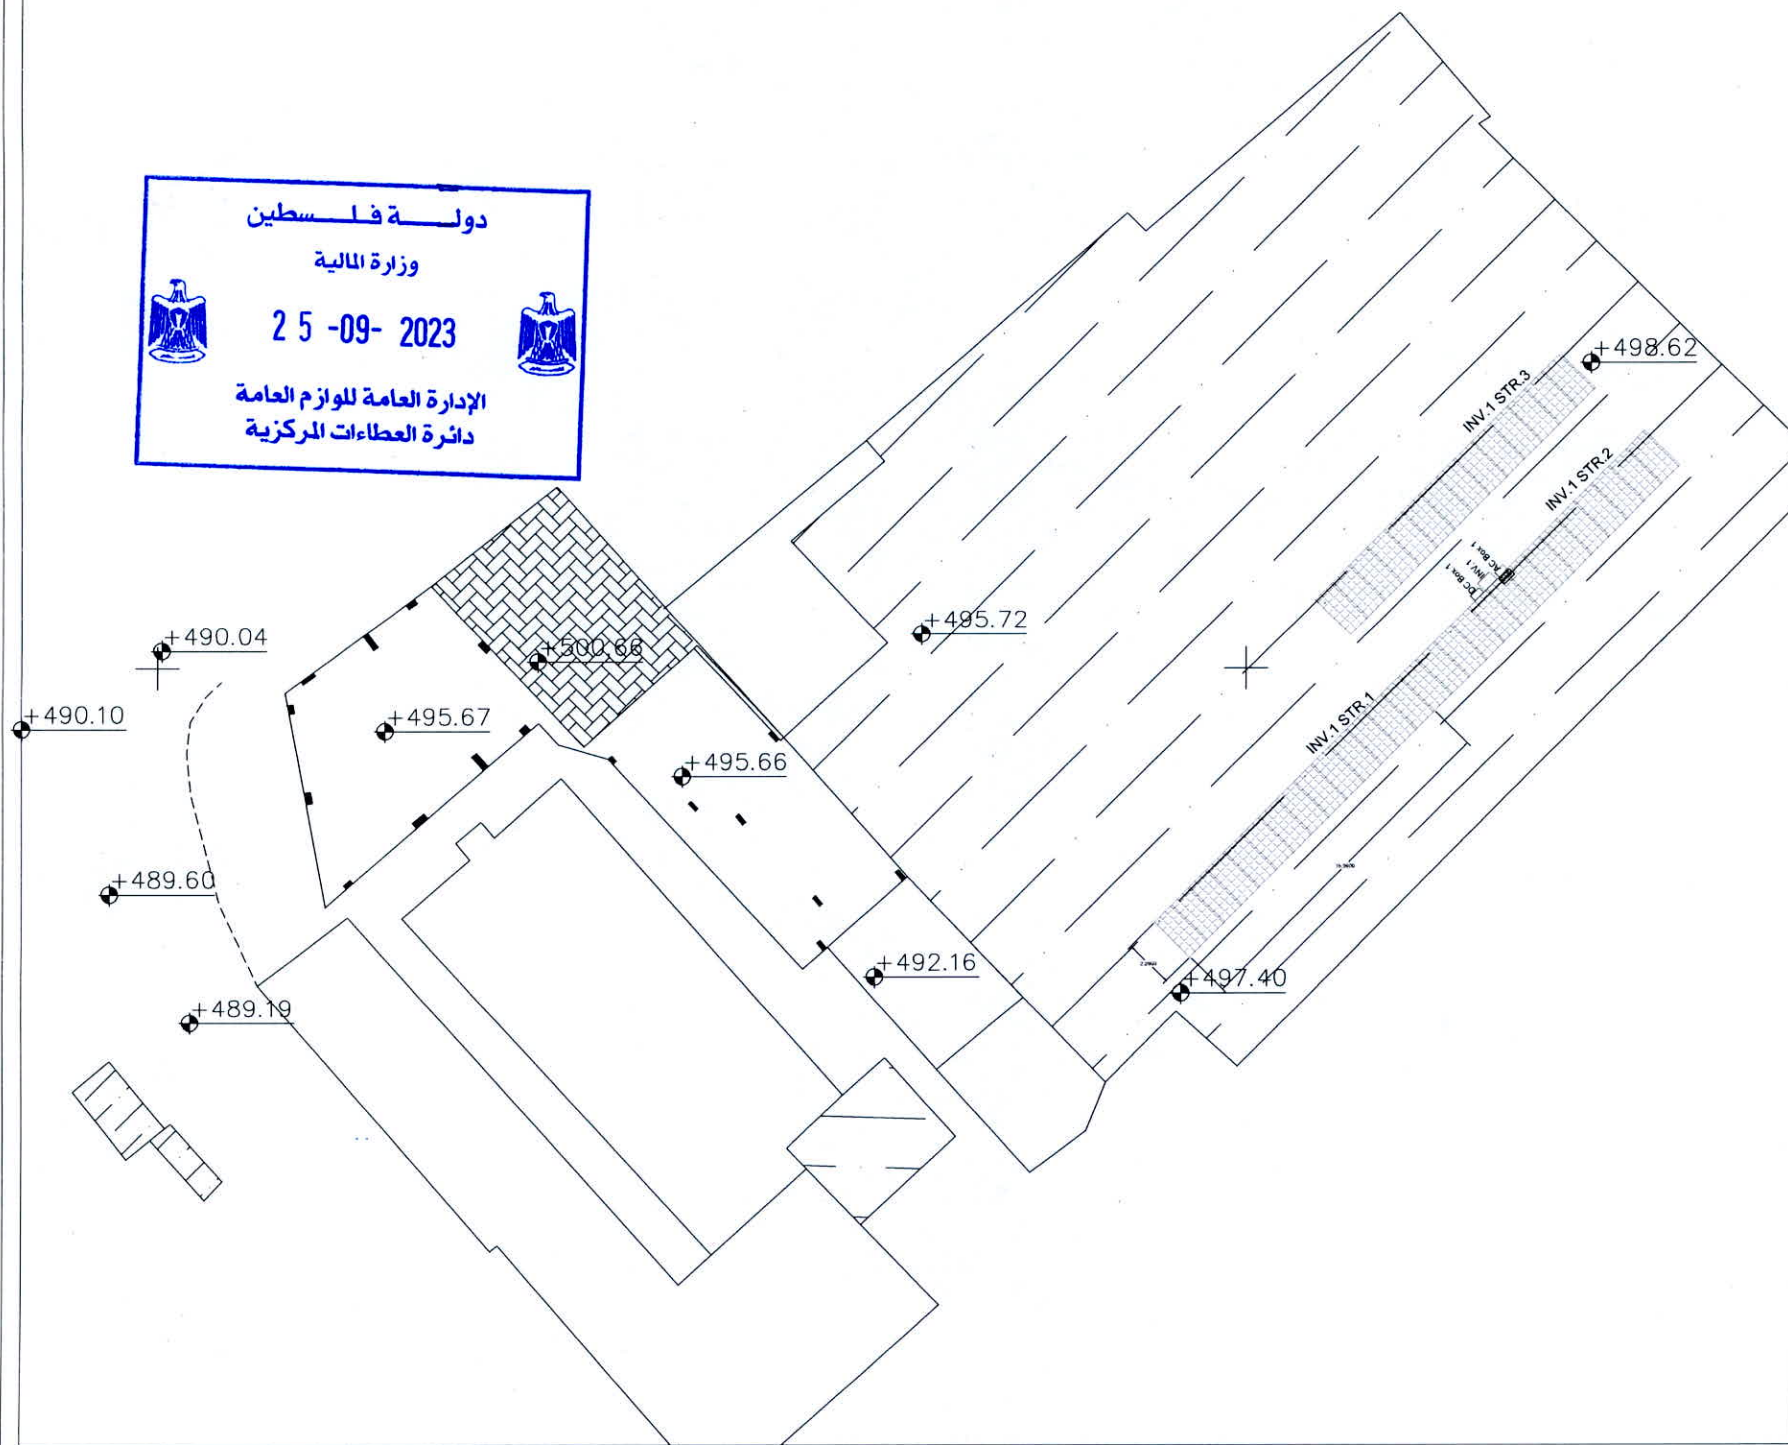

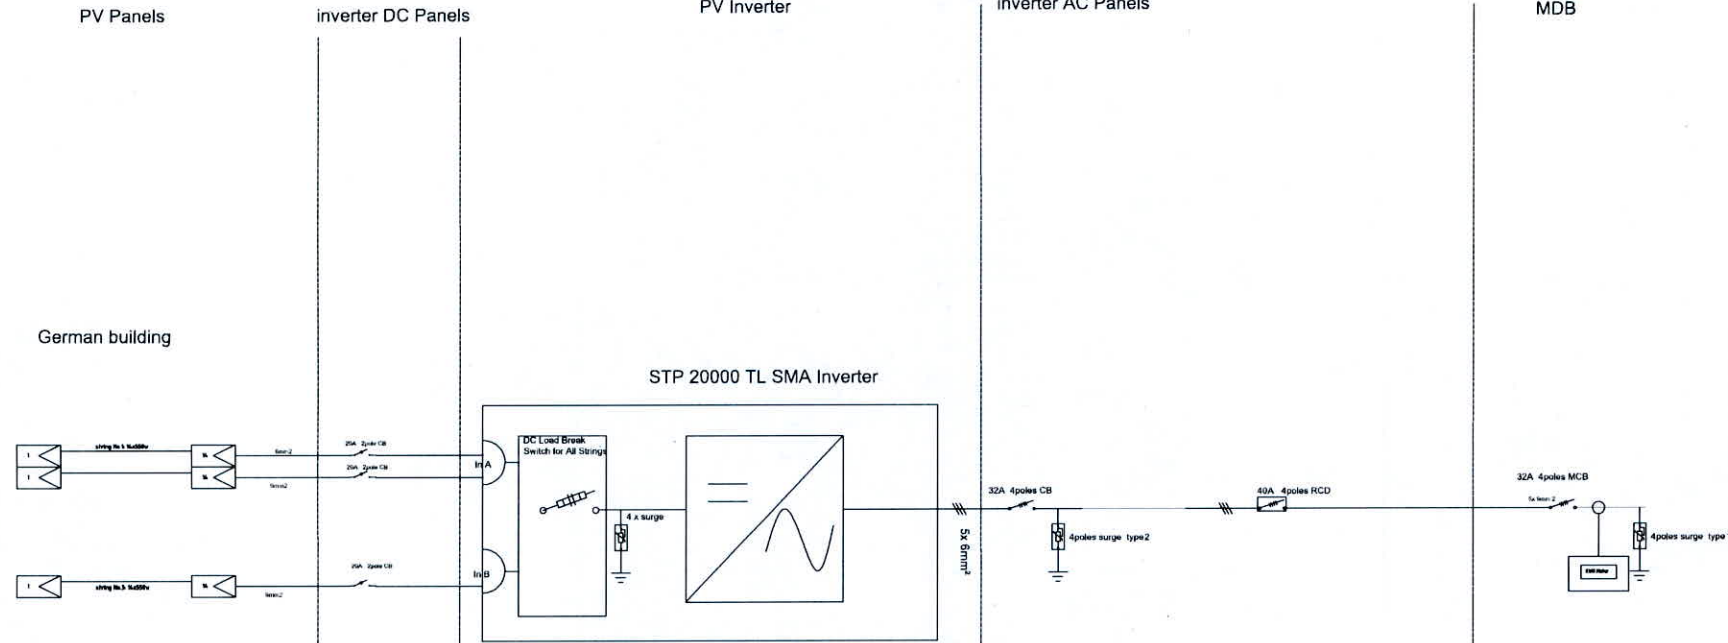

دولة فلسطين
وزارة المالية
25-09-2023
الإدارة العامة للوازم العامة
دائرة العطاءات المركزية

دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
دايرة شؤون اللاجئين

اسم العطاء:
تصميم وصيانة مباني خدماتية في
مخيم عسکر القديم - نابلس

رقم العطاء:
DoRA/Japan Grant/aid/Oldaskar Camp/2022/004


الممول: الحكومة اليابانية من خلال JICA

المالك:
اللجنة الفنية لخدمات مخيم عسکر القديم

عنوان اللوحة:

تصميم الخلايا الشمسية
- مركز الشباب

Legend



Designer:
ORAL for Engineering & Consultation
Palestine - Nablus
Rafadye Street-Jandouf Bldg 1 Floor
Tel: +972 9 2343015
Email: oral.offices@gmail.com

Downloaded By	Eng Sina Alnhal	Dwg. No. E-02
Checked By	Eng Rana AL-Habash	
Approved by		
Scale	1/250	Date: 04/2023

- Notes
- (1) All Dimensions Are In Cm.
 - (2) All Levels Are In meter
 - (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
 - ** (4) All rooms & corridors level = +2cm more than toilets

Revisions

No	DESCRIPTION	DATE
1-	Preliminary presentation	05-03-2023
2-	Preliminary Design	26-03-2023
3-	Preliminary Design (P2)	17-04-2023
4-	DRAFT FINAL Design	
5-	FINAL DESIGN	



اسم الخط:

تصميم وصيانة مباني خدماتية في مخيم عسكر القديم - نابلس

رقم الخط:

DoRA/Japan Grant/aid/Oldaskar Camp/2022/004

الممول: المنظمة اليابانية من خلال JICA

المالك:

اللجنة الفنية لخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان اللوحة:

تصميم الخلايا الشمسية

- مركز الشباب

Legend

	10cm Mesh cable tray with metallic cover		6mm² PV-F1 Cables
	SMA STP20000-TL inverter with embedded DC breaker and DC surge arresters		DC Box 1 (12P Water proof IP65)
	AC Box 4 (Water proof IP65)		XLPE 5x6 cable
	5 flexible X 6mm² wires inside PVC corrugated conduit		MDB
	Manhole		Electrode

Designer:

ORAL for Engineering & Consultation
Palestine - Nablus

Rafedya Street-Jendouli Bldg 1 Floor
Tel: +972 9 2343015
Email: Oral.office99@gmail.com



Designed By	Eng Sina Hathal	Dwg. No.		
Checked By	Eng Rana AL-Habash			
Approved By				
Scale	1/250	Date	04/2023	E-03


Notes

- (1) All Dimensions Are In Cm.
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- *(4) All rooms & corridors level =+2cm more than toilets

Revisions

No	DESCRIPTION	DATE
1-	Preliminary Presentation	10-03-2023
2-	Preliminary Design	29-02-2023
3-	Preliminary Design (2)	17-04-2023
4-	Draft Final Design	
5-	Final Design	

Inverter 1

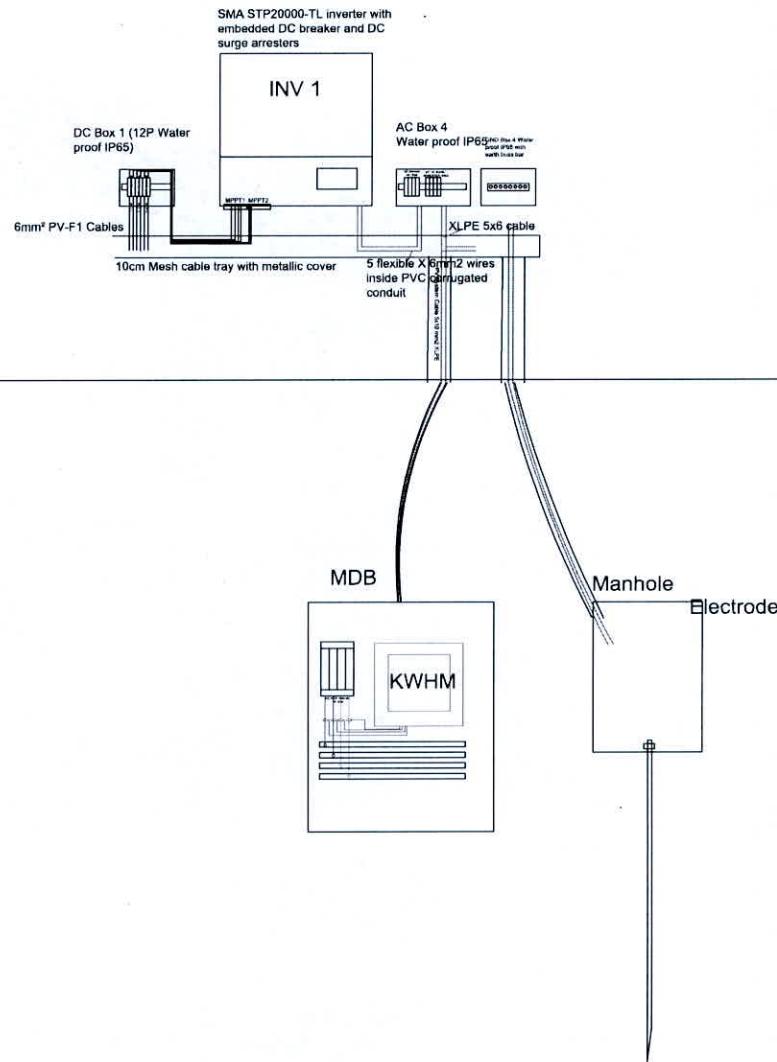

دولة فلسطين

وزارة المالية

25-09-2023


الإدارة العامة للوازم العامة
دائرة العطاءات المركزية



دولة فلسطين
وزارة المالية

25-09-2023

الإدارة العامة للوازم العامة
دائرة العطاءات المركزية

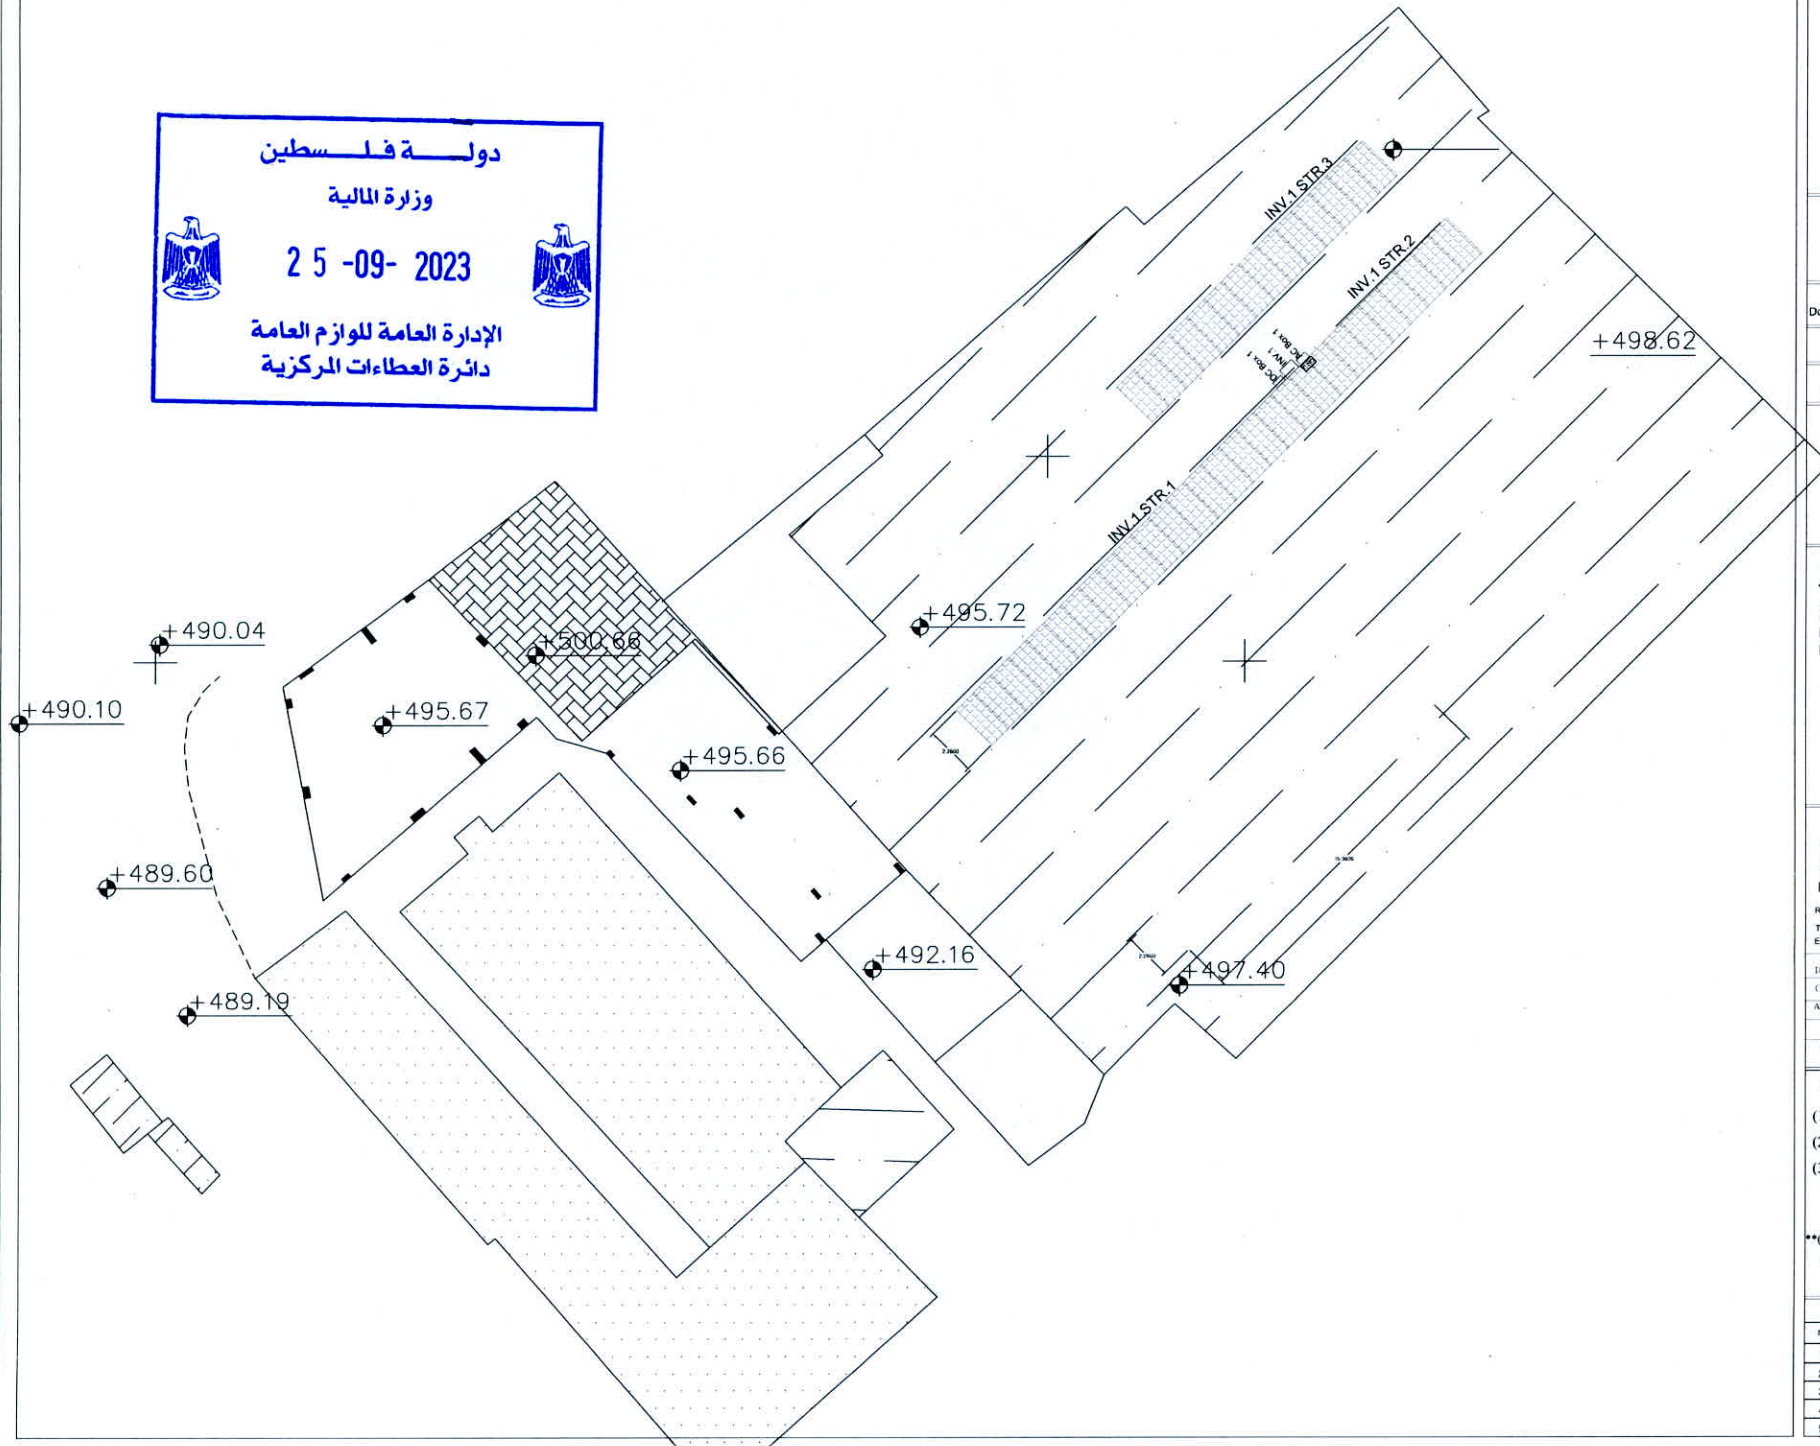

دولة فلسطين



منظمة التحرير الفلسطينية
دائرة شؤون اللاجئين

اسم القطاع:
تصميم وصيانة مباني خدماتية في
مخيم عسكر القديم - نابلس

رقم القطاع:
DoRA/Japan Grant/Oldaskar Camp/2022/004

الممول: المنظمة اليابانية من خلال JICA

المالك:
اللجنة القومية لخدمات مخيم عسكر القديم

عنوان اللوحة:
مخطط الموقع العام
تصميم الخلايا الشمسية
مركز الفنون

Legend

	WINDOW		DOOR
	WALL		FLOOR
	CEILING		ROOF
	STAIRCASE		RAMP
	COLUMN		BEAM
	SECTION LINE		DETAIL LINE
	LEVEL MARKER		GRID LINE

Designer:
ORAL for Engineering & Consultation
Palestine - Nablus

Rafedya Street-Jaroudi Bldg 1 Floor
Tel: +972 9 2343015
Email: Oral.office@gmail.com

Designed By: Eng Sina Rahhal	Dwg. No. E-01
Checked By: Eng Rana AL-Habash	
Approved By: _____	
Scale: 1/250	Date: 04/2023

Notes

- (1) All Dimensions Are In Cm.
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- *(4) All rooms & corridors level =+2cm more than toilets

No	DESCRIPTION	DATE
1-	Preliminary Presentation	10-03-2023
2-	Preliminary Design	20-03-2023
3-	Preliminary Design #02	17-04-2023
4-	Draft Final Design	
5-	Final Design	



Legend

	4-pole surge type 1		4-pole surge type 2
	32A 4-pole MCB		40A 4-pole RCD
	32A 4-pole CB		4-pole surge type 2
	4-pole surge type 1-2		5kV GMR
	4-pole surge type 1-2		4-pole surge type 1-2

Designer:
ORAL for Engineering & Consultation
Palestine - Nablus
Rafedya Street-Jardoul Bldg. 1 Floor
Tel: +972 9 2343015
Email: Oral.offices@gmail.com

Designed By: Eng Sina Rahhal	Dwg. No. E-02
Checked By: Eng Rana AL-Hebash	
Approved By: _____	
Scale: 1/250	Date: 04/2023

- Notes
- (1) All Dimensions Are In Cm.
 - (2) All Levels Are In meter
 - (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
 - ** (4) All rooms & corridors level =+2cm more than toilets

Revisions		
NO	REVISION CODE	DATE
1-	Preliminary Presentation	15/03/2023
2-	Preliminary Design	29/03/2023
3-	Preliminary Design #2	17/04/2023
4-	Draft Final Design	
5-	Final Design	

PV Panels


inverter DC Panels

PV Inverter

inverter AC Panels

MDB

German building

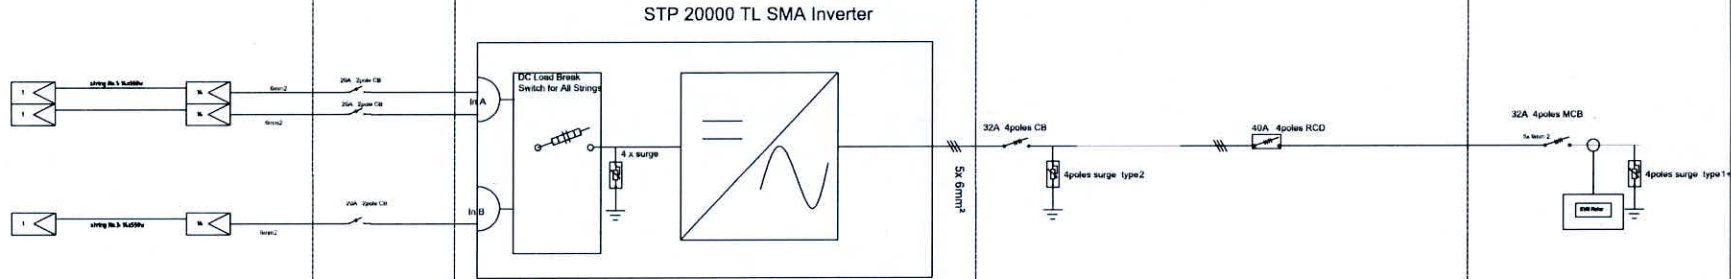

دولة فلسطين

وزارة المالية

25-09-2023



الإدارة العامة للوازم العامة
دائرة العطاءات المركزية



Legend

	6mm² PV-F1 Cables		DC Box 1 (12P Water proof IP65)
	SMA STP20000-TL inverter with embedded DC breaker and DC surge arresters		AC Box 4 Water proof IP65
	10cm Mesh cable tray with metallic cover		XLPE 5x6 cable
	5 flexible XLPE 2 wires inside PVC corrugated conduit		MDB
	Manhole		Electrode

Designer:

ORAL for Engineering & Consultation
Palestine - Nablus



Rafedya Street-Jandoul Bldg:1 Floor

Tel: +972 9 2343015

Email: Oral.office96@gmail.com

Designed By:	Eng Sina Rahhal	Dwg. No.		
Checked By:	Eng Rana Al-Habash			
Approved By:				
Scale:	1/250	Date:	04/2023	E-03


Notes

- (1) All Dimensions Are In Cm.
- (2) All Levels Are In meter
- (3) Any missing or unclear detail and all fastening systems for all elements shall be approved by the Supervisor.
- ** (4) All rooms & corridors level =+2cm more than toilets.

Revisions

No.	DESCRIPTION	DATE
1-	Preliminary Procurement	05.03.2023
2-	Preliminary Design	29.02.2023
3-	Preliminary Design #02	17.04.2023
4-	Final Design	
5-	Final Design	

Inverter 1

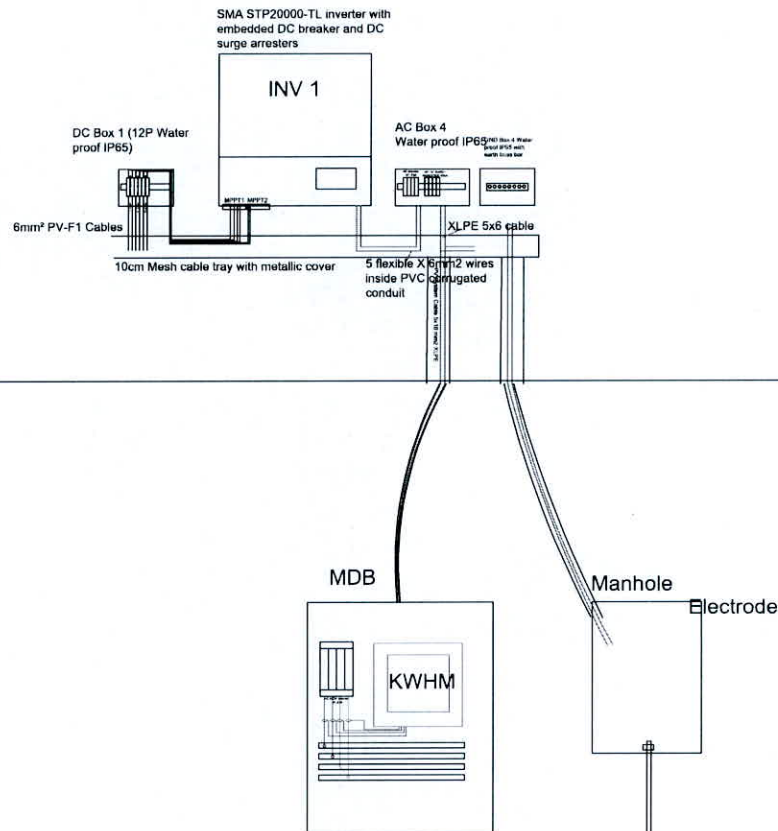

الفحوصات والتفتيش

سيتم إجراء الفحوصات والاختبارات التالية:

قائمة الفحوصات والتفتيش		
اسم ووصف الفحص و/أو التفتيش	وصف ملخص لكل بند	الرقم
PV panels string voltage test	PV panels	1
PV inverter startup and commissioning	Inverter	2
DC panel inspection test	DC panel	3
AC panel inspection test	AC panel	4
ground test	Earthing system	5
Start up and comissioning	General system	6

الجزء الثالث :العقد



القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

جدول المحتويات

79.....	1. التعريفات
79.....	2. وثائق العقد.....
80.....	3. ممارسات الفساد والاحتيال.....
80.....	4. التفسير
81.....	5. اللغة
81.....	6. انتلاف الشركات
81.....	7. مذكرات التبليغ.....
81.....	8. القانون الحاكم.....
81.....	9. حل النزاعات.....
82.....	10. نطاق التوريد
82.....	11. التسليم والوثائق.....
82.....	12. مسؤوليات المورد
82.....	13. قيمة العقد
82.....	14. شروط الدفع.....
83.....	15. الضرائب والرسوم.....
83.....	16. كفاءة حسن التنفيذ.....
83.....	17. حقوق النشر.....



18. سرية المعلومات 83.....
19. عقود الباطن 84.....
20. المواصفات والمقاييس 84.....
21. التغليف والوثائق 84.....
22. التأمين 85.....
23. الفحص والتفتيش 85.....
24. غرامات التأخير 86.....
25. الضمانة المصنعية 86.....
26. التحصين من انتهاك براءات الاختراع 87.....
27. التغيير في القوانين والأنظمة 87.....
28. القوة القاهرة 88.....
29. أوامر التغيير وتعديل العقد 88.....
30. تمديد المدة 89.....
31. فسخ العقد 89.....
32. نقل الحقوق 90.....

1. التعريفات

1.1 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في الشروط العامة والخاصة للعقد المعاني المدرجة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

العقد: يعني اتفاقية العقد المبرمة بين الجهة المشتري والمورد، بالإضافة إلى وثائق العقد المشار إليها في هذه الاتفاقية، بما فيها جميع المرفقات والملاحق وأية وثائق أخرى مشار إليها في الاتفاقية.

وثائق العقد: تعني الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد، بما في ذلك التعديلات.

قيمة العقد: تعني المبلغ الذي يدفع للمورد كما هو محدد في اتفاقية العقد والخاضع للزيادة أو التخفيض أو التعديل وفقاً لشروط العقد.

اليوم: يعني اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.

الإنجاز: يعني تنفيذ المورد للخدمات المتعلقة باللوازم بما يتوافق مع الشروط والبنود المدرجة في العقد.

اللوازم: تعني الأموال المنقولة أيا كان نوعها ووصفها، والخدمات المتعلقة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز قيمة اللوازم نفسها، والأموال المنقولة تعني السلع والمواد الخام والآلات والمعدات و/أو المواد الأخرى التي يجب على المورد تقديمها للجهة المشتري بموجب العقد.

الحكومة: تعني حكومة دولة فلسطين.

الجهة المشتري: تعني الجهة التي تقوم بشراء اللوازم بموجب العقد والمحددة في الشروط الخاصة للعقد.

الخدمات المتعلقة باللوازم: تعني الخدمات المرافقة لتوريد اللوازم، مثل التأمين والتركيب والتدريب والصيانة المبدئية وغيرها من التزامات المورد بموجب العقد.

متعاقد الباطن: تعني أي شخص طبيعي، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من الاثنين، يقوم بالتعاقد مع المورد لتأمين جزء من اللوازم المطلوبة أو تنفيذ أي جزء من الخدمات المتعلقة.

المورد: يعني الشخص الذي يقوم بموجب العقد المبرم مع الجهة المشتري بتوريد اللوازم.

موقع المشروع: يعني المكان المذكور في الشروط الخاصة للعقد، إن كان ينطبق.

2. وثائق العقد

1.2 تقرأ اتفاقية العقد كوحدة متكاملة، وتكون جميع الوثائق المكونة للعقد (وجميع أجزاءها) مترابطة ومتكاملة ويفسر بعضها البعض وفق ترتيب الأسبقية المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.



3. ممارسات الفساد والاحتيال

1.3 تشترط الحكومة الامتثال لسياساتها فيما يتعلق بممارسات الفساد والاحتيال على النحو المبين في ملحق الشروط العامة للعقد.

4. التفسير

1.4 إذا تطلب السياق ذلك قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح.

2.4 شروط التجارة الدولية INCOTERMS:

أ. ما لم يتعارض مع أي حكم من أحكام العقد، يكون معنى أي مصطلح تجارة، وحقوق والتزامات الأطراف بموجبه، على النحو الذي يحدده إنكوترمز.

ب. تحتكم المصطلحات CFR، FCA، CIP، DDP، EXW والمصطلحات الأخرى المشابهة، عندما تستخدم، إلى القواعد المقررة في الطبعة الحالية من شروط التجارة الدولية المحددة في الشروط الخاصة للعقد والصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس - فرنسا.

3.4 كامل الاتفاقية:

يتكون العقد من كامل الاتفاقية بين الجهة المشتري والمورد، ويلغي جميع المراسلات والمفاوضات والاتفاقيات التي تمت بين الطرفين قبل تاريخ العقد.

4.4 التعديل:

لن يعتبر أي تغيير أو تعديل على العقد نافذاً إلا إذا كان خطياً، ويحمل تاريخاً ويشير إلى العقد بشكل محدد، كما يجب أن يكون موقعا من ممثل مفوض حسب الأصول من كلا الطرفين.

5.4 عدم التنازل:

أ. مع مراعاة الفقرة 5.4 (ب) من الشروط العامة للعقد، لن يؤثر أو يحد أو يجحف أي تساهل أو تأخير أو تريث أو إهمال في تطبيق أي من بنود أو شروط العقد أو منح الوقت، من قبل أي من الطرفين على أي من حقوق الطرف الآخر الواردة في العقد، وكذلك لا يمثل أي تنازل من كلا الطرفين عن أي خرق في العقد تنازلاً عن خرق لاحق أو خروق لاحقة للعقد.

ب. أي تنازل من قبل أي من الطرفين عن حقوق أو صلاحيات أو تعويضات بموجب العقد يجب أن يكون خطياً، ومؤرخاً، وموقعاً من قبل ممثل مفوض من الطرف المتنازل، كما يجب أن يحدد هذا التنازل الخطي الحق وإلى أي مدى تم التنازل عنه.

6.4 تجزئة العقد

إذا تبين أن أحد أحكام أو شروط العقد ممنوعة أو باطلة أو غير قابلة للتطبيق، فإن هذا المنع أو البطلان أو عدم القدرة على التطبيق لن يؤثر على شرعية أو تطبيق أي من الأحكام والشروط الأخرى في العقد.



5. اللغة

- 1.5 يجب أن يكتب العقد وجميع المراسلات والوثائق المتصلة به والمتبادلة بين الجهة المشتري والمورد باللغة المحددة في الشروط الخاصة للعقد، ويمكن أن تكون الوثائق المساندة والمطبوعات التي تعتبر جزءاً من العقد بلغة أخرى على أن تكون مرفقة بترجمة طبق الأصل باللغة المحددة، وتعتمد الترجمة لغايات تفسير العقد.
- 2.5 على المورد أن يتحمل جميع نفقات ترجمة أية وثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية دقة الترجمة للوثائق التي يقدمها.

6. ائتلاف الشركات

- 1.6 إذا كان المورد ائتلاف شركات أو اتحاد، يكون جميع أعضاء الائتلاف أو الاتحاد مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ العقد مجتمعين ومنفردين، وعليهم أن يعينوا أحدهم كمفوض له صلاحية إلزام الائتلاف أو الاتحاد، ولا يجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة أي من ائتلاف الشراكة أو الاتحاد دون موافقة الجهة المشتري المسبقة على ذلك.

7. مذكرات التبليغ

- 1.7 يجب أن يكون أي تبليغ موجه من أحد الأطراف إلى الآخر في تنفيذ العقد خطياً ومرسلاً إلى العنوان المحدد في الشروط الخاصة للعقد، و"خطياً" تعني مكتوباً مع إثبات بالاستلام.
- 2.7 تعتبر المذكرة نافذة من تاريخ استلامها أو من تاريخ سريانها، أيهما يأتي لاحقاً.

8. القانون الحاكم

- 1.8 يحتكم العقد ويفسر بحسب القوانين المتبعة في دولة فلسطين إلا إذا نص على غير ذلك في الشروط الخاصة للعقد.

9. حل النزاعات

- 1.9 على الجهة المشتري والمورد أن يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ينشأ بينهما بموجب العقد أو فيما يتعلق بالعقد ودياً عن طريق المفاوضات غير الرسمية والمباشرة.
- 2.9 في حالة فشل الطرفين في التوصل إلى حل مرضي للنزاع بالتراضي بعد مرور 28 يوماً، يتم اللجوء إلى حل النزاعات حسب الإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم لدولة فلسطين، إلا إذا نصت الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك.
- 3.9 بغض النظر عن الإشارة إلى التحكيم:
- (أ) يستمر الطرفان في تنفيذ واجباتهم التعاقدية ما لم يتفقا على غير ذلك، و
- (ب) تدفع الجهة المشتري أية أموال مستحقة للمورد بموجب العقد.



10. نطاق التوريد

1.10 يجب أن تكون اللوازم مطابقة لتلك المحددة في جدول المتطلبات.

11. التسليم والوثائق

1.11 بمقتضى الفقرة 1.29 من الشروط العامة للعقد، يكون تسليم اللوازم وإنجاز تنفيذ الخدمات المتعلقة بها مطابقاً لجداول التسليم والتنفيذ المذكورة في جدول المتطلبات، ويجب أن يؤمن المورد تفاصيل الشحن وأية وثائق أخرى وفق ما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد.

12. مسؤوليات المورد

1.12 يجب على المورد أن يقوم بتوريد كافة اللوازم الواردة في نطاق التوريد بما يتوافق مع الفقرة 10 من الشروط العامة للعقد، ووفق جداول التسليم والتنفيذ المحددة في الفقرة 11 من الشروط العامة للعقد.

13. قيمة العقد

1.13 يجب ألا تختلف المبالغ التي يتقاضاها المورد في العقد من الجهة المشتريّة مقابل اللوازم عن تلك المحددة من قبله في عطائه إلا إذا نصت الشروط الخاصة للعقد على مراجعة الأسعار.

14. شروط الدفع

- 1.14 يتم دفع قيمة العقد بما في ذلك الدفعات المقدمة (إذا كان ذلك ينطبق) كما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد.
- 2.14 يجب أن يقدم المورد مطالبة مالية خطية للجهة المشتريّة، مرفقة بالفواتير التي تصف اللوازم التي تم توريدها والخدمات المتعلقة بها التي تم تنفيذها، وبالوثائق الضرورية وفق الفقرة 11 من الشروط العامة للعقد، وعند إتمام جميع الالتزامات المبرمة في العقد.
- 3.14 يجب أن تصرف الجهة المشتريّة الدفعات حسب متطلبات النظام المالي الفلسطيني وبعد تقديم كافة معززات الصرف حسب الأصول.
- 4.14 يتم صرف الدفعات المستحقة للمورد بموجب هذا العقد بالعملة أو العملات التي استخدمت في تقديم العطاء.
- 5.14 في حالة تأخرت الجهة المشتريّة عن الدفع للمورد ضمن الفترة المنصوص عليها في الشروط الخاصة للعقد، تقوم الجهة المشتريّة بدفع فائدة للمورد عن قيمة الدفعة أو الدفعات المتأخرة بموجب النسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد وعن الفترة الممتدة حتى إتمام الدفع.



15. الضرائب والرسوم

1.15 تشمل الأسعار جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في دولة فلسطين ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك.

16. كفالة حسن التنفيذ

1.16 إذا كانت كفالة حسن التنفيذ مطلوبة في الشروط الخاصة للعقد، فإن على المورد أن يسلم هذه الكفالة للجهة المشتري للمدة المحددة وبالقيمة المحددة في الشروط الخاصة للعقد خلال الفترة المنصوص عليها في كتاب التبليغ بإحالة العقد (خطاب الإحالة).

2.16 يتم تسهيل كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها لصالح الجهة المشتري كتعويض عن أي خسارة تنتج عن إخفاق المورد في الانتهاء من تنفيذ التزاماته بموجب العقد.

3.16 يجب أن تكون كفالة حسن التنفيذ، إذا كانت مطلوبة، وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في الشروط الخاصة للعقد، أو بأي شكل آخر تعتمد عليه الجهة المشتري.

4.16 تعيد الجهة المشتري إلى المورد كفالة حسن التنفيذ بعد مرور 28 يوماً على انتهاء المورد من تنفيذ جميع التزاماته بموجب العقد بما في ذلك أي التزامات تخص الضمانة المصنعية للوالم أو كفالة الصيانة، إلا إذا نصت الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك.

17. حقوق النشر

1.17 حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد الأخرى التي تحتوي على بيانات ومعلومات قدمها المورد إلى الجهة المشتري تبقى مسجلة باسم المورد، أما إذا تم تقديمها إلى الجهة المشتري من قبل طرف ثالث بما في ذلك موردو المواد إما مباشرة أو من خلال المورد تبقى حقوق النشر في هذه الحالة مسجلة باسم هذا الطرف الثالث.

18. سرية المعلومات

1.18 تلتزم كل من الجهة المشتري والمورد بالسرية التامة، وبعدم الإفصاح عن أية وثائق أو بيانات أو معلومات تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد لأي طرف ثالث، سواء قدمت هذه المعلومات قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو بعد إنجازه أو فسخه، دون الحصول على الموافقة الخطية من الطرف الثاني، ويستثنى من هذا أية معلومات أو بيانات أو وثائق يحصل عليها المورد من الجهة المشتري ويحتاجها لينفذ جزءاً من العقد من خلال متعاقد بالباطن، وفي هذه الحالة يجب على المورد أن يحصل على التزام بالسرية من المتعاقد بالباطن مشابه لذلك الذي التزم به بموجب الفقرة 18 من الشروط العامة للعقد.

2.18 لا يحق للجهة المشتري أو المورد استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يحصلان عليها من الطرف الثاني لأي غرض لا يتعلق بالعقد المبرم بينهما.

3.18 التزام الطرفين بالفقرة الفرعية 1.18 و 2.18 من الشروط العامة للعقد لا يسري على المعلومات التالية:



- أ. إذا احتاجت الجهة المشتريّة أو المورد إطلاع أي جهة أخرى مشاركة في تمويل المشروع على هذه المعلومات؛
- ب. إذا دخلت هذه المعلومات في المجال العام لسبب خارج عن إرادة الطرف المعني؛
- ت. إذا تمكن الطرف المعني أن يثبت امتلاكه للمعلومات وقت كشفها وأنه لم يحصل عليها قبل ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من الطرف الآخر؛ أو
- ث. إذا حصل عليها أحد الطرفين بشكل قانوني من طرف ثالث غير ملزم بالتعهد بالسرية.
- 4.18 نصوص الفقرة 18 من الشروط العامة للعقد المذكورة أعلاه لا تعدل بأي شكل من الأشكال أي تعهد بالسرية معطى من قبل أي من الطرفين قبل تاريخ توقيع العقد فيما يتعلق بالتوريدات أو أي جزء منها.
- 5.18 تبقى نصوص الفقرة 18 من الشروط العامة للعقد ملزمة حتى بعد إنجاز العقد أو فسخه لأي سبب كان.

19. عقود الباطن

- 1.19 على المورد أن يعلم الجهة المشتريّة خطياً بجميع عقود الباطن المتعلقة بتنفيذ العقد إذا لم يكن ذلك محدداً مسبقاً في العطاء، ولا يعفي هذا التبليغ سواء كان في العطاء أو في مرحلة لاحقة المورد من التزاماته أو واجباته أو مسؤولياته بموجب العقد.
- 2.19 يلتزم متعاقدو الباطن بنصوص الفقرة 3 من الشروط العامة للعقد.

20. المواصفات والمقاييس

- 1.20 المواصفات الفنية والمخططات
1. يجب أن تتطابق اللوازم الموردّة بموجب العقد بالمواصفات والمقاييس الفنية الواردة في القسم السابع -جدول المتطلبات، وفي حال عدم ذكر مقياس، فالمقياس يجب أن يساوي أو يتفوق على المقاييس الرسمية المعتمدة في دول منشأ اللوازم أو لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أو أي هيئة وطنية أخرى ذات علاقة.
2. يحق للمورد أن يخلي مسؤوليته عن أي تصميم، أو بيانات، أو مخططات، أو مواصفات أو وثائق أو تعديلات مقدمة أو مصممة من قبل الجهة المشتريّة أو بالنيابة عنها، على أن يسلم مذكرة بإخلاء المسؤولية للجهة المشتريّة.
3. أينما تمت الإشارة في العقد إلى المقاييس والكودات التي يجب تنفيذ هذا العقد بناء عليها، فإن الإصدار أو النسخة المعدلة المعتمدة لهذه المقاييس والكودات هي تلك المحددة في جدول المتطلبات، ويجب أن يسبق تطبيق أي تعديل على هذه المقاييس والكودات موافقة الجهة المشتريّة، ويجب أن يتم التعامل معها بما يتناسب مع الفقرة 29 من الشروط العامة للعقد.

21. التغليف والوثائق

- 1.21 يجب على المورد أن يؤمن شحن اللوازم إلى وجهتها النهائيّة المذكورة في العقد، بطريقة تضمن عدم إتلافها أو إلحاق أي ضرر بها، ويجب أن يكون التغليف طوال فترة النقل كاف لتحمّل التعامل الخشن والتعرض لدرجات الحرارة القاسية، والأملاح



والأمتار والتخزين في أماكن مفتوحة، كما يجب أن يراعى حجم ووزن صناديق التغليف بُعد الوجهة النهائية للوازم وغياب مرافق التعامل مع الحمولات الثقيلة في جميع مراحل النقل.

2.21 يجب أن تتوافق عملية التغليف، ووضع العلامات المناسبة والتوثيق داخل وخارج رزم الشحن مع المتطلبات الخاصة المنصوص عليها في العقد، أو أية متطلبات أخرى محددة في الشروط الخاصة للعقد، أو أي تعليمات أخرى صادرة عن الجهة المشترية.

2.2. التأمين

1.22 يجب التأمين على اللوازم بموجب العقد ضد الضياع أو التلف الناتج عن التصنيع والنقل والتخزين والتسليم إلا إذا نص على غير ذلك في الشروط الخاصة للعقد.

2.3. الفحص والتفتيش

1.23 يجب على المورد أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بالفحوصات و/أو التفتيش اللازم على اللوازم والخدمات المتعلقة بها والمحددة في الشروط الخاصة للعقد.

2.23 يمكن أن يتم الفحص والتفتيش في مقر المورد أو المتعاقد بالباطن الذي تعاقده مع المورد، أو عند التسليم و/أو عند وصولها إلى وجهتها النهائية أو أي مكان آخر في فلسطين وفق ما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد، وفي حالة أجراء الفحص في مقر المورد أو المتعاقد بالباطن الذي تعاقده مع المورد، فبمراعاة الفقرة الفرعية 3.23 من الشروط العامة للعقد على المورد توفير جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لفريق الفحص بما في ذلك المخططات وبيانات الإنتاج دون أن يشكل ذلك تكلفة إضافية على الجهة المشترية.

3.23 يحق للجهة المشترية أو ممثل عنها حضور الفحص أو التفتيش بموجب الفقرة الفرعية 3.23 من الشروط العامة للعقد، شريطة أن تتحمل الجهة المشترية جميع تكاليفه ونفقاته الشخصية الناتجة عن حضوره، شاملاً على سبيل المثال لا الحصر تكاليف السفر والإقامة.

4.23 على المورد أن يعطي إخطاراً مسبقاً للجهة المشترية قبل إجرائه للفحص والاختبار، يعلمه فيه بالتاريخ والمكان الذي سيجري فيهما، وعليه أن يحصل على أي تصريح أو موافقة لازمة من أي طرف ثالث ذي علاقة أو مصنع لحضور الجهة المشترية أو ممثلها مثل هذا الفحص و/أو التفتيش.

5.23 يحق للجهة المشترية أن تطلب من المورد القيام بأي فحص و/أو تفتيش غير مدرج في العقد إذا وجدته ضرورياً للتأكد من أن خصائص وأداء هذه اللوازم مطابق للمواصفات والكودات والمقاييس الفنية المبينة في العقد، بشرط أن تضاف التكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على المورد لإجراء هذا الفحص و/أو التفتيش إلى قيمة العقد، وان يؤخذ بعين الاعتبار أي تأخير في تواريخ تسليم اللوازم وتواريخ إنجاز الخدمات ذات العلاقة والالتزامات الأخرى المتأثرة والذي يسببه هذا التفتيش و/أو الفحص في سير التصنيع و/أو تنفيذ الموردين لالتزاماتهم بموجب العقد.

6.23 على المورد أن يقدم تقريراً للجهة المشترية بنتائج جميع عمليات الفحص والتفتيش التي يتم إجراؤها.



- 7.23 يحق للجهة المشتري رفض اللوازم أو أي جزء منها يثبت الفحص و/أو التفتيش عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى المورد أن يقوم بإصلاح أو بتبديل هذه اللوازم المرفوضة أو إجراء التعديلات اللازمة عليها لجعلها مطابقة للمواصفات على نفقته الخاصة، ويعيد إجراء الفحص و/أو التفتيش على نفقته بعد إعطاء إشعار مسبق للجهة المشتري بحسب الفقرة الفرعية 4.23 من الشروط العامة للعقد.
- 8.23 إن إجراء أي فحص و/أو تفتيش وحضور الجهة المشتري أو ممثل عنها وإصدار أي تقرير مطلوب بموجب الفقرة الفرعية 6.23 من الشروط العامة للعقد، لا يعفي المورد من أي من الكفالات أو الالتزامات الأخرى المبينة في العقد.

24. غرامات التأخير

- 1.24 باستثناء البنود المنصوص عليها في الفقرة 28 من الشروط العامة للعقد، فإنه في حالة أخفق المورد في تسليم جميع اللوازم المطلوبة، أو أي جزء منها، في موعد (مواعيد) التسليم المحددة في العقد، يحق للجهة المشتري دون إجحاف ببنود العقد الأخرى، خصم مبلغ من قيمة العقد كغرامات تأخير، مساو للنسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد من سعر اللوازم المتأخر تسليمها أو الخدمات غير المنفذة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي، وفي حالة الوصول إلى الحد الأعلى المحدد في الشروط الخاصة للعقد يحق للجهة المشتري فسخ العقد بموجب الفقرة 31 من الشروط العامة للعقد.

25. الضمانة المصنعية

- 1.25 يضمن المورد بان تكون جميع اللوازم جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن كافة التحسينات في التصميم والمواد ما لم يذكر غير ذلك في العقد.
- 2.25 بمراعاة الفقرة الفرعية 1.20 (ب) من الشروط العامة للعقد، فعلى المورد أن يضمن خلو اللوازم من أية عيوب ناتجة عن أي إغفال منه أو ناتجة عن التصميم أو المواد أو المصنعية، والتي قد تظهر تحت ظروف الاستخدام الطبيعية الموجودة في دولة فلسطين.
- 3.25 ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك، يجب أن يستمر سريان مفعول ضمان اللوازم أو أي جزء منها (12) شهراً من تاريخ التسليم والموافقة عليها في موقع التسليم المحدد في الشروط الخاصة للعقد.
- 4.25 على الجهة المشتري إبلاغ المورد حول أية عيوب تظهر في اللوازم وطبيعة هذه العيوب مرفقة بكل الدلائل الموجودة فور اكتشافها، وعلى الجهة المشتري إتاحة الفرصة المناسبة للمورد ليقوم بفحص هذه العيوب.
- 5.25 يقوم المورد بإصلاح أو تبديل هذه اللوازم أو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكلفة إضافية على الجهة المشتري عند استلامه مثل هذا البلاغ، وذلك خلال الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد.
- 6.25 إذا أخفق المورد خلال الفترة المذكورة في الشروط الخاصة للعقد في إصلاح أو تبديل اللوازم يحق للجهة المشتري خلال فترة معقولة أن تأخذ أي إجراء إصلاحي تراه ضرورياً على نفقة ومسئولية المورد ودون الإجحاف بأي من حقوق المورد الأخرى في العقد.



26. التحصين من انتهاك براءات الاختراع

1.26 على المورد، وبمراعاة التزام الجهة المشتريّة بالفقرة الفرعية 2.26 من الشروط العامة للعقد، أن يحصن ويبرئ الجهة المشتريّة والموظفين والمسؤولين الذين يعملون فيها من وضد جميع القضايا أو الأفعال أو الإجراءات الإدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف، أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد تتعرض لها الجهة المشتريّة نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءات الاختراع، أو النماذج أو التصميم المسجلة أو العلامات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد بسبب ما يلي:

أ. تركيب اللوازم من قبل المورد أو استخدامها في الدولة حيث يوجد الموقع؛ و

ب. بيع منتجات هذه اللوازم في أي دولة كانت.

هذا التحصين لا يغطي أي استخدام آخر لهذه اللوازم أو أي جزء منها في غير الغرض المنصوص عليه أو الذي يمكن استنتاجه من العقد، ولا يغطي هذا التحصين أي انتهاك ينتج عن استخدام هذه اللوازم أو أي جزء منها أو أي من منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركيبها مع أية معدات أو مواد لم يوردها المورد بموجب العقد.

2.26 إذا اتخذت أية إجراءات أو قدمت أية دعاوى ضد الجهة المشتريّة بسبب أحد الأمور المشار إليها في الفقرة الفرعية 1.26 من الشروط العامة للعقد، فعليها إبلاغ المورد بها على الفور، وعلى المورد أن يقوم وعلى نفقته الخاصة وباسم الجهة المشتريّة بأية إجراءات أو دعاوى أو أية مفاوضات للتوصل إلى تسوية لمثل هذه الإجراءات أو الدعاوى.

3.26 إذا لم يبلغ المورد الجهة المشتريّة بنيته اتخاذ أية إجراءات أو دعاوى خلال ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ التبليغ، فإن للجهة المشتريّة الحق أن تتخذ الإجراءات ذاتها بنفسها.

4.26 تعمل الجهة المشتريّة وبناء على طلب من المورد على توفير المساعدة الممكنة في إقامة مثل هذه الإجراءات أو الدعاوى، على أن يتم تعويضها من قبل المورد عن أية تكاليف تنتج عن هذه المساعدة.

5.26 على الجهة المشتريّة أن تعوض وتبرئ المورد والموظفين والمسؤولين ومتعاقد الباطن الذين يعملون في خدمته من وضد جميع القضايا أو الأفعال أو الإجراءات الإدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المورد نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءات الاختراع، أو النماذج أو التصميم المسجلة أو العلامات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد الناتجة عن أو على صلة بأي تصميم، أو بيانات أو مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخرى قدمت أو صممت من قبل الجهة المشتريّة أو بالنيابة عنها.

27. التغيير في القوانين والأنظمة

1.27 إذا تغير أي من القوانين أو الأنظمة أو المراسيم أو الأنظمة الداخلية، أو تم تفعيل أو إلغاء أو تغيير أي من القوانين السارية في فلسطين خلال فترة ال (28) يوماً التي تسبق تاريخ تسليم العطاء (بحيث يؤدي ذلك التغيير على تطبيق أو تفسير العقد من قبل الجهات المختصة) وبالتالي يؤثر على تاريخ التسليم و/أو سعر العقد، فإن تاريخ التسليم و/أو سعر العطاء سيعدل بالمقدار الذي تأثر فيه أداء المورد والتزاماته فيما يخص العقد نتيجة هذا التغيير أو التفعيل أو الإلغاء، وعلى الرغم مما سبق



لن يتم دفع أو احتساب هذه التكلفة الإضافية أو الخصم إذا تم أخذها مسبقاً بالحسبان في إطار مراجعة الأسعار بموجب الفقرة 15 من الشروط العامة للعقد.

28. القوة القاهرة

- 1.28 لا يخضع المورد لمصادرة كفالة حسن التنفيذ أو غرامات التأخير أو فسخ العقد نتيجة التقصير إذا كان تأخير الأداء أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن ظرف القوة القاهرة.
- 2.28 لأغراض هذه الفقرة فإن "القوة القاهرة" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد، ولا يمكن تجنبها أو توقعها، وغير ناتجة عن إهمال أو تقصير من طرفه، وقد تشمل هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: قرارات تأخذها الجهة المشتريّة ضمن صلاحياتها، الحروب والثورات، والحرائق، والفيضانات، والأوبئة، والحظر الصحي وحظر الشحن، والإجراءات التعسفية المفروضة من قبل الجانب الآخر على الاستيراد والتخليص على أن يتم تعزيز ذلك بالوثائق الرسمية.
- 3.28 على المورد أن يعلم الجهة المشتريّة خطياً فور حدوث ظرف القوة القاهرة وأسبابه، على أن يتابع أداء التزاماته في حدود ما يسمح به ظرف القوة القاهرة، أو أن يبحث عن بدائل أخرى لأداء هذه الالتزامات، إلا إذا طلبت منه الجهة المشتريّة خطياً غير ذلك.

29. أوامر التغيير وتعديل العقد

- 1.29 للجهة المشتريّة تعديل الكمية المطلوبة من كل بند سواء بالزيادة أو النقصان وفق النسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد وبذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمورد الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
- 2.29 للجهة المشتريّة في أي وقت، وفق الفقرة 7 من الشروط العامة للعقد، أن تطلب من المورد تغييراً ضمن النطاق العام للعقد، في واحد أو أكثر مما يلي:
- أ. المخططات، والتصاميم، ومواصفات إذا كانت اللوازم التي سيتم توفيرها بموجب العقد مصنعة خصيصاً للجهة المشتريّة؛
- ب. طريقة التغليف والشحن؛
- ت. مكان التسليم؛
- ث. الخدمات المتعلقة باللوازم والتي يجب أن يوفرها المورد.
- 3.29 إذا أدت أي من التغييرات الواردة في الفقرة الفرعية 2.29 أعلاه إلى فروق في التكلفة سواء بالزيادة أو بالنقصان، أو في الوقت المطلوب لتنفيذ المورد لأي من أحكام العقد، يجب عندها إجراء تعديل مساو على قيمة العقد، وجداول التسليم والتنفيذ، ويجب على المورد أن يطالب بالتعديل بموجب هذه الفقرة خلال 28 يوماً من تاريخ تسلمه أمر التغيير من الجهة المشتريّة.
- 4.29 على الطرفين أن يتفقا مسبقاً على سعر أي من الخدمات المتعلقة بالعقد والتي قد يحتاجها المورد ولكن لم يتم ذكرها في العقد، على أن لا يتجاوز سعرها معدل الأسعار التي يطلبها المورد لقاء نفس الخدمات من أطراف أخرى.



5.29 لن تقبل أية تعديلات أو تغييرات على شروط العقد إلا إذا كانت خطية وموقعة من الطرفين.

30. تمديد المدة

1.30 إذا واجه المورد أو أي من متعاقد الباطن لديه خلال فترة تنفيذ العقد ظروفًا تؤخر تسليم اللوازم أو إنجاز الخدمات المتعلقة بها في الوقت المحدد بحسب الفقرة 11 من الشروط العامة للعقد، فيجب على المورد أن يعلم الجهة المشتري بها خطياً على الفور، مبيناً سببها ومدة استمرارها المحتملة، وعلى الجهة المشتري أن تقوم بتقييم الحالة فور استلامها للتبليغ، ولها أن تمدد مدة التوريد المعطاة للمورد لإتمام مهامه، وفي هذه الحالة يقوم الطرفان بالمصادقة على التمديد من خلال التعديل على العقد.

2.30 باستثناء حالة ظرف القوة القاهرة الواردة في الفقرة 28 من الشروط العامة للعقد، فإن أي تأخير في الأداء والتسليم وأداء الالتزامات تضع المورد تحت طائلة فرض غرامات التأخير بحسب الفقرة 24 من الشروط العامة للعقد، إلا إذا تم الاتفاق على تمديد مدة التوريد بحسب الفقرة الفرعية 1.30 من الشروط العامة للعقد.

31. فسخ العقد

1.31 فسخ العقد بسبب التقصير

أ. للجهة المشتري ومن خلال إشعار خطي بالتقصير أن تفسخ العقد أو جزء منه مع المورد، دون الإخلال بأية حقوق أخرى للجهة المشتري تنتج عن خرق المورد لشروط العقد:

1. إذا أخفق المورد في تسليم أي من أو كل اللوازم خلال الفترة المحددة في العقد، أو خلال فترة التمديد التي تعطيها الجهة المشتري وفق الفقرة 30 من الشروط العامة للعقد،
2. إذا أخفق المورد في أداء أي من المهام الأخرى الموكلة إليه بموجب العقد،
3. إذا تورط المورد، وحسب رأي الجهة المشتري خلال تنافسه على العقد أو في فترة تنفيذه، في أي من ممارسات الاحتيال أو الفساد المعروفة في الفقرة 3 من الشروط العامة للعقد.

ب. إذا قامت الجهة المشتري بفسخ العقد أو جزء منه، بحسب الفقرة 1.31 (أ) من الشروط العامة للعقد، فإن لها أن تستكمل عملية توريد اللوازم التي لم تسلم بالطريقة التي تراها مناسبة، وعلى المورد تحمل أية زيادة في تكلفة توريد اللوازم المتفق عليها، ولكن على المورد الاستمرار في تنفيذ الجزء الذي لم يتم فسخه من العقد.

2.31 فسخ العقد بسبب الإفلاس

للجهة المشتري ومن خلال إشعار خطي أن تفسخ العقد مع المورد في أي وقت إذا ما أفلس المورد أو أعسر، وفي هذه الحالة يتم فسخ العقد دون دفع أية تعويضات للمورد، ولا يؤثر هذا الفسخ على أي حق في عمل أو إصلاح ضرر حدث أو يمكن أن يحدث لاحقاً للجهة المشتري.

3.31 فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة



أ. للجهة المشترية الحق بفسخ العقد أو أي جزء منه في أي وقت لدواعي المصلحة العامة من خلال إشعار خطي للمورد، ويجب أن يوضح الإشعار أن الفسخ يتم لدواعي المصلحة العامة، ويحدد البنود التي تم إلغاؤها والتاريخ الذي يصبح فيه فسخ العقد نافذاً.

ب. يجب أن تقبل الجهة المشترية اللوازم التي ستكون جاهزة للشحن خلال الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد من تاريخ الإشعار بفسخ العقد، وفق شروط وأسعار العقد، أما بالنسبة لبقية اللوازم فإن للجهة المشترية الاختيار بين:

1. أن يتم توريد أي جزء منها وتسليمه وفق شروط وأسعار العقد، و/ أو
2. إلغاء ما تبقى منها ودفع مبلغ متفق عليه للمورد لقاء اللوازم التي تم إنجازها جزئياً والمواد والقطع التي تم شراؤها من قبل المورد، وعلى الجهة المشترية في هذه الحالة أن تقوم بتسديد الدفعات المستحقة للمورد مقابل اللوازم المستلمة والمقبولة حسب شروط وأسعار العقد بالإضافة إلى المبلغ المتفق عليه بموجب هذه الفقرة.

32. نقل الحقوق

لا يحق للجهة المشترية أو المورد التنازل عن التزاماتهما المترتبة في هذا العقد كلياً أو جزئياً إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.



ملحق الشروط العامة للعقد: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

1.6 تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد والاحتيال أن تلتزم الجهات المشتريّة، والمناقصون، والموردون، والمقاولون، ووكلائهم (سواء تم الإفصاح عنهم أم لم يتم)، والمقاولون من الباطن، والمستشارون من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير الأخلاق والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات والعقود الممولة من المال العام والمدارة من قبل الحكومة،¹⁰ ووفق هذه السياسة:

أ. تعرف الممارسات المبيّنة أدناه على النحو التالي:

1. "ممارسة الفساد": أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر - لأي شيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر؛¹¹
2. "ممارسة الاحتيال": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف الذي من شأنه التضليل، أو أي محاولة لتضليل طرف، للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب أي التزام؛¹²
3. "ممارسة التواطؤ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التأثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير لائقة إزاء طرف آخر؛¹³
4. "ممارسة الإكراه/الإجبار": إضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد بإفساد أو إلحاق الضرر - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر - بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير و/أو تشجيع القيام بأعمال غير لائقة إزاء طرف ما؛¹⁴
5. "ممارسة العرقلة":

أ. الإلتلاف المتعمّد، وتزوير، وتغيير، أو إخفاء أدلة التحقيق، أو الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين وذلك بهدف العرقلة المادية للتحقيق في ادعاء الحكومة حول وقوع حالة فساد، أو احتيال، أو إكراه، أو تواطؤ؛ أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو

ب. القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق المنصوص عليها في الفقرة 1.6 (ث) أدناه.

¹⁰ في هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عملاً غير لائق. ¹¹ لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "طرف آخر" يشير إلى موظف قطاع عام يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفي هذا السياق، فإن مصطلح "موظف قطاع عام" يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات الأخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات الشراء.

¹² لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الطرف" يشير إلى موظف قطاع عام؛ كما أن مصطلح "المنفعة" و "الالتزام" هما متصلان بعملية الشراء، أو تنفيذ العقد؛ وأن "عمل أو الامتناع عن القيام بهكذا عمل" يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

¹³ لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الأطراف" يشير إلى المشاركين في عملية الشراء، (موظفي القطاع العام)، ممن يحاولون إما بأنفسهم، أو من خلال شخص، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو الاختيار، تزييف (تقليد) جانب المنافسة، أو تحديد أسعار العطاءات عند مستويات مُصطنعة وغير تنافسية، أو من هم مطلعون على قيمة العطاءات المقدمة من كل منهم أو غير ذلك من الظروف الأخرى.

¹⁴ لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الطرف" يشير إلى أحد المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.



- ب. سيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا تبين أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلائه، أو مستشاريه من الباطن، والمقاولين من الباطن، ومزودي الخدمات، والموردين، و/أو موظفيهم، قد قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالانخراط في الفساد أو الاحتيال، أو التواطؤ أو الإكراه، أو ممارسات العرقلة في التنافس حول المناقصة موضع النقاش؛
- ت. سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عملاً بإجراءات العقوبات المعمول بها من جانب الحكومة، بما في ذلك الإعلان العام أن مثل تلك الشركة أو الشخص هم غير ذي أهلية، إمّا إلى أجل غير مسمى، أو لفترة مُعيّنة من الزمن، للحصول على أي عقد مُموّل من المال العام.
- ث. يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم ووكلائهم وموظفيهم ومستشاريهم ومزوديهم بالخدمات ومورديهم، السماح للجهة المشترية أو الحكومة أو ديوان الرقابة المالية والإدارية بفحص جميع الحسابات، والسجلات، والوثائق الأخرى المتعلقة بتقديم العطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجلات من قبل مدققي حسابات يتم تعيينهم من قبل الحكومة.



القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

تعمل الشروط الخاصة للعقد التالية على إكمال و/أو تعديل الشروط العامة للعقد. في حالة وجود أي تعارض، تعتمد النصوص المدرجة في الشروط الخاصة للعقد.

الشروط العامة للعقد 1.1	الجهة المشتريّة: دائرة شؤون اللاجئين
الشروط العامة للعقد 1.1	موقع المشروع/ المكان النهائي: مخيم عسكر القديم
الشروط العامة للعقد 4.2 (ب)	طبعة الـ Incoterms التي تنطبق على العقد هي: 2010
الشروط العامة للعقد 1.5	اللغة المعتمدة: العربية.
الشروط العامة للعقد 1.7	لإرسال الإشعارات، عنوان الجهة المشتريّة هو: إلى: اللجنة الشعبية - مخيم عسكر القديم عناية: ماجد أبو كشك - رئيس اللجنة الشعبية الدولة: [فلسطين] المدينة: نابلس فاكس: 09-2327734 البريد الإلكتروني: pcs.o.aska@gmail.com
الشروط العامة للعقد 1.8	يحتكم العقد ويُفسر بحسب القوانين المتبعة في فلسطين.
الشروط العامة للعقد 2.9	إجراءات التحكيم التي تنطبق وفقاً للفقرة 2.9 من الشروط العامة للعقد تتم بموجب: قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 وتعديلاته ونظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014 وتعديلاته.
الشروط العامة للعقد 1.11	تفاصيل الشحن والمستندات التي يجب أن يقدمها المورد: - شهادة المنشأ؛ المستندات المدرجة أعلاه يجب أن تسلم إلى الجهة المشتريّة قبل وصول اللوازم، وإذا لم يتم استلامها يتحمل المورد أية تكاليف ناتجة عن ذلك.
الشروط العامة للعقد 1.13	أسعار اللوازم والخدمات المشمولة في العقد ستكون غير خاضعة للمراجعة.
الشروط العامة للعقد 1.14	سيتم صرف الدفعات والمستحقات المالية للمتعاقد طبقاً للشروط والمعززات الواردة في العقد حسب متطلبات النظام المالي الفلسطيني وبعد تقديم كافة معززات الصرف حسب الأصول.
الشروط العامة للعقد 5.14	فترة التأخير في الدفع التي تقوم الجهة المشتريّة بعدها بدفع فائدة للمورد تكون حسب متطلبات النظام المالي الذي تصدره الحكومة وبعد استيفاء كافة معززات الصرف. نسبة الفائدة التي تنطبق هي: 0%



كفالة حسن التنفيذ إلزامية. قيمة كفالة حسن التنفيذ ستكون 10% من قيمة الإحالة.	الشروط العامة للعقد 1.16
تكون كفالة حسن التنفيذ على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق.	الشروط العامة للعقد 3.16
تسترد كفالة حسن التنفيذ بعد الإنتهاء من التوريد ويكتب خطي ، يمكن أن تخفض قيمة الكفالة بعد استلام اللوازم وقبولها من قبل الجهة المشترية الى نسبة 5% من قيمة العقد لحين انتهاء فترة الصيانة أو الضمان ان وجدت.	الشروط العامة للعقد 4.16
التغليف ووضع العلامات المناسبة والتوثيق على المغلفات سيكون: حسب الأصول.	الشروط العامة للعقد 2.21
التأمين على اللوازم سيكون بموجب الـ Incoterms 2010 .	الشروط العامة للعقد 1.22
الفحص والاختبارات: كما هو موضح في جدول الفحوصات والتفتيش.	الشروط العامة للعقد 1.23
سيقام الفحص والاختبارات في : مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية	الشروط العامة للعقد 2.23
غرامات التأخير ستكون: 0.007 لكل أسبوع (0.001 عن كل يوم تأخير).	الشروط العامة للعقد 1.25
الحد الأعلى لمبلغ غرامات التأخير: 10% من قيمة الإحالة.	الشروط العامة للعقد 1.24
فترة صلاحية الضمانة المصنعية للوازم : 3 سنوات من تاريخ الاستلام النهائي على جميع المواد الموردة.	الشروط العامة للعقد 3.25
فترة الإصلاح أو التبديل : (14 يوم) من اعلام المورد بالمشكلة.	الشروط العامة للعقد 5.25
نسبة الزيادة أو النقصان في الكمية المطلوبة من كل بند، دون تعديل سعر الوحدة، يكون: 25%.	الشروط العامة للعقد 1.29
الفترة من تاريخ الإشعار بفسخ العقد التي يجب أن تكون اللوازم جاهزة للشحن خلالها هي: 7 أيام.	الشروط العامة للعقد 3.31- ب

القسم العاشر: نماذج العقد

جدول النماذج

- 96..... نموذج خطاب الإحالة (خطاب قبول العطاء)
- 97..... نموذج اتفاقية العقد
- 98..... نموذج كفالة حسن التنفيذ
- 99..... كفالة بنكية للدفعة المقدمة
- 100..... نموذج كفالة الصيانة

نموذج خطاب الإحالة (خطاب قبول العطاء)

التاريخ:-----
 إلى:-----
 اسم ورقم العقد:-----
 السادة:-----

نود إعلامكم بأن عطاءكم المؤرخ في----- لتنفيذ----- كما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد، وبمبلغ----- وفق التعليمات للمناقصين، قد تم قبوله من قبلنا. وبناء على هذا فإنه يطلب منكم تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق نموذج كفالة حسن التنفيذ المدرج ضمن وثائق المناقصة/ القسم العاشر" نماذج العقد" وتوقيع العقد بموجب الشروط الخاصة للعقد، وذلك خلال----- يوماً من استلامكم لهذا الخطاب.

توقيع الشخص المفوض:-----
 الاسم:-----
 الوظيفة:-----
 اسم الجهة المشتري:-----



نموذج اتفاقية العقد

أبرم هذا العقد في هذا اليوم ----- الموافق -----
 بين
 ----- ، ومقرها الرئيسي -----
 و
 شركة ----- ، شركة منشأة بحسب قوانين دولة فلسطين ومقرها -----
 حيث أن الجهة المشترية قامت بطرح مناقصة لتوريد ----- ، وقبلت العطاء الذي قدمه المورد لتوفير هذه اللوازم مقابل ----- دولار.

فقد اتفقت الجهة المشترية والمورد على ما يلي:

- 1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية ذات المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.
- 2- تعتبر الوثائق التالية جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:
 - أ. خطاب الإحالة.
 - ب. خطاب العطاء.
 - ت. الملاحق رقم [ادخل رقم/ أرقام الملاحق] (أن وجدت).
 - ث. الشروط الخاصة للعقد.
 - ج. الشروط العامة للعقد.
 - ح. المتطلبات الفنية (بما في ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنية).
 - خ. جداول الأسعار الأصلية.
- 3- أية وثائق أخرى محددة في الشروط العامة للعقد على أنها جزء من وثائق العقد.
- 4- تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد الأخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود الوثائق بحسب ترتيب الأسبقية أعلاه.
- 5- إزاء قيام الجهة المشترية بصرف الدفعات المستحقة للمورد وفقاً للشروط، يتعهد المورد بتسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات المتعلقة بها وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لأحكام العقد.
- 6- إزاء قيام المورد بتسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات المتعلقة بها وإصلاح أية عيوب فيها، تتعهد الجهة المشترية بأن تدفع للمورد قيمة العقد أو أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالطريقة المحددة في العقد.
 تتعهد الأطراف التي قامت بعقد هذه الاتفاقية بتنفيذها وفقاً للقوانين المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

عن المورد	عن الجهة المشترية
التوقيع: _____	التوقيع: _____
الاسم: _____	الاسم: _____
الوظيفة: _____	الوظيفة: _____
شهد على ذلك: _____	شهد على ذلك: _____



نموذج كفالة حسن التنفيذ

المستفيد:-----

التاريخ:-----

اسم ورقم المناقصة:-----

كفالة حسن تنفيذ رقم:-----

اسم وعنوان البنك:-----

حيث أن ----- قد تقدم بعبء للمناقصة -----، لتوريد -----، وحيث أننا علمنا بأن العقد قد أحيل عليه، وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد.

وبناء على طلب من المورد، نحن ----- نلتزم التزاماً لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجمليها مبلغ ----- فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المورد قد أخل بأي من التزاماته بموجب العقد دون الحاجة لتقديم أي تبرير من قبل الجهة المشترية.

تنتهي صلاحية هذه الكفالة-----¹⁵ وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

تخضع هذه الكفالة لقوانين وتعليمات طلب الكفالات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين

توقيع الممثل/ المفوض من البنك:-----

¹⁵ التواريخ المحددة وفقاً للفقرة 4.16 من الشروط العامة للعقد، مع الأخذ بالاعتبار أية التزامات بالكفالة من قبل المورد وفقاً للفقرة 2.16 من الشروط العامة للعقد المطلوب توفيرها بكفالة حسن تنفيذ جزئي. على الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، ستحتاج إلى طلب تمديد سريان الكفالة من البنك. ويجب أن يكون هذا الطلب خطياً وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في هذه الكفالة. خلال هذه الكفالة، قد ترى الجهة المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق البنك على تمديد هذه الكفالة لمرّة واحدة ولفترة لا تتعدى [أدخل المدة] مثلاً [سنة/سنة أشهر، سنة/وحدة]، استجابة لطلب الجهة المشترية الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى البنك قبل انتهاء سريان هذه الكفالة."



كفالة بنكية للدفعة المقدمة

المستفيد:-----

التاريخ:-----

اسم ورقم المناقصة:-----

كفالة دفعة مقدمة رقم:-----

اسم وعنوان البنك:-----

حيث أن ----- قد دخل في عقد رقم ----- مع الجهة المشترية

وبناء على طلب المورد، نحن ----- نلتزم التزاماً لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجمليها مبلغ -----
 فور تسلمنا منكم أول طلب خطي ينص على أن المورد قد أخل بأي من التزاماته بموجب العقد دون الحاجة الى تقديم أي تبرير من قبل
 الجهة المشترية، وأن يتم الإشارة إلى أن المورد:

أ. قد قام باستخدام مبلغ الدفعة المقدمة لأغراض أخرى غير توريد اللوازم؛ أو
 ب. قد فشل في سداد المبلغ المدفوع مقدماً بحسب ما تضمنته شروط العقد، على أن يتم تحديد المبلغ الذي فشل مقدم الطلب في سداده.

يشترط لدفع أي مطالبة أو دفعة بموجب هذه الكفالة ضرورة أن يكون المورد قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة مسبقاً.

تسري صلاحية هذه الكفالة من تاريخ استلام المورد للدفعة المقدمة بموجب العقد.¹⁷

سيتم تخفيض الحد الأقصى لمبلغ الكفالة البنكية هذا تدريجياً، بمقدار المبلغ المعاد دفعه، والذي قام المورد بتسديده على النحو المحدد في نسخ شهادات
 الدفع التي سيتم تقديمها إلينا، وسينتهي العمل بهذه الكفالة البنكية، وعلى أبعد تقدير عند استلامنا لنسخة من شهادة الدفع التي توضح أن تسعين (90)
 في المائة من قيمة العقد، ناقصا المبالغ الاحتياطية، قد تمت المصادقة عليها لغرض الدفع، أو في تاريخ ----- أيهما أسبق، وأي مطالبة
 بالدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يتم استلامها من قبلنا، في المكتب المشار إليه أعلاه في أو قبل ذلك التاريخ.

تخضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفالات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

توقيع الممثل/ المخول عن البنك:-----

¹⁶يحدد البنك مبلغاً يمثل قيمة الدفعة المقدمة.

¹⁷أدخل التاريخ المثبت في جدول التسليم في العقد. على الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، ستحتاج الجهة المشترية إلى
 طلب تمديد لهذه الكفالة من البنك. يجب أن يكون هذا الطلب خطياً وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الكفالة. خلال إعداد هذه الكفالة، قد
 ترى الجهة المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق البنك على تمديد هذه الكفالة لمرة واحدة ولفترة لا
 تتعدى [سنة أشهر] [سنة واحدة]، بناء على طلب الجهة المشترية الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى البنك قبل انتهاء سريان
 هذه الكفالة."



نموذج كفالة الصيانة

(ترويسة البنك)

نوع الكفالة: كفالة صيانة

رقم الكفالة:

التاريخ:

السادة/ المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يكفل بنك _____، فرع _____، السادة شركة _____،

بمبلغ وقدره _____ (القيمة بالكلمات) _____، لمدة (_____ يوم)

تبدأ من تاريخ _____ / _____ / _____ (تاريخ الاستحقاق بالكلمات) _____.

وذلك لغرض ضمان الصيانة للمناقصة (_____ "اسم ورقم المناقصة" _____).

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها اليكم أو لممثليكم القانونيين عند أول مطالبة خطية تردنا من

طرفكم تفيد بأن المكفول قد أخفق بتنفيذ التزاماته تجاهكم وذلك على الرغم من أي معارضة من قبل

المكفول على أن تكون هذه المطالبة خلال فترة سريان الكفالة، وبخلاف ذلك سوف لن يتم النظر في مطالباتكم

وتصبح الكفالة لاغية سواء أعيد أصل الكفالة إلينا أو لم يعد، علماً بأنه يتوجب إعادة أصل الكفالة حال

انتهاء الغرض منها. وتكون هذه الكفالة خاضعة للقوانين والمحاكم الفلسطينية.

"هذه الكفالة غير مشروطة، وغير قابلة للنقض أو التحويل، وغير قابلة للإلغاء خلال فترة سريانها، وتدفع عند

أول طلب خطي منكم رغم معارضة المكفول".

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين) من البنك].

